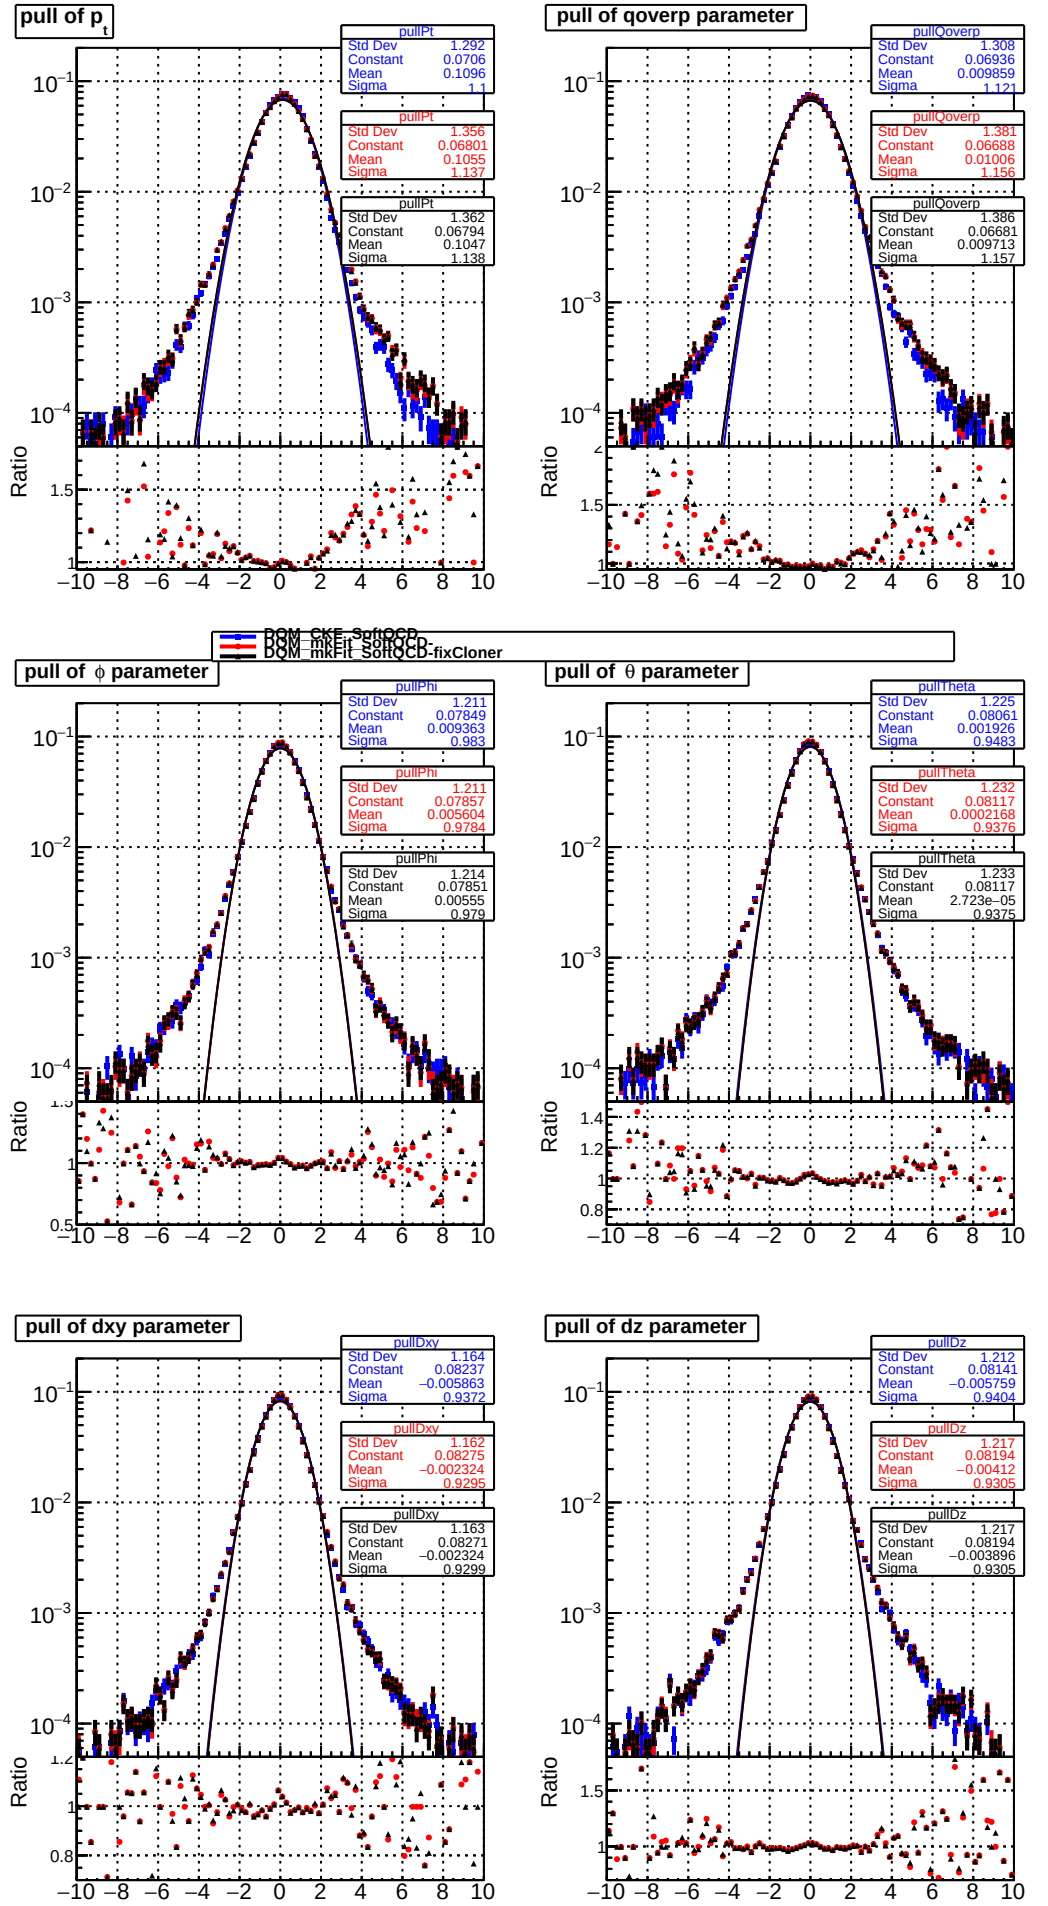
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.292
Constant 0.0706
Mean 0.1096
Sigma 1.1
pullPt
Std Dev 1.356
Constant 0.06801
Mean 0.1055
Sigma 1.137
pullPt
Std Dev 1.362
Constant 0.06794
Mean 0.1047
Sigma 1.138
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.308
Constant 0.06936
Mean 0.009859
Sigma 1.121
pullQoverp
Std Dev 1.381
Constant 0.06688
Mean 0.01006
Sigma 1.156
pullQoverp
Std Dev 1.386
Constant 0.06681
Mean 0.009713
Sigma 1.157
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.211
Constant 0.07849
Mean 0.009363
Sigma 0.983
pullPhi
Std Dev 1.211
Constant 0.07857
Mean 0.005604
Sigma 0.9784
pullPhi
Std Dev 1.214
Constant 0.07851
Mean 0.00555
Sigma 0.979
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.225
Constant 0.08061
Mean 0.001926
Sigma 0.9483
pullTheta
Std Dev 1.232
Constant 0.08117
Mean 0.0002168
Sigma 0.9376
pullTheta
Std Dev 1.233
Constant 0.08117
Mean 2.723e−05
Sigma 0.9375
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.164
Constant 0.08237
Mean −0.005863
Sigma 0.9372
pullDxy
Std Dev 1.162
Constant 0.08275
Mean −0.002324
Sigma 0.9295
pullDxy
Std Dev 1.163
Constant 0.08271
Mean −0.002324
Sigma 0.9299
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.212
Constant 0.08141
Mean −0.005759
Sigma 0.9404
pullDz
Std Dev 1.217
Constant 0.08194
Mean −0.00412
Sigma 0.9305
pullDz
Std Dev 1.217
Constant 0.08194
Mean −0.003896
Sigma 0.9305
Ratio