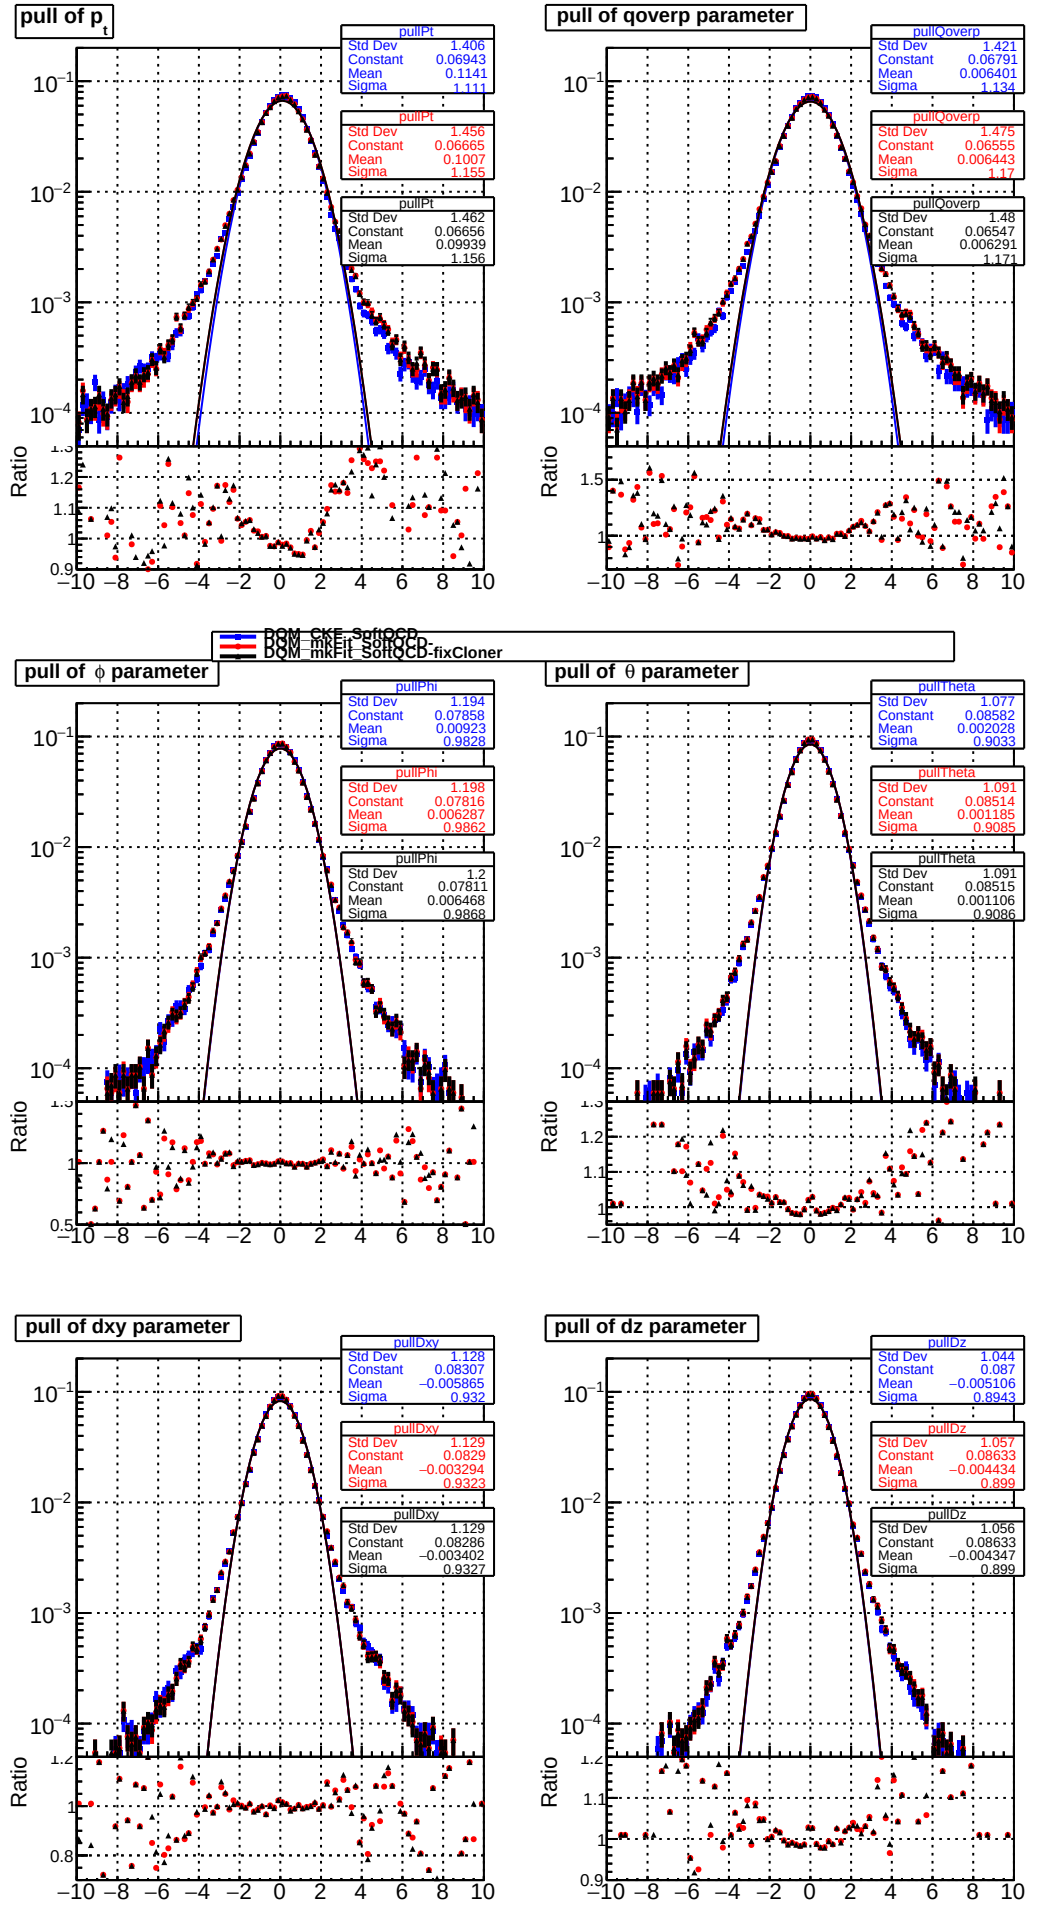
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.406
Constant 0.06943
Mean 0.1141
Sigma 1.111
pullPt
Std Dev 1.456
Constant 0.06665
Mean 0.1007
Sigma 1.155
pullPt
Std Dev 1.462
Constant 0.06656
Mean 0.09939
Sigma 1.156
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.421
Constant 0.06791
Mean 0.006401
Sigma 1.134
pullQoverp
Std Dev 1.475
Constant 0.06555
Mean 0.006443
Sigma 1.17
pullQoverp
Std Dev 1.48
Constant 0.06547
Mean 0.006291
Sigma 1.171
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.194
Constant 0.07858
Mean 0.00923
Sigma 0.9828
pullPhi
Std Dev 1.198
Constant 0.07816
Mean 0.006287
Sigma 0.9862
pullPhi
Std Dev 1.2
Constant 0.07811
Mean 0.006468
Sigma 0.9868
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.077
Constant 0.08582
Mean 0.002028
Sigma 0.9033
pullTheta
Std Dev 1.091
Constant 0.08514
Mean 0.001185
Sigma 0.9085
pullTheta
Std Dev 1.091
Constant 0.08515
Mean 0.001106
Sigma 0.9086
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.128
Constant 0.08307
Mean −0.005865
Sigma 0.932
pullDxy
Std Dev 1.129
Constant 0.0829
Mean −0.003294
Sigma 0.9323
pullDxy
Std Dev 1.129
Constant 0.08286
Mean −0.003402
Sigma 0.9327
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.044
Constant 0.087
Mean −0.005106
Sigma 0.8943
pullDz
Std Dev 1.057
Constant 0.08633
Mean −0.004434
Sigma 0.899
pullDz
Std Dev 1.056
Constant 0.08633
Mean −0.004347
Sigma 0.899
Ratio