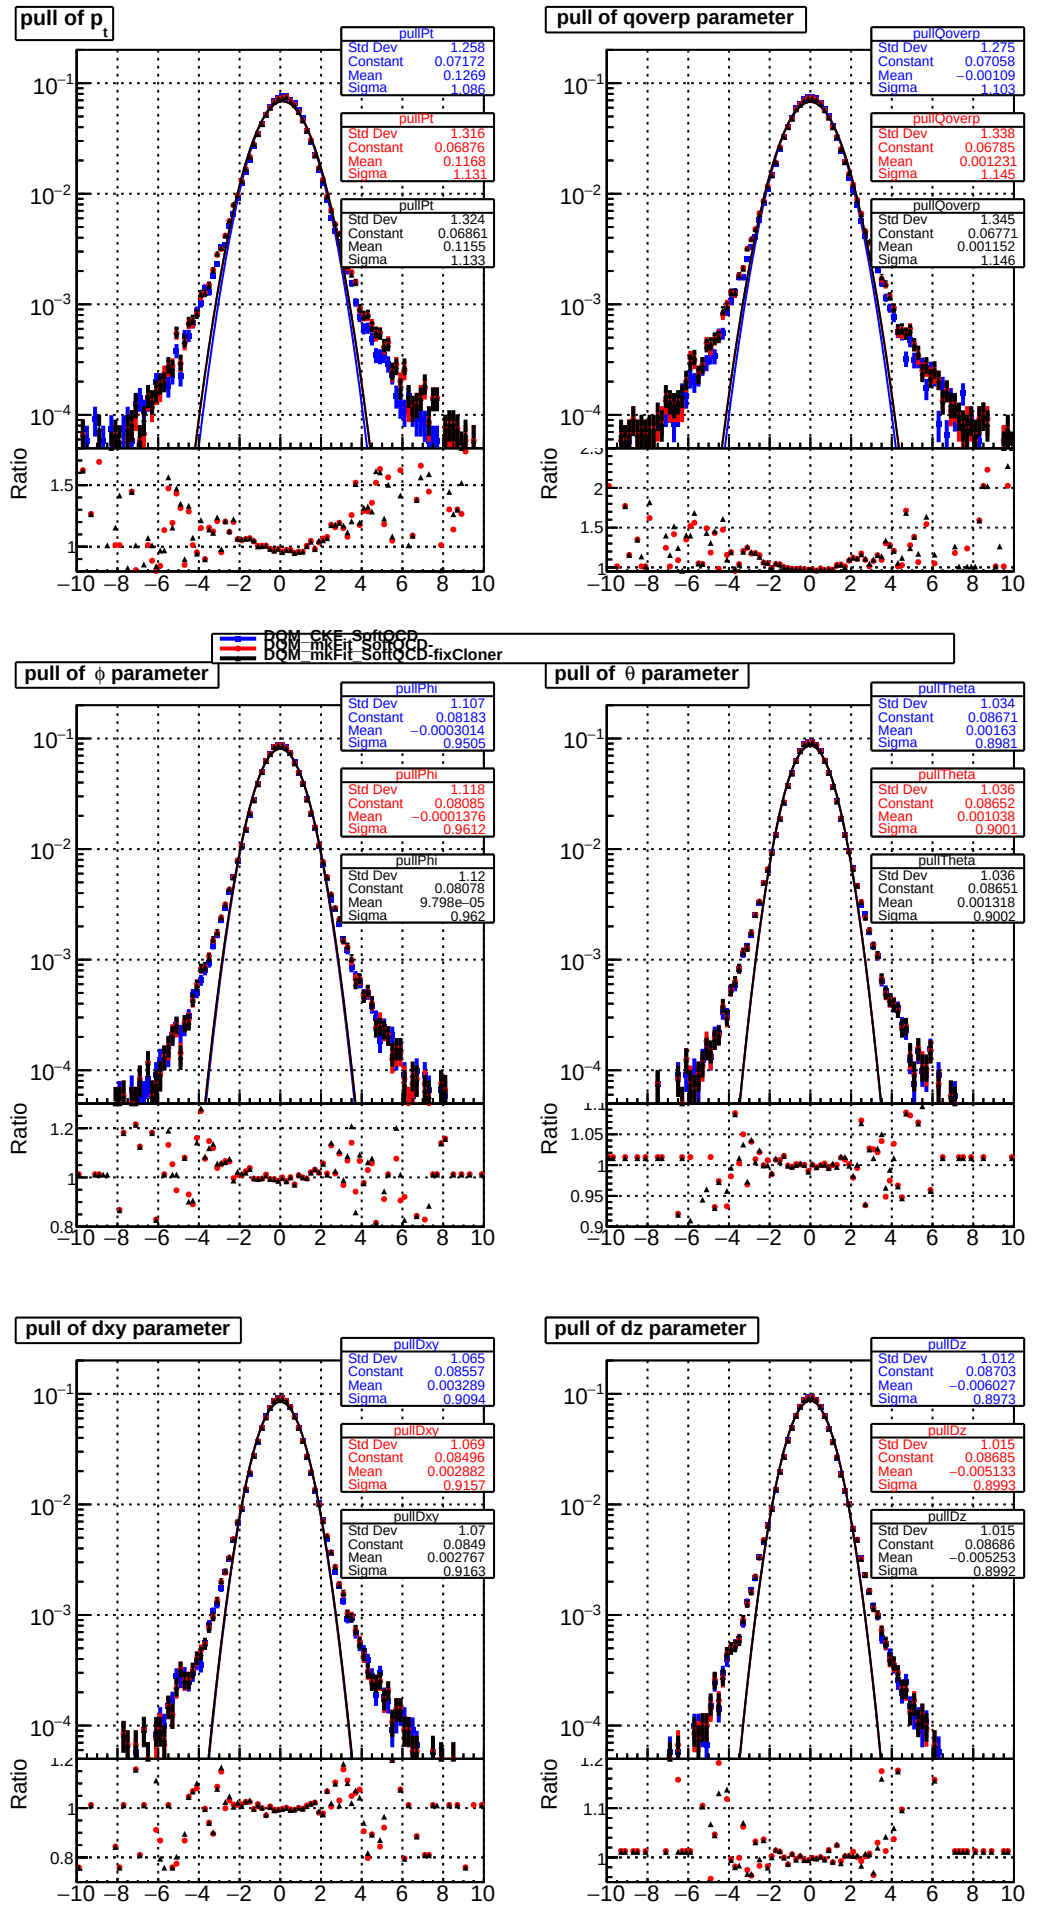
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.258
Constant 0.07172
Mean 0.1269
Sigma 1.086
pullPt
Std Dev 1.316
Constant 0.06876
Mean 0.1168
Sigma 1.131
pullPt
Std Dev 1.324
Constant 0.06861
Mean 0.1155
Sigma 1.133
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.275
Constant 0.07058
Mean −0.00109
Sigma 1.103
pullQoverp
Std Dev 1.338
Constant 0.06785
Mean 0.001231
Sigma 1.145
pullQoverp
Std Dev 1.345
Constant 0.06771
Mean 0.001152
Sigma 1.146
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.107
Constant 0.08183
Mean −0.0003014
Sigma 0.9505
pullPhi
Std Dev 1.118
Constant 0.08085
Mean −0.0001376
Sigma 0.9612
pullPhi
Std Dev 1.12
Constant 0.08078
Mean 9.798e−05
Sigma 0.962
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.034
Constant 0.08671
Mean 0.00163
Sigma 0.8981
pullTheta
Std Dev 1.036
Constant 0.08652
Mean 0.001038
Sigma 0.9001
pullTheta
Std Dev 1.036
Constant 0.08651
Mean 0.001318
Sigma 0.9002
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.065
Constant 0.08557
Mean 0.003289
Sigma 0.9094
pullDxy
Std Dev 1.069
Constant 0.08496
Mean 0.002882
Sigma 0.9157
pullDxy
Std Dev 1.07
Constant 0.0849
Mean 0.002767
Sigma 0.9163
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.012
Constant 0.08703
Mean −0.006027
Sigma 0.8973
pullDz
Std Dev 1.015
Constant 0.08685
Mean −0.005133
Sigma 0.8993
pullDz
Std Dev 1.015
Constant 0.08686
Mean −0.005253
Sigma 0.8992
Ratio