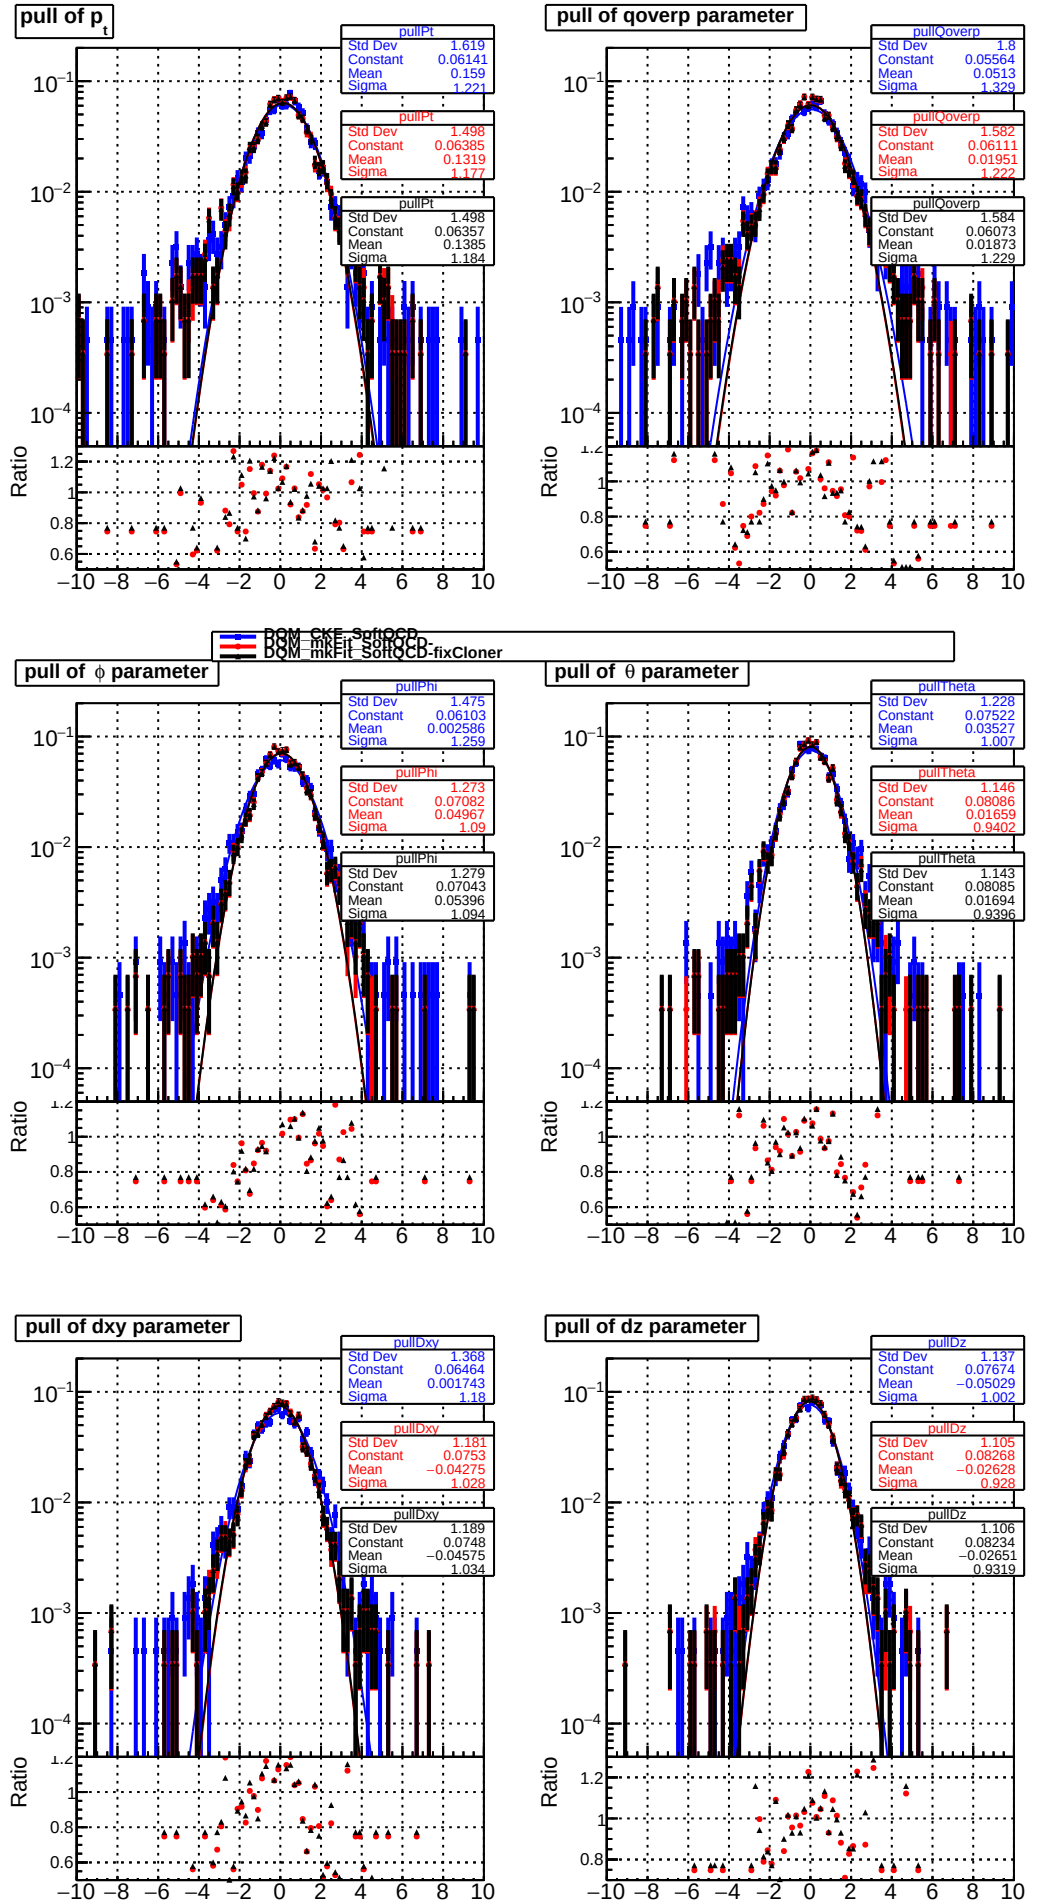
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.619
Constant 0.06141
Mean 0.159
Sigma 1.221
pullPt
Std Dev 1.498
Constant 0.06385
Mean 0.1319
Sigma 1.177
pullPt
Std Dev 1.498
Constant 0.06357
Mean 0.1385
Sigma 1.184
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.8
Constant 0.05564
Mean 0.0513
Sigma 1.329
pullQoverp
Std Dev 1.582
Constant 0.06111
Mean 0.01951
Sigma 1.222
pullQoverp
Std Dev 1.584
Constant 0.06073
Mean 0.01873
Sigma 1.229
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.475
Constant 0.06103
Mean 0.002586
Sigma 1.259
pullPhi
Std Dev 1.273
Constant 0.07082
Mean 0.04967
Sigma 1.09
pullPhi
Std Dev 1.279
Constant 0.07043
Mean 0.05396
Sigma 1.094
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.228
Constant 0.07522
Mean 0.03527
Sigma 1.007
pullTheta
Std Dev 1.146
Constant 0.08086
Mean 0.01659
Sigma 0.9402
pullTheta
Std Dev 1.143
Constant 0.08085
Mean 0.01694
Sigma 0.9396
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.368
Constant 0.06464
Mean 0.001743
Sigma 1.18
pullDxy
Std Dev 1.181
Constant 0.0753
Mean −0.04275
Sigma 1.028
pullDxy
Std Dev 1.189
Constant 0.0748
Mean −0.04575
Sigma 1.034
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.137
Constant 0.07674
Mean −0.05029
Sigma 1.002
pullDz
Std Dev 1.105
Constant 0.08268
Mean −0.02628
Sigma 0.928
pullDz
Std Dev 1.106
Constant 0.08234
Mean −0.02651
Sigma 0.9319
Ratio