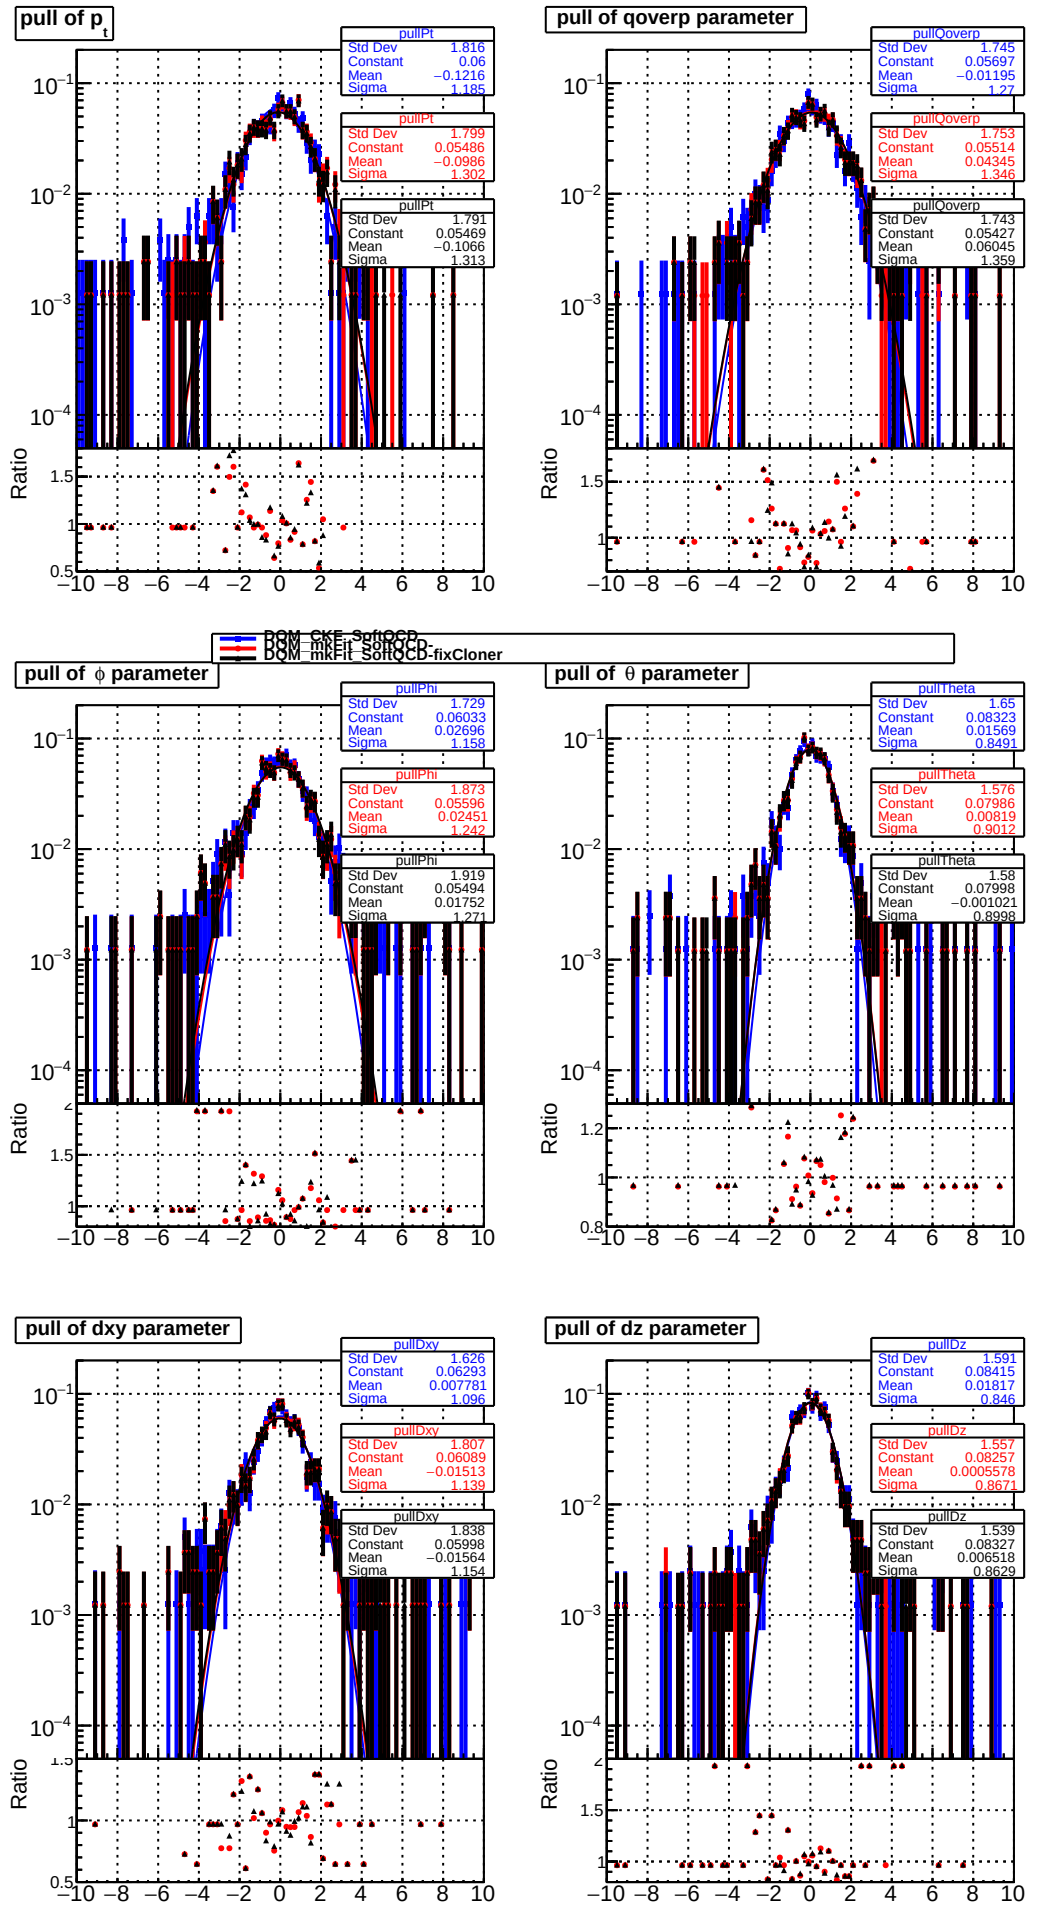
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.816
Constant 0.06
Mean −0.1216
Sigma 1.185
pullPt
Std Dev 1.799
Constant 0.05486
Mean −0.0986
Sigma 1.302
pullPt
Std Dev 1.791
Constant 0.05469
Mean −0.1066
Sigma 1.313
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.745
Constant 0.05697
Mean −0.01195
Sigma 1.27
pullQoverp
Std Dev 1.753
Constant 0.05514
Mean 0.04345
Sigma 1.346
pullQoverp
Std Dev 1.743
Constant 0.05427
Mean 0.06045
Sigma 1.359
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.729
Constant 0.06033
Mean 0.02696
Sigma 1.158
pullPhi
Std Dev 1.873
Constant 0.05596
Mean 0.02451
Sigma 1.242
pullPhi
Std Dev 1.919
Constant 0.05494
Mean 0.01752
Sigma 1.271
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.65
Constant 0.08323
Mean 0.01569
Sigma 0.8491
pullTheta
Std Dev 1.576
Constant 0.07986
Mean 0.00819
Sigma 0.9012
pullTheta
Std Dev 1.58
Constant 0.07998
Mean −0.001021
Sigma 0.8998
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.626
Constant 0.06293
Mean 0.007781
Sigma 1.096
pullDxy
Std Dev 1.807
Constant 0.06089
Mean −0.01513
Sigma 1.139
pullDxy
Std Dev 1.838
Constant 0.05998
Mean −0.01564
Sigma 1.154
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.591
Constant 0.08415
Mean 0.01817
Sigma 0.846
pullDz
Std Dev 1.557
Constant 0.08257
Mean 0.0005578
Sigma 0.8671
pullDz
Std Dev 1.539
Constant 0.08327
Mean 0.006518
Sigma 0.8629
Ratio