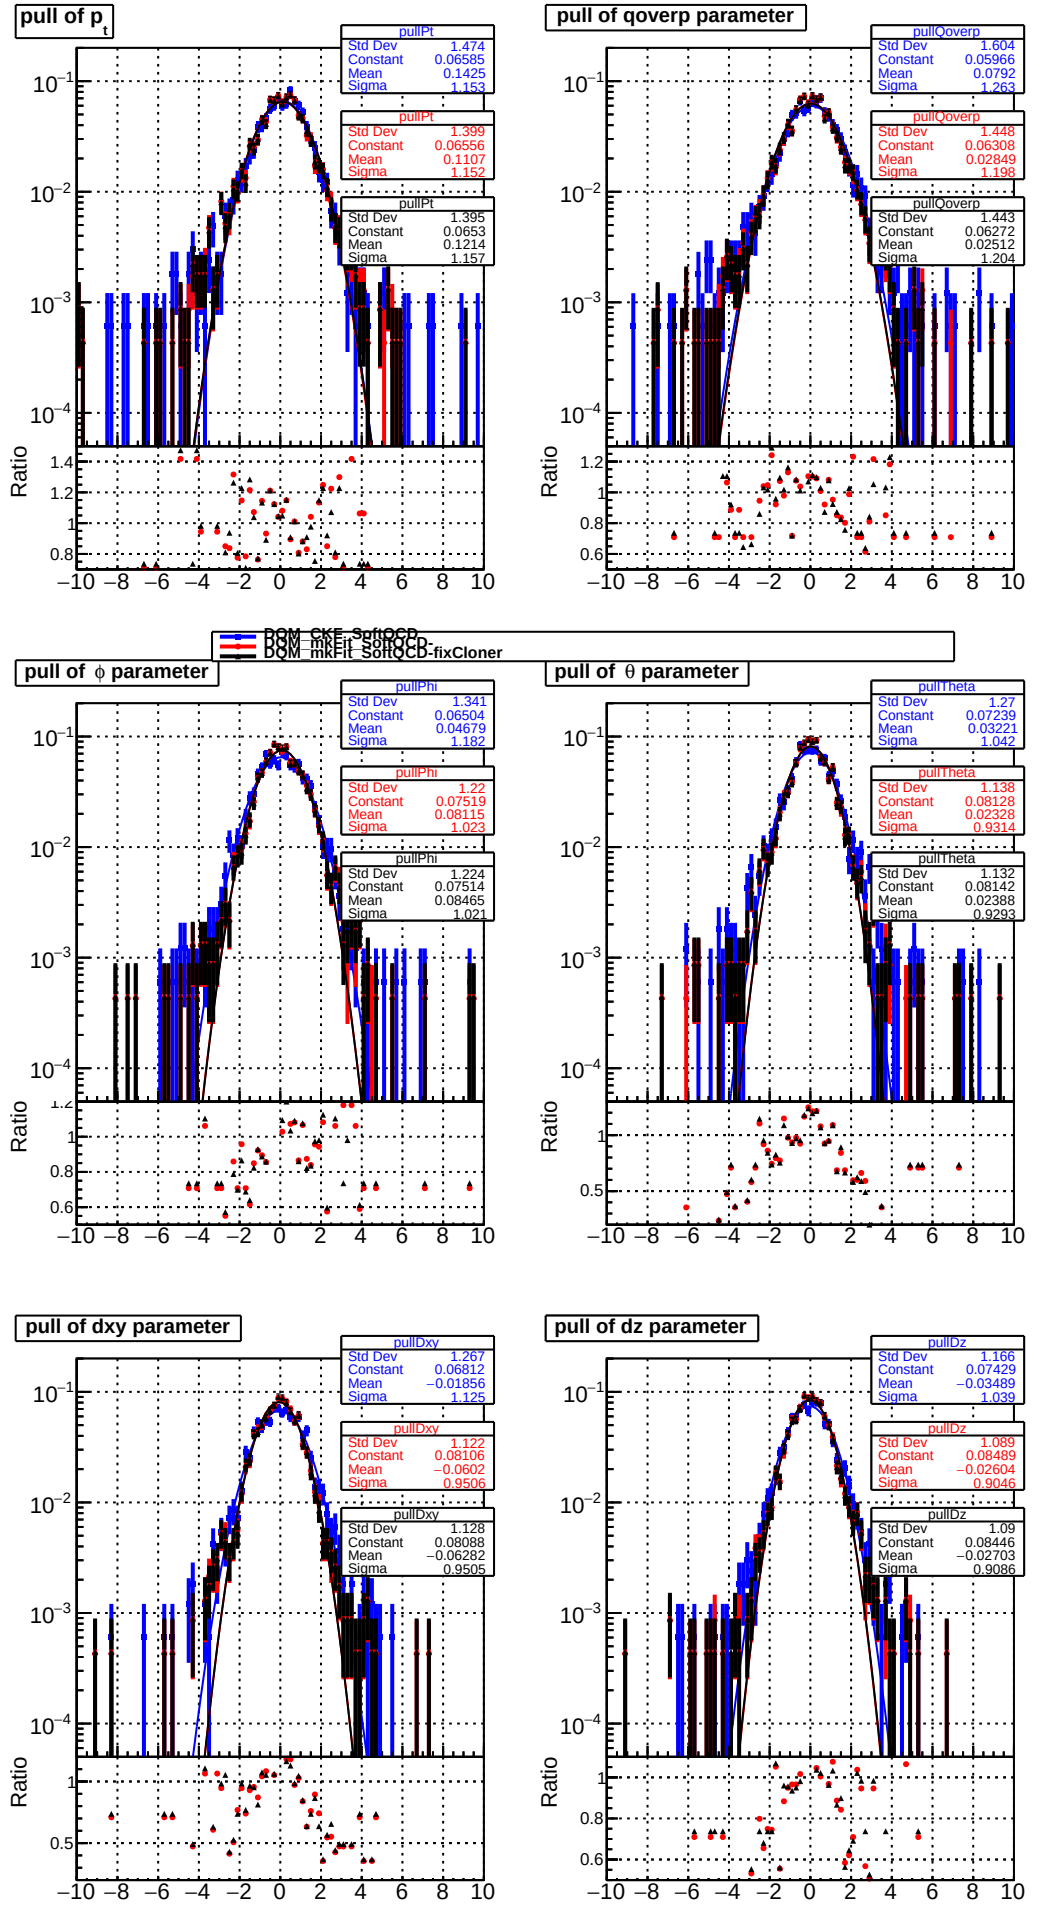
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.474
Constant 0.06585
Mean 0.1425
Sigma 1.153
pullPt
Std Dev 1.399
Constant 0.06556
Mean 0.1107
Sigma 1.152
pullPt
Std Dev 1.395
Constant 0.0653
Mean 0.1214
Sigma 1.157
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.604
Constant 0.05966
Mean 0.0792
Sigma 1.263
pullQoverp
Std Dev 1.448
Constant 0.06308
Mean 0.02849
Sigma 1.198
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06272
Mean 0.02512
Sigma 1.204
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.341
Constant 0.06504
Mean 0.04679
Sigma 1.182
pullPhi
Std Dev 1.22
Constant 0.07519
Mean 0.08115
Sigma 1.023
pullPhi
Std Dev 1.224
Constant 0.07514
Mean 0.08465
Sigma 1.021
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.27
Constant 0.07239
Mean 0.03221
Sigma 1.042
pullTheta
Std Dev 1.138
Constant 0.08128
Mean 0.02328
Sigma 0.9314
pullTheta
Std Dev 1.132
Constant 0.08142
Mean 0.02388
Sigma 0.9293
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.267
Constant 0.06812
Mean −0.01856
Sigma 1.125
pullDxy
Std Dev 1.122
Constant 0.08106
Mean −0.0602
Sigma 0.9506
pullDxy
Std Dev 1.128
Constant 0.08088
Mean −0.06282
Sigma 0.9505
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.166
Constant 0.07429
Mean −0.03489
Sigma 1.039
pullDz
Std Dev 1.089
Constant 0.08489
Mean −0.02604
Sigma 0.9046
pullDz
Std Dev 1.09
Constant 0.08446
Mean −0.02703
Sigma 0.9086
Ratio