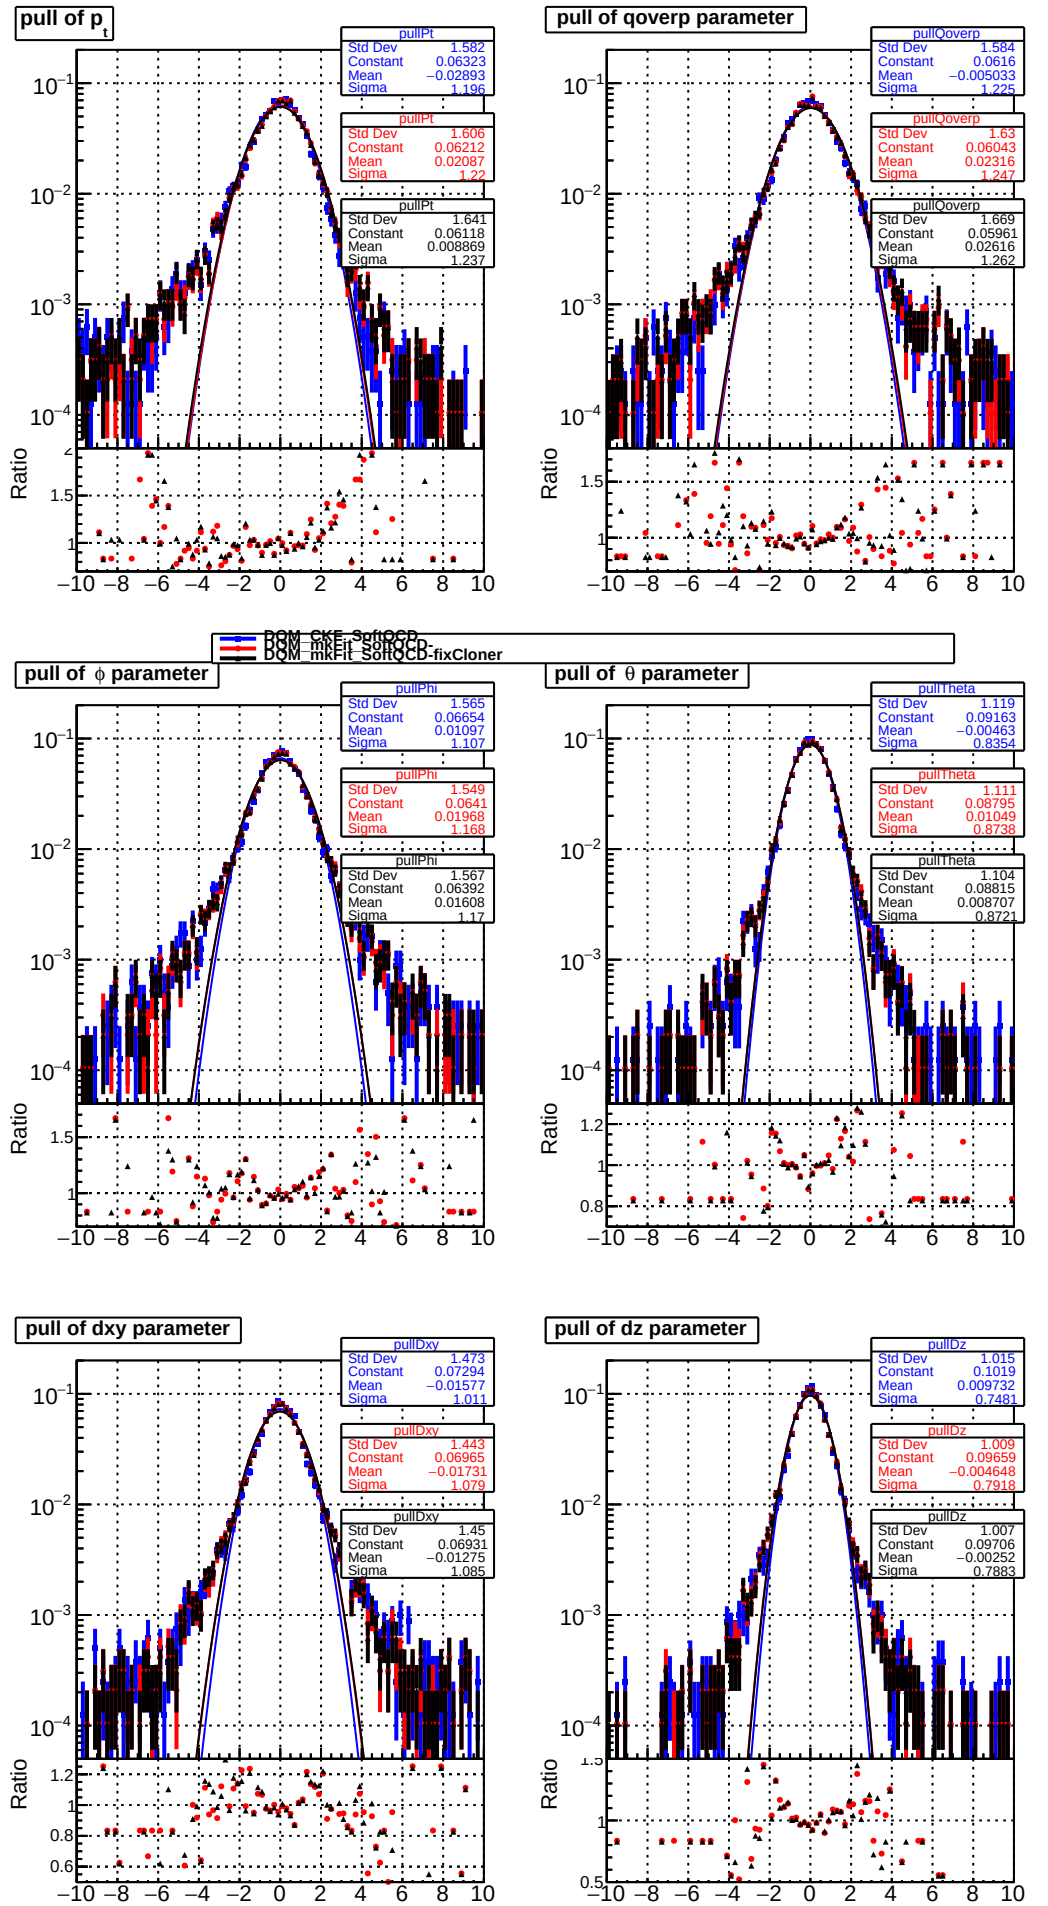
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.582
Constant 0.06323
Mean −0.02893
Sigma 1.196
pullPt
Std Dev 1.606
Constant 0.06212
Mean 0.02087
Sigma 1.22
pullPt
Std Dev 1.641
Constant 0.06118
Mean 0.008869
Sigma 1.237
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.584
Constant 0.0616
Mean −0.005033
Sigma 1.225
pullQoverp
Std Dev 1.63
Constant 0.06043
Mean 0.02316
Sigma 1.247
pullQoverp
Std Dev 1.669
Constant 0.05961
Mean 0.02616
Sigma 1.262
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.565
Constant 0.06654
Mean 0.01097
Sigma 1.107
pullPhi
Std Dev 1.549
Constant 0.0641
Mean 0.01968
Sigma 1.168
pullPhi
Std Dev 1.567
Constant 0.06392
Mean 0.01608
Sigma 1.17
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.119
Constant 0.09163
Mean −0.00463
Sigma 0.8354
pullTheta
Std Dev 1.111
Constant 0.08795
Mean 0.01049
Sigma 0.8738
pullTheta
Std Dev 1.104
Constant 0.08815
Mean 0.008707
Sigma 0.8721
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.473
Constant 0.07294
Mean −0.01577
Sigma 1.011
pullDxy
Std Dev 1.443
Constant 0.06965
Mean −0.01731
Sigma 1.079
pullDxy
Std Dev 1.45
Constant 0.06931
Mean −0.01275
Sigma 1.085
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.015
Constant 0.1019
Mean 0.009732
Sigma 0.7481
pullDz
Std Dev 1.009
Constant 0.09659
Mean −0.004648
Sigma 0.7918
pullDz
Std Dev 1.007
Constant 0.09706
Mean −0.00252
Sigma 0.7883
Ratio