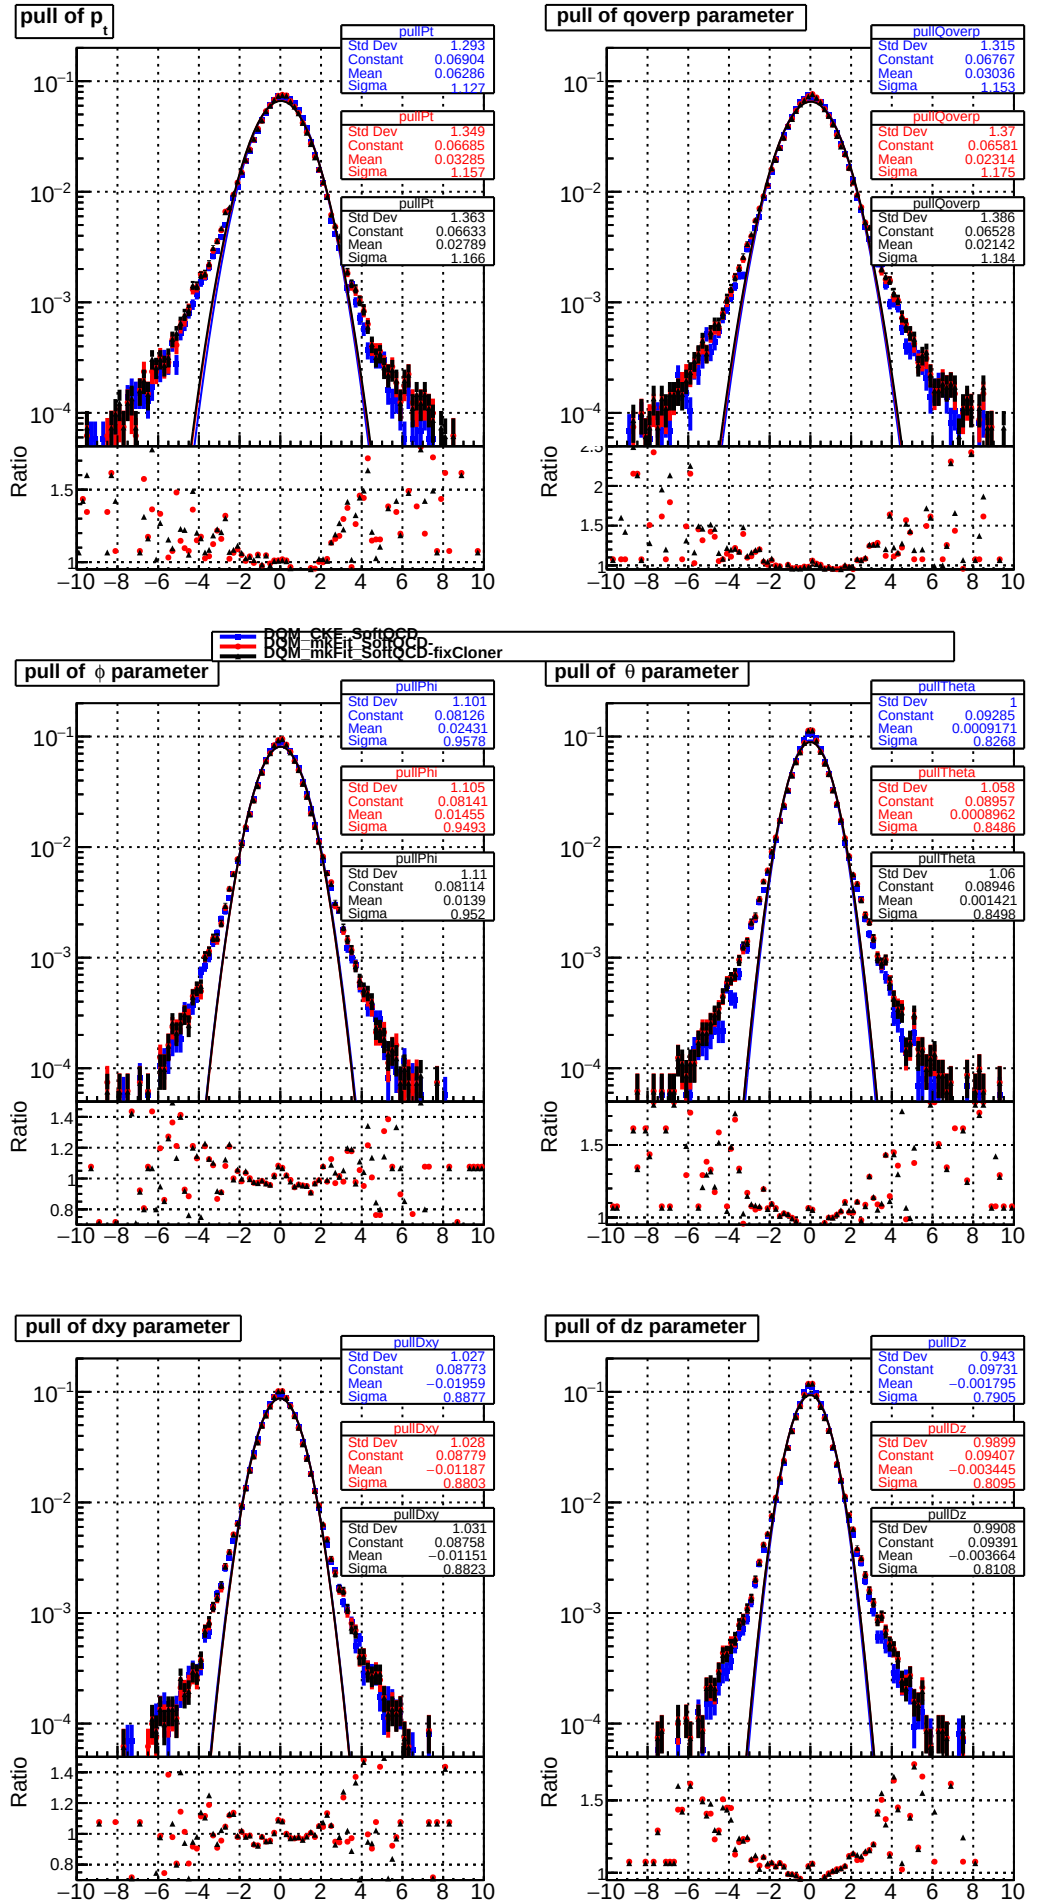
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.293
Constant 0.06904
Mean 0.06286
Sigma 1.127
pullPt
Std Dev 1.349
Constant 0.06685
Mean 0.03285
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.363
Constant 0.06633
Mean 0.02789
Sigma 1.166
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.315
Constant 0.06767
Mean 0.03036
Sigma 1.153
pullQoverp
Std Dev 1.37
Constant 0.06581
Mean 0.02314
Sigma 1.175
pullQoverp
Std Dev 1.386
Constant 0.06528
Mean 0.02142
Sigma 1.184
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.101
Constant 0.08126
Mean 0.02431
Sigma 0.9578
pullPhi
Std Dev 1.105
Constant 0.08141
Mean 0.01455
Sigma 0.9493
pullPhi
Std Dev 1.11
Constant 0.08114
Mean 0.0139
Sigma 0.952
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1
Constant 0.09285
Mean 0.0009171
Sigma 0.8268
pullTheta
Std Dev 1.058
Constant 0.08957
Mean 0.0008962
Sigma 0.8486
pullTheta
Std Dev 1.06
Constant 0.08946
Mean 0.001421
Sigma 0.8498
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.027
Constant 0.08773
Mean −0.01959
Sigma 0.8877
pullDxy
Std Dev 1.028
Constant 0.08779
Mean −0.01187
Sigma 0.8803
pullDxy
Std Dev 1.031
Constant 0.08758
Mean −0.01151
Sigma 0.8823
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 0.943
Constant 0.09731
Mean −0.001795
Sigma 0.7905
pullDz
Std Dev 0.9899
Constant 0.09407
Mean −0.003445
Sigma 0.8095
pullDz
Std Dev 0.9908
Constant 0.09391
Mean −0.003664
Sigma 0.8108
Ratio