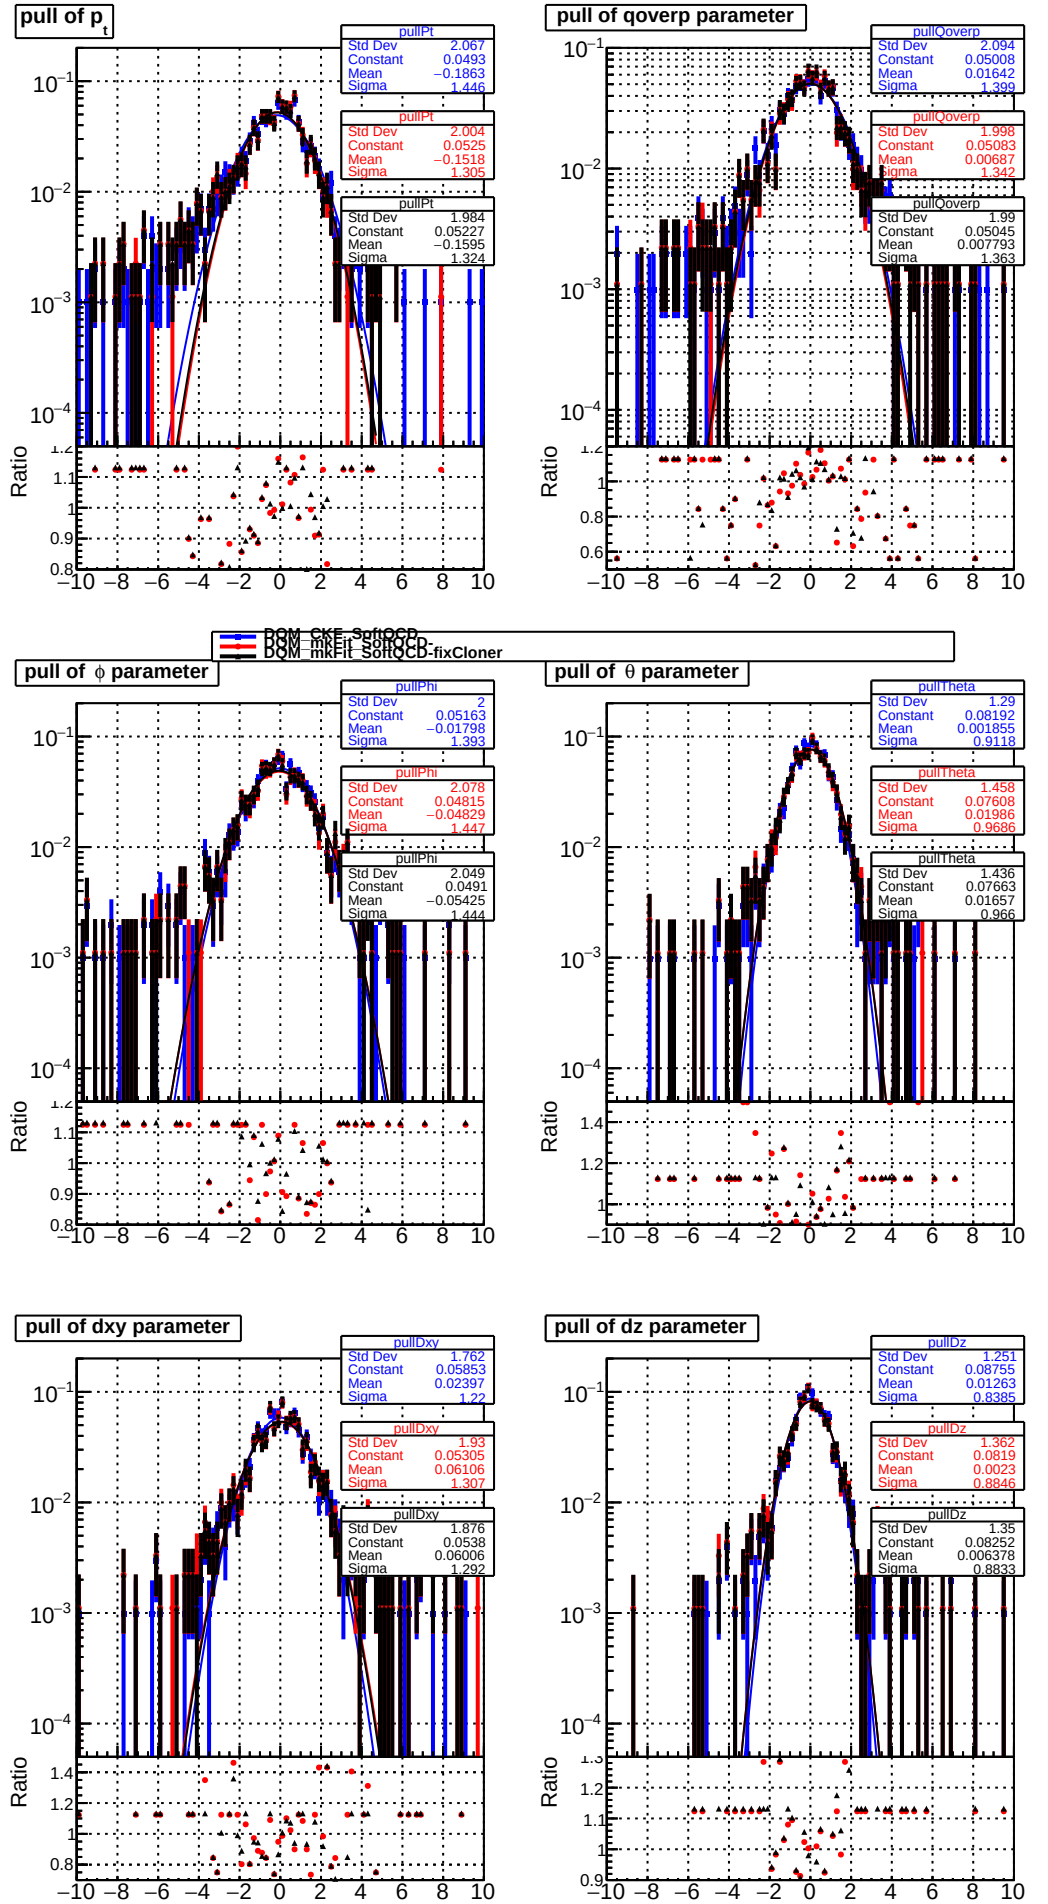
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.067
Constant 0.0493
Mean −0.1863
Sigma 1.446
pullPt
Std Dev 2.004
Constant 0.0525
Mean −0.1518
Sigma 1.305
pullPt
Std Dev 1.984
Constant 0.05227
Mean −0.1595
Sigma 1.324
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.094
Constant 0.05008
Mean 0.01642
Sigma 1.399
pullQoverp
Std Dev 1.998
Constant 0.05083
Mean 0.00687
Sigma 1.342
pullQoverp
Std Dev 1.99
Constant 0.05045
Mean 0.007793
Sigma 1.363
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2
Constant 0.05163
Mean −0.01798
Sigma 1.393
pullPhi
Std Dev 2.078
Constant 0.04815
Mean −0.04829
Sigma 1.447
pullPhi
Std Dev 2.049
Constant 0.0491
Mean −0.05425
Sigma 1.444
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.29
Constant 0.08192
Mean 0.001855
Sigma 0.9118
pullTheta
Std Dev 1.458
Constant 0.07608
Mean 0.01986
Sigma 0.9686
pullTheta
Std Dev 1.436
Constant 0.07663
Mean 0.01657
Sigma 0.966
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.762
Constant 0.05853
Mean 0.02397
Sigma 1.22
pullDxy
Std Dev 1.93
Constant 0.05305
Mean 0.06106
Sigma 1.307
pullDxy
Std Dev 1.876
Constant 0.0538
Mean 0.06006
Sigma 1.292
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.251
Constant 0.08755
Mean 0.01263
Sigma 0.8385
pullDz
Std Dev 1.362
Constant 0.0819
Mean 0.0023
Sigma 0.8846
pullDz
Std Dev 1.35
Constant 0.08252
Mean 0.006378
Sigma 0.8833
Ratio