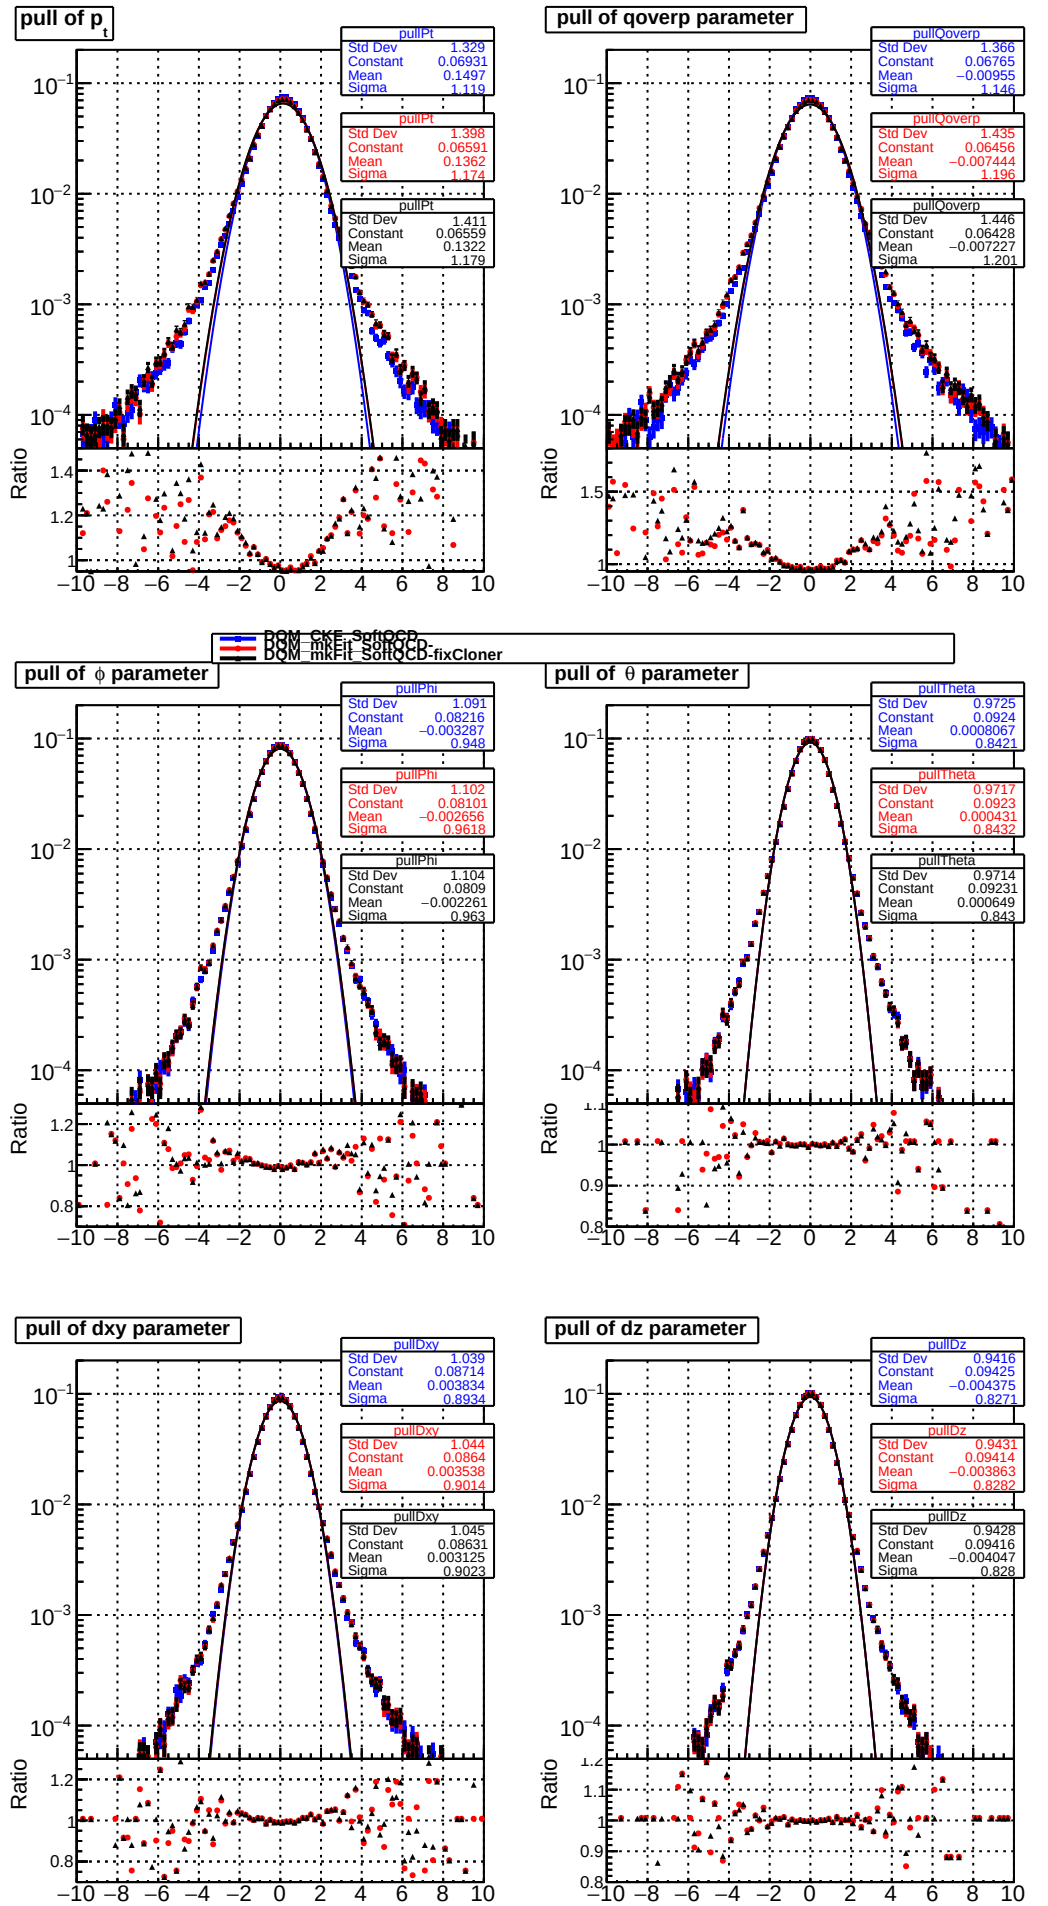
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.329
Constant 0.06931
Mean 0.1497
Sigma 1.119
pullPt
Std Dev 1.398
Constant 0.06591
Mean 0.1362
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.411
Constant 0.06559
Mean 0.1322
Sigma 1.179
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.366
Constant 0.06765
Mean −0.00955
Sigma 1.146
pullQoverp
Std Dev 1.435
Constant 0.06456
Mean −0.007444
Sigma 1.196
pullQoverp
Std Dev 1.446
Constant 0.06428
Mean −0.007227
Sigma 1.201
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.091
Constant 0.08216
Mean −0.003287
Sigma 0.948
pullPhi
Std Dev 1.102
Constant 0.08101
Mean −0.002656
Sigma 0.9618
pullPhi
Std Dev 1.104
Constant 0.0809
Mean −0.002261
Sigma 0.963
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 0.9725
Constant 0.0924
Mean 0.0008067
Sigma 0.8421
pullTheta
Std Dev 0.9717
Constant 0.0923
Mean 0.000431
Sigma 0.8432
pullTheta
Std Dev 0.9714
Constant 0.09231
Mean 0.000649
Sigma 0.843
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.039
Constant 0.08714
Mean 0.003834
Sigma 0.8934
pullDxy
Std Dev 1.044
Constant 0.0864
Mean 0.003538
Sigma 0.9014
pullDxy
Std Dev 1.045
Constant 0.08631
Mean 0.003125
Sigma 0.9023
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 0.9416
Constant 0.09425
Mean −0.004375
Sigma 0.8271
pullDz
Std Dev 0.9431
Constant 0.09414
Mean −0.003863
Sigma 0.8282
pullDz
Std Dev 0.9428
Constant 0.09416
Mean −0.004047
Sigma 0.828
Ratio