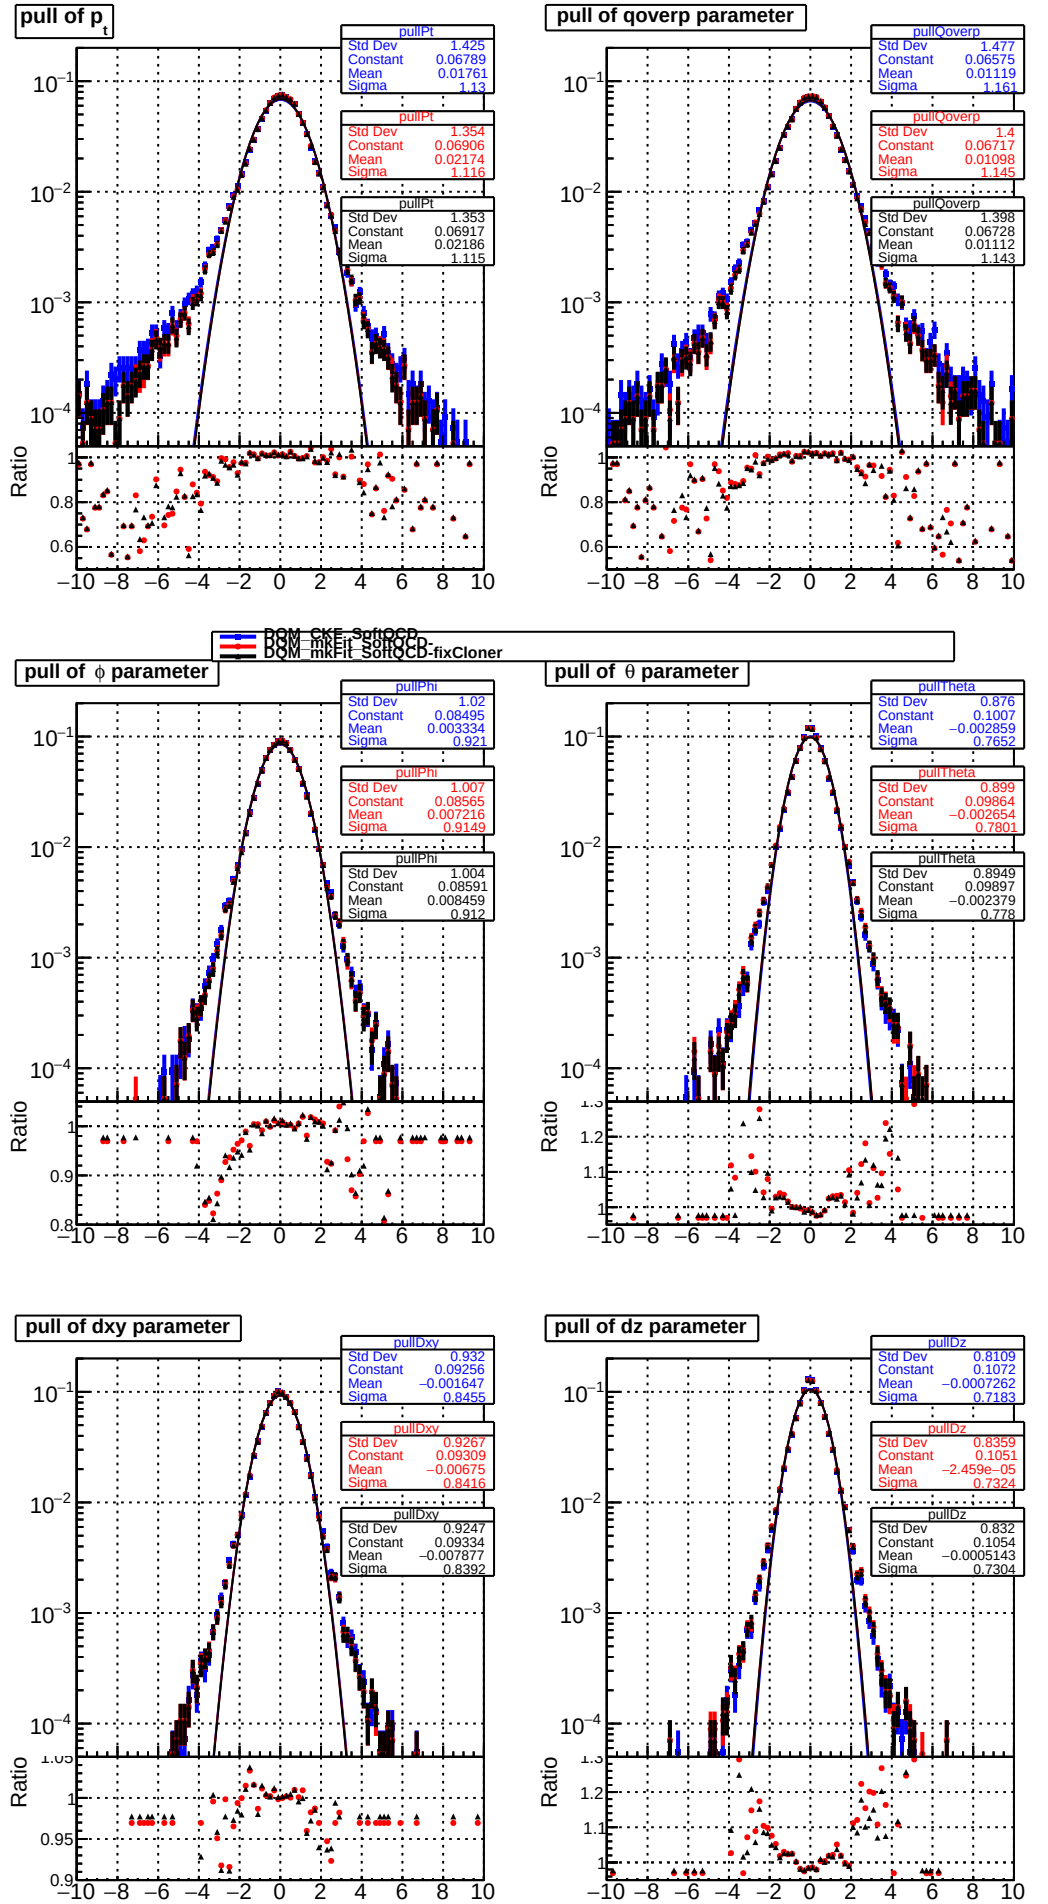
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.425
Constant 0.06789
Mean 0.01761
Sigma 1.13
pullPt
Std Dev 1.354
Constant 0.06906
Mean 0.02174
Sigma 1.116
pullPt
Std Dev 1.353
Constant 0.06917
Mean 0.02186
Sigma 1.115
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.477
Constant 0.06575
Mean 0.01119
Sigma 1.161
pullQoverp
Std Dev 1.4
Constant 0.06717
Mean 0.01098
Sigma 1.145
pullQoverp
Std Dev 1.398
Constant 0.06728
Mean 0.01112
Sigma 1.143
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.02
Constant 0.08495
Mean 0.003334
Sigma 0.921
pullPhi
Std Dev 1.007
Constant 0.08565
Mean 0.007216
Sigma 0.9149
pullPhi
Std Dev 1.004
Constant 0.08591
Mean 0.008459
Sigma 0.912
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 0.876
Constant 0.1007
Mean −0.002859
Sigma 0.7652
pullTheta
Std Dev 0.899
Constant 0.09864
Mean −0.002654
Sigma 0.7801
pullTheta
Std Dev 0.8949
Constant 0.09897
Mean −0.002379
Sigma 0.778
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 0.932
Constant 0.09256
Mean −0.001647
Sigma 0.8455
pullDxy
Std Dev 0.9267
Constant 0.09309
Mean −0.00675
Sigma 0.8416
pullDxy
Std Dev 0.9247
Constant 0.09334
Mean −0.007877
Sigma 0.8392
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 0.8109
Constant 0.1072
Mean −0.0007262
Sigma 0.7183
pullDz
Std Dev 0.8359
Constant 0.1051
Mean −2.459e−05
Sigma 0.7324
pullDz
Std Dev 0.832
Constant 0.1054
Mean −0.0005143
Sigma 0.7304
Ratio