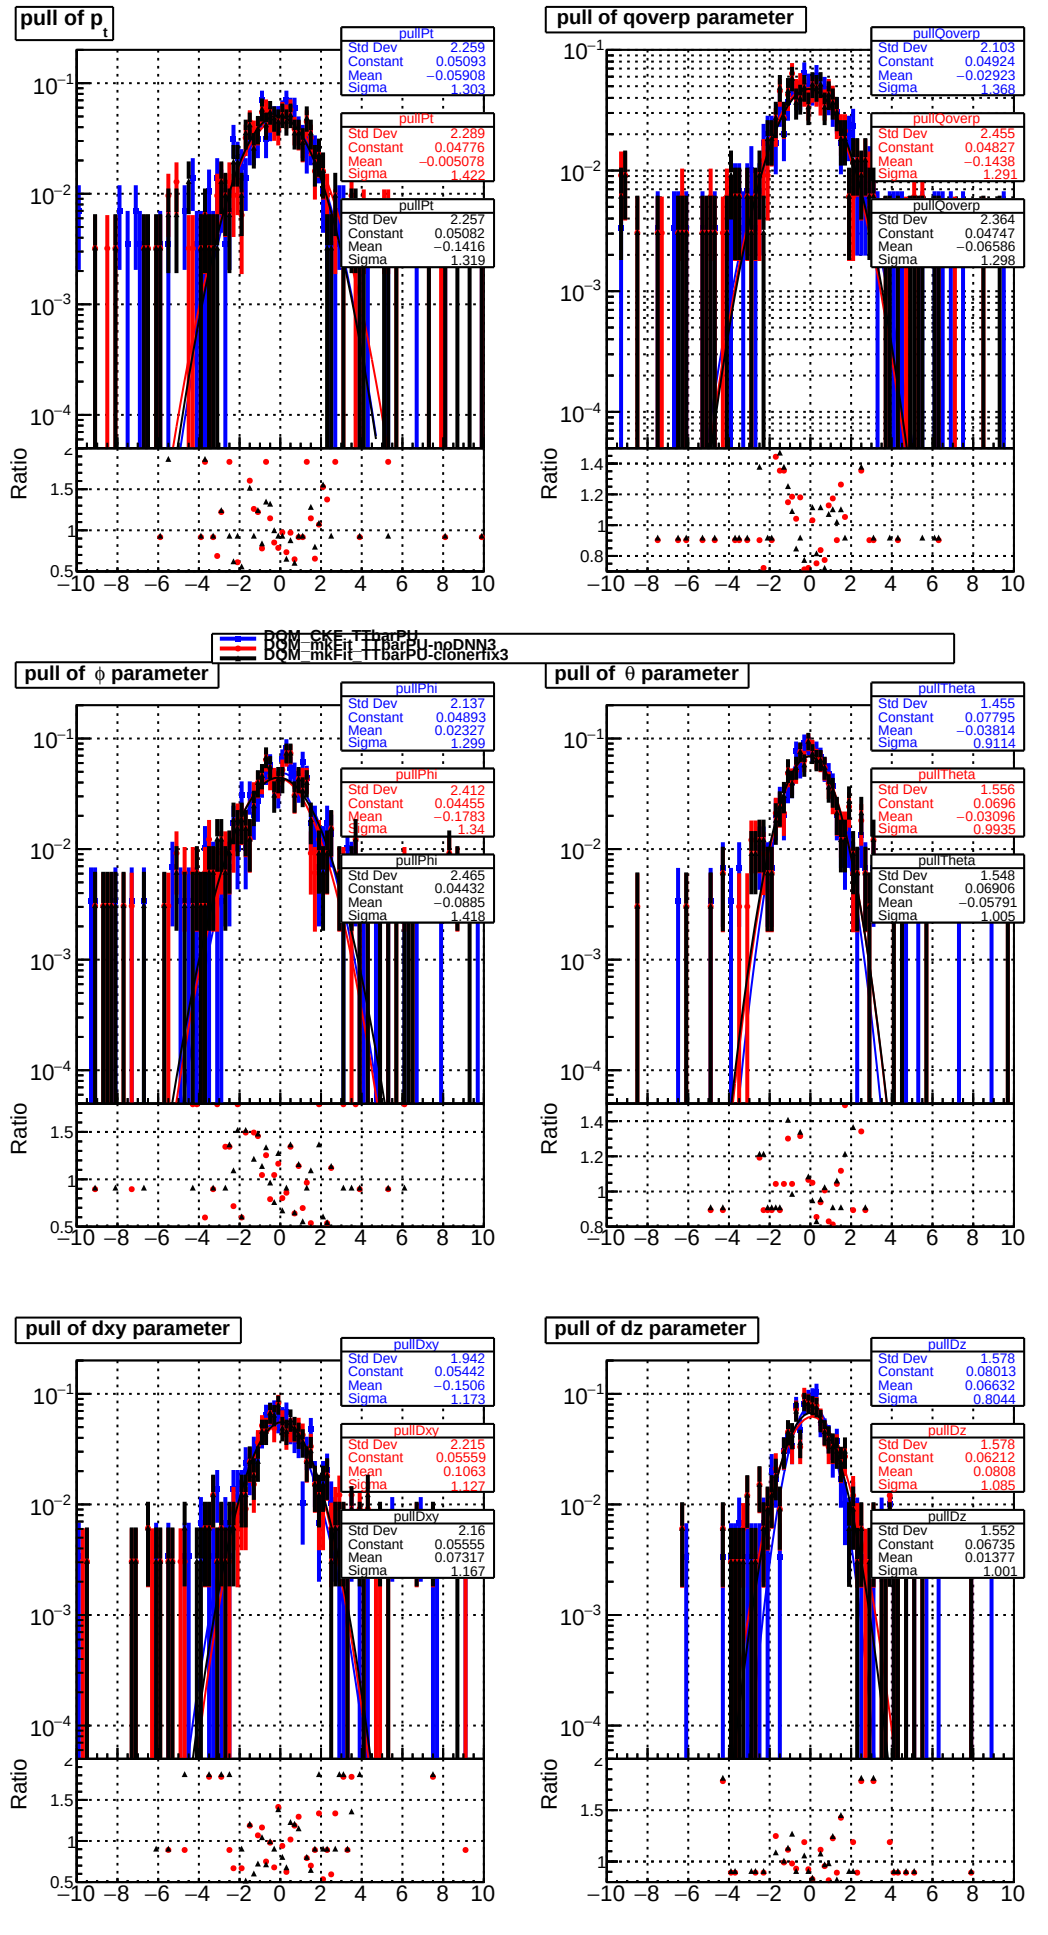
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.259
Constant 0.05093
Mean −0.05908
Sigma 1.303
pullPt
Std Dev 2.289
Constant 0.04776
Mean −0.005078
Sigma 1.422
pullPt
Std Dev 2.257
Constant 0.05082
Mean −0.1416
Sigma 1.319
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.103
Constant 0.04924
Mean −0.02923
Sigma 1.368
pullQoverp
Std Dev 2.455
Constant 0.04827
Mean −0.1438
Sigma 1.291
pullQoverp
Std Dev 2.364
Constant 0.04747
Mean −0.06586
Sigma 1.298
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.137
Constant 0.04893
Mean 0.02327
Sigma 1.299
pullPhi
Std Dev 2.412
Constant 0.04455
Mean −0.1783
Sigma 1.34
pullPhi
Std Dev 2.465
Constant 0.04432
Mean −0.0885
Sigma 1.418
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.455
Constant 0.07795
Mean −0.03814
Sigma 0.9114
pullTheta
Std Dev 1.556
Constant 0.0696
Mean −0.03096
Sigma 0.9935
pullTheta
Std Dev 1.548
Constant 0.06906
Mean −0.05791
Sigma 1.005
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.942
Constant 0.05442
Mean −0.1506
Sigma 1.173
pullDxy
Std Dev 2.215
Constant 0.05559
Mean 0.1063
Sigma 1.127
pullDxy
Std Dev 2.16
Constant 0.05555
Mean 0.07317
Sigma 1.167
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.578
Constant 0.08013
Mean 0.06632
Sigma 0.8044
pullDz
Std Dev 1.578
Constant 0.06212
Mean 0.0808
Sigma 1.085
pullDz
Std Dev 1.552
Constant 0.06735
Mean 0.01377
Sigma 1.001
Ratio