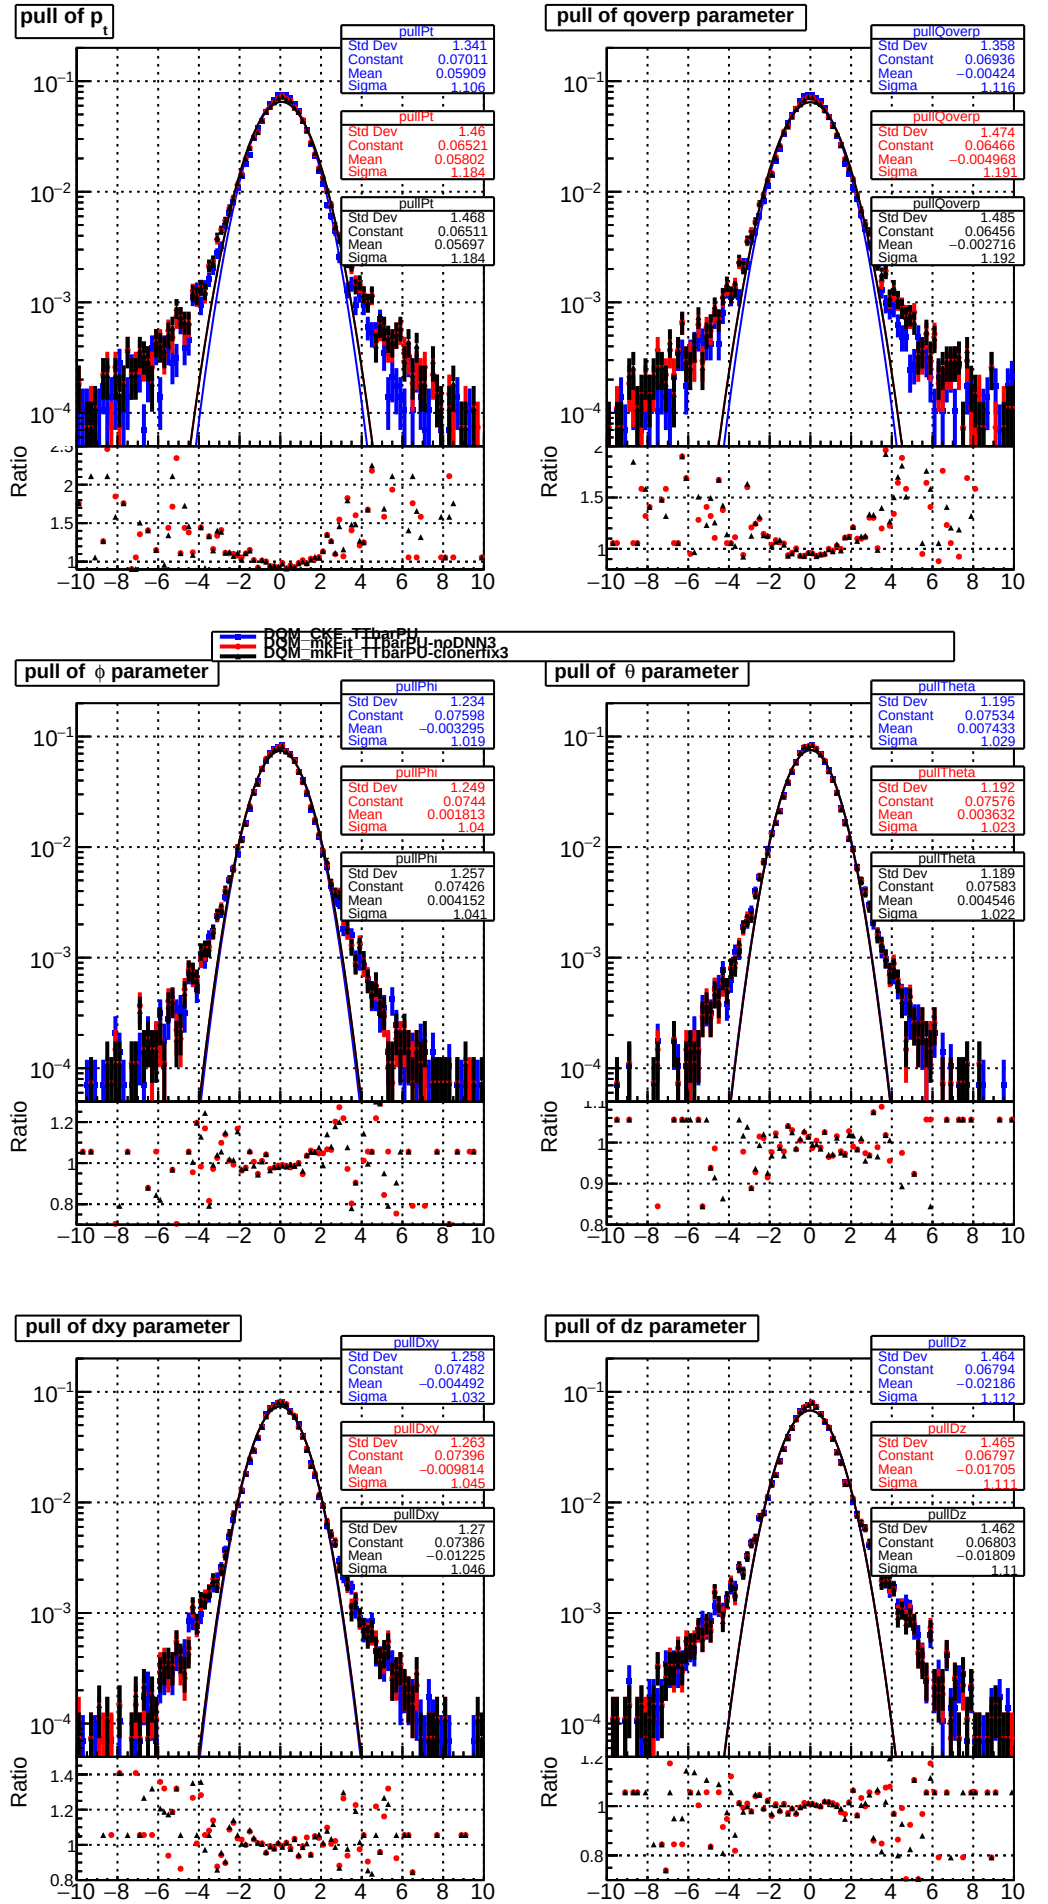
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.341
Constant 0.07011
Mean 0.05909
Sigma 1.106
pullPt
Std Dev 1.46
Constant 0.06521
Mean 0.05802
Sigma 1.184
pullPt
Std Dev 1.468
Constant 0.06511
Mean 0.05697
Sigma 1.184
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.358
Constant 0.06936
Mean −0.00424
Sigma 1.116
pullQoverp
Std Dev 1.474
Constant 0.06466
Mean −0.004968
Sigma 1.191
pullQoverp
Std Dev 1.485
Constant 0.06456
Mean −0.002716
Sigma 1.192
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.234
Constant 0.07598
Mean −0.003295
Sigma 1.019
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.0744
Mean 0.001813
Sigma 1.04
pullPhi
Std Dev 1.257
Constant 0.07426
Mean 0.004152
Sigma 1.041
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.195
Constant 0.07534
Mean 0.007433
Sigma 1.029
pullTheta
Std Dev 1.192
Constant 0.07576
Mean 0.003632
Sigma 1.023
pullTheta
Std Dev 1.189
Constant 0.07583
Mean 0.004546
Sigma 1.022
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.258
Constant 0.07482
Mean −0.004492
Sigma 1.032
pullDxy
Std Dev 1.263
Constant 0.07396
Mean −0.009814
Sigma 1.045
pullDxy
Std Dev 1.27
Constant 0.07386
Mean −0.01225
Sigma 1.046
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.464
Constant 0.06794
Mean −0.02186
Sigma 1.112
pullDz
Std Dev 1.465
Constant 0.06797
Mean −0.01705
Sigma 1.111
pullDz
Std Dev 1.462
Constant 0.06803
Mean −0.01809
Sigma 1.11
Ratio