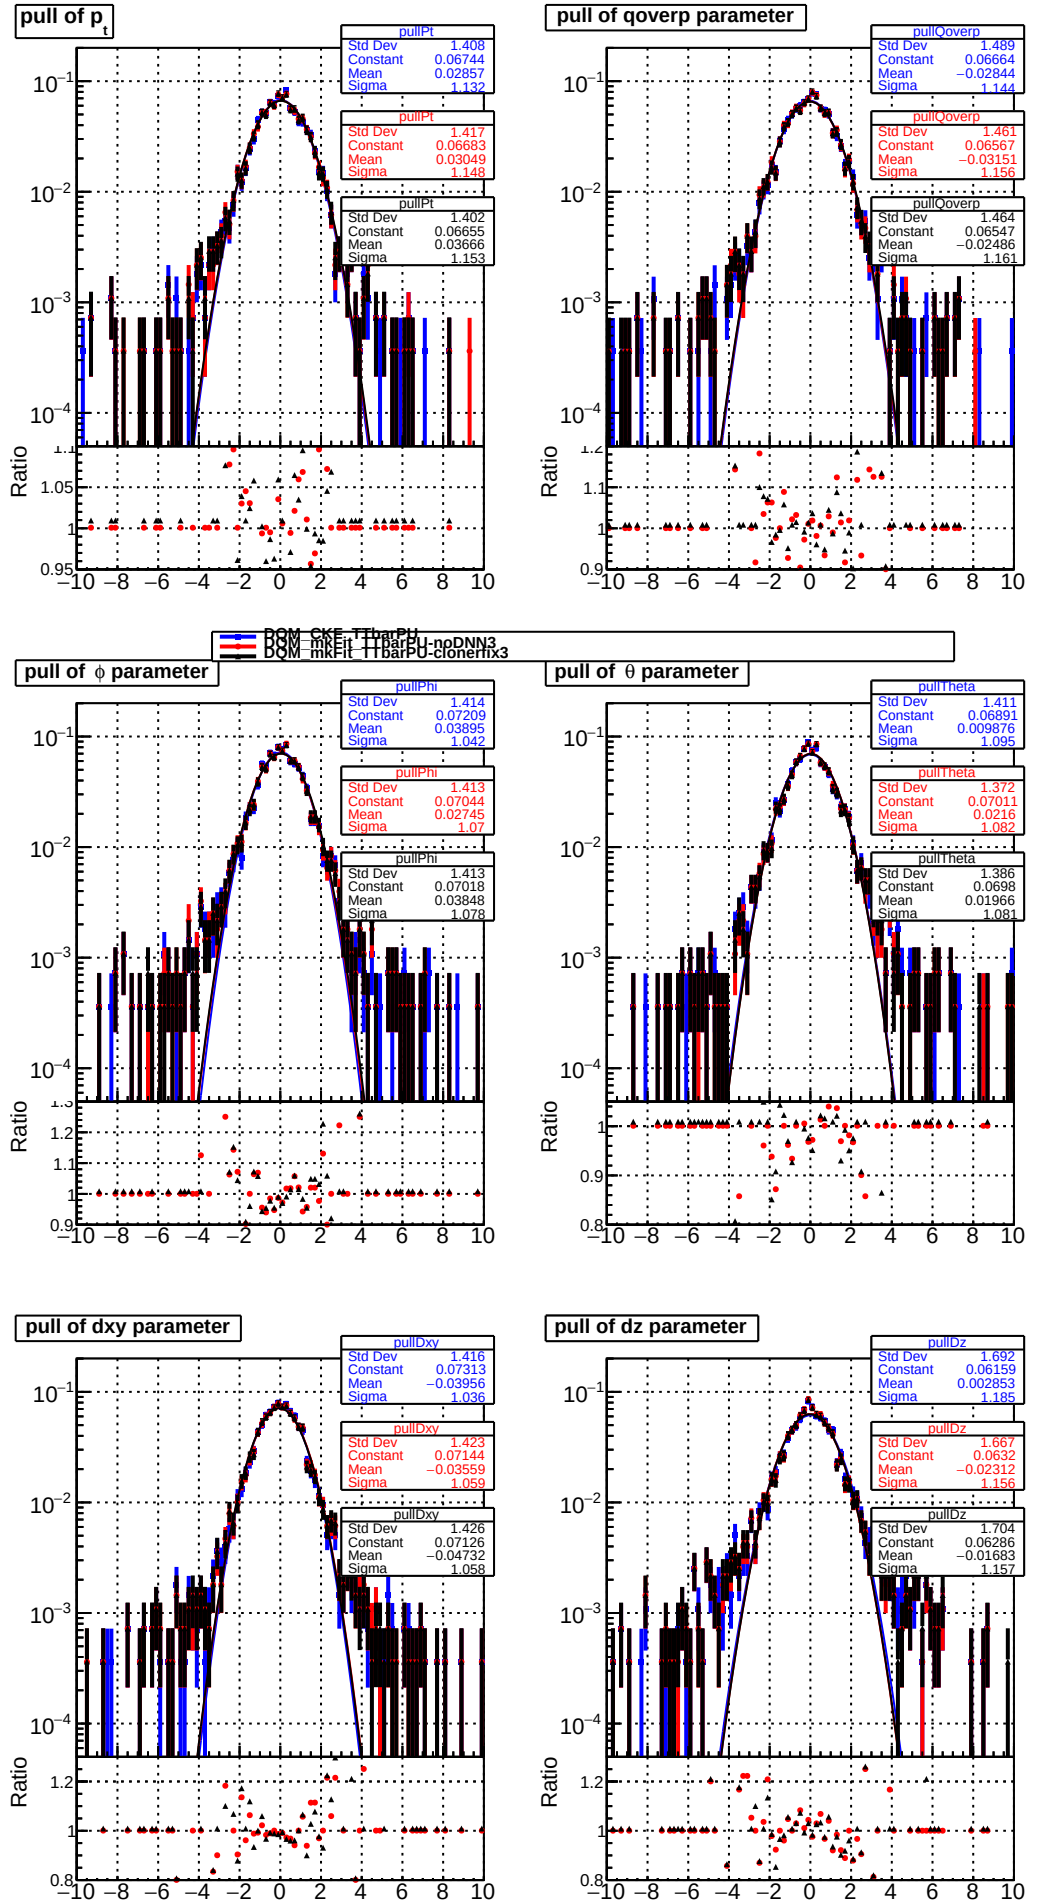
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.408
Constant 0.06744
Mean 0.02857
Sigma 1.132
pullPt
Std Dev 1.417
Constant 0.06683
Mean 0.03049
Sigma 1.148
pullPt
Std Dev 1.402
Constant 0.06655
Mean 0.03666
Sigma 1.153
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.489
Constant 0.06664
Mean −0.02844
Sigma 1.144
pullQoverp
Std Dev 1.461
Constant 0.06567
Mean −0.03151
Sigma 1.156
pullQoverp
Std Dev 1.464
Constant 0.06547
Mean −0.02486
Sigma 1.161
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.414
Constant 0.07209
Mean 0.03895
Sigma 1.042
pullPhi
Std Dev 1.413
Constant 0.07044
Mean 0.02745
Sigma 1.07
pullPhi
Std Dev 1.413
Constant 0.07018
Mean 0.03848
Sigma 1.078
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.411
Constant 0.06891
Mean 0.009876
Sigma 1.095
pullTheta
Std Dev 1.372
Constant 0.07011
Mean 0.0216
Sigma 1.082
pullTheta
Std Dev 1.386
Constant 0.0698
Mean 0.01966
Sigma 1.081
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.416
Constant 0.07313
Mean −0.03956
Sigma 1.036
pullDxy
Std Dev 1.423
Constant 0.07144
Mean −0.03559
Sigma 1.059
pullDxy
Std Dev 1.426
Constant 0.07126
Mean −0.04732
Sigma 1.058
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.692
Constant 0.06159
Mean 0.002853
Sigma 1.185
pullDz
Std Dev 1.667
Constant 0.0632
Mean −0.02312
Sigma 1.156
pullDz
Std Dev 1.704
Constant 0.06286
Mean −0.01683
Sigma 1.157
Ratio