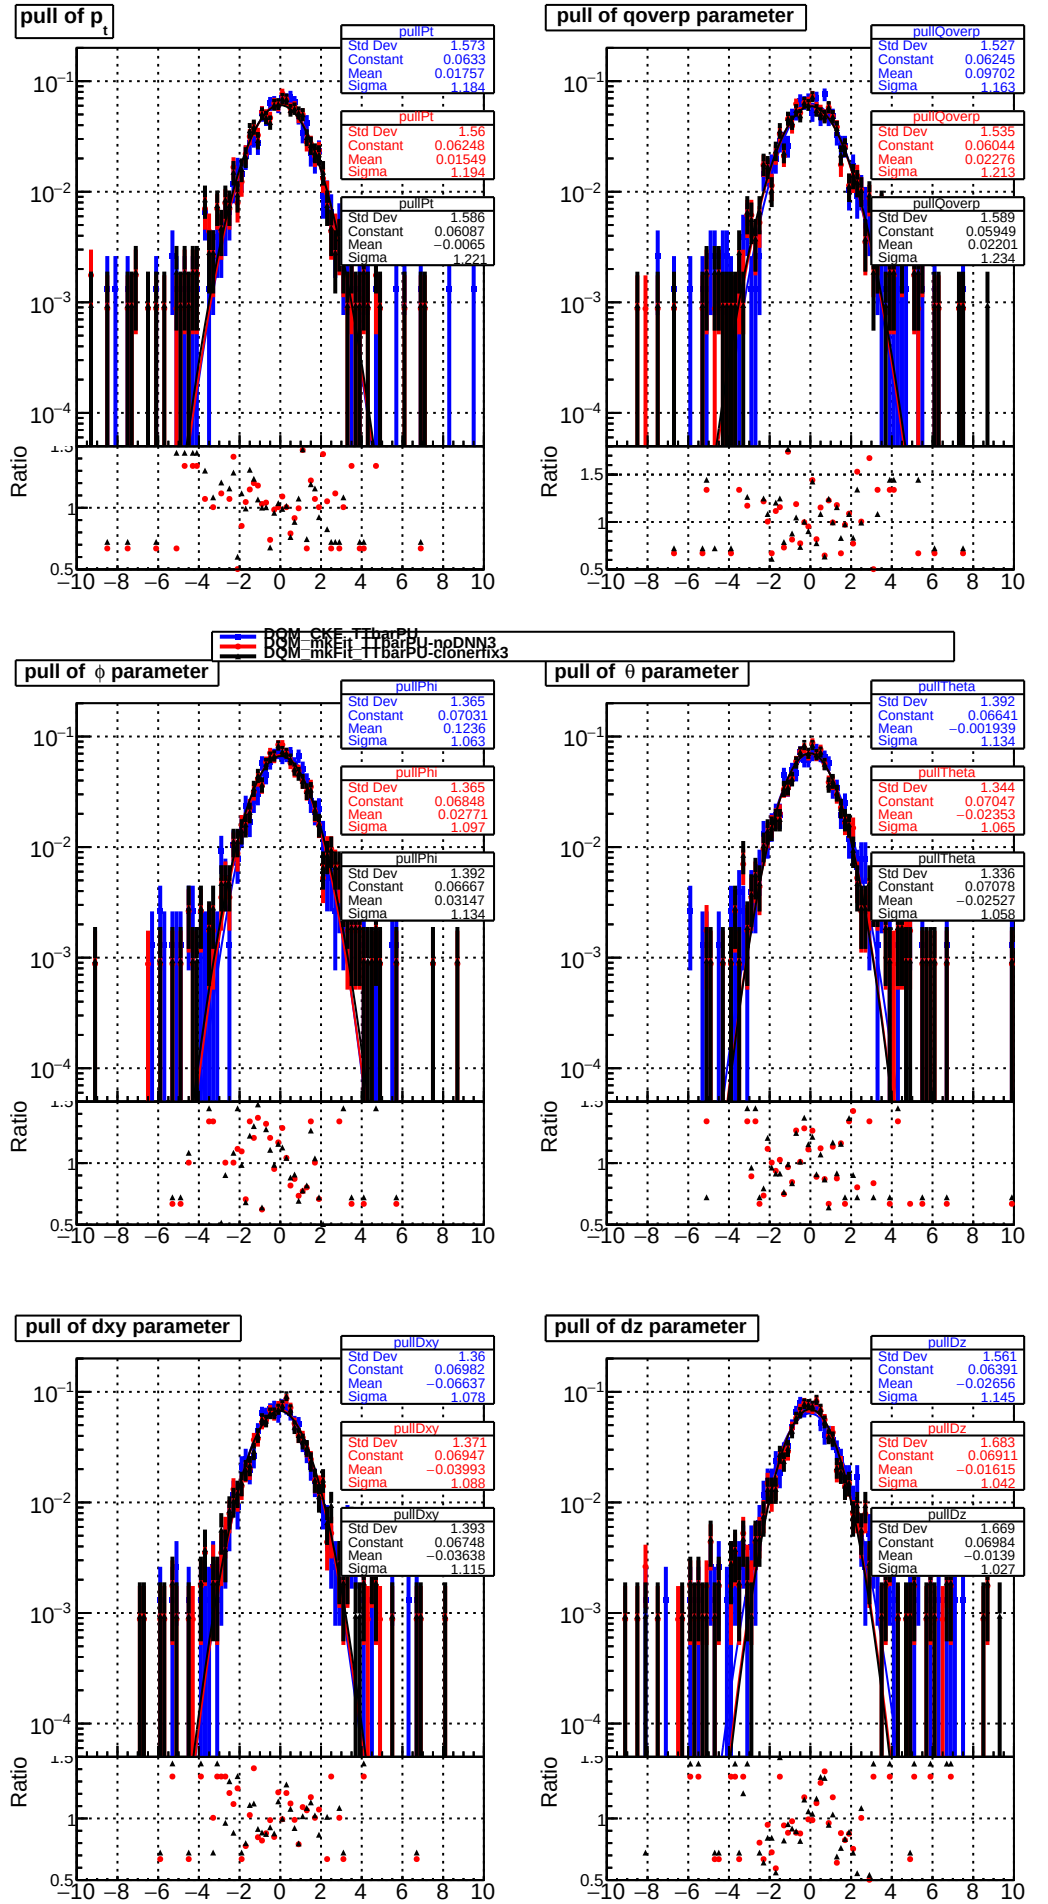
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.573
Constant 0.0633
Mean 0.01757
Sigma 1.184
pullPt
Std Dev 1.56
Constant 0.06248
Mean 0.01549
Sigma 1.194
pullPt
Std Dev 1.586
Constant 0.06087
Mean −0.0065
Sigma 1.221
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.527
Constant 0.06245
Mean 0.09702
Sigma 1.163
pullQoverp
Std Dev 1.535
Constant 0.06044
Mean 0.02276
Sigma 1.213
pullQoverp
Std Dev 1.589
Constant 0.05949
Mean 0.02201
Sigma 1.234
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.07031
Mean 0.1236
Sigma 1.063
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.06848
Mean 0.02771
Sigma 1.097
pullPhi
Std Dev 1.392
Constant 0.06667
Mean 0.03147
Sigma 1.134
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.392
Constant 0.06641
Mean −0.001939
Sigma 1.134
pullTheta
Std Dev 1.344
Constant 0.07047
Mean −0.02353
Sigma 1.065
pullTheta
Std Dev 1.336
Constant 0.07078
Mean −0.02527
Sigma 1.058
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.36
Constant 0.06982
Mean −0.06637
Sigma 1.078
pullDxy
Std Dev 1.371
Constant 0.06947
Mean −0.03993
Sigma 1.088
pullDxy
Std Dev 1.393
Constant 0.06748
Mean −0.03638
Sigma 1.115
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.561
Constant 0.06391
Mean −0.02656
Sigma 1.145
pullDz
Std Dev 1.683
Constant 0.06911
Mean −0.01615
Sigma 1.042
pullDz
Std Dev 1.669
Constant 0.06984
Mean −0.0139
Sigma 1.027
Ratio