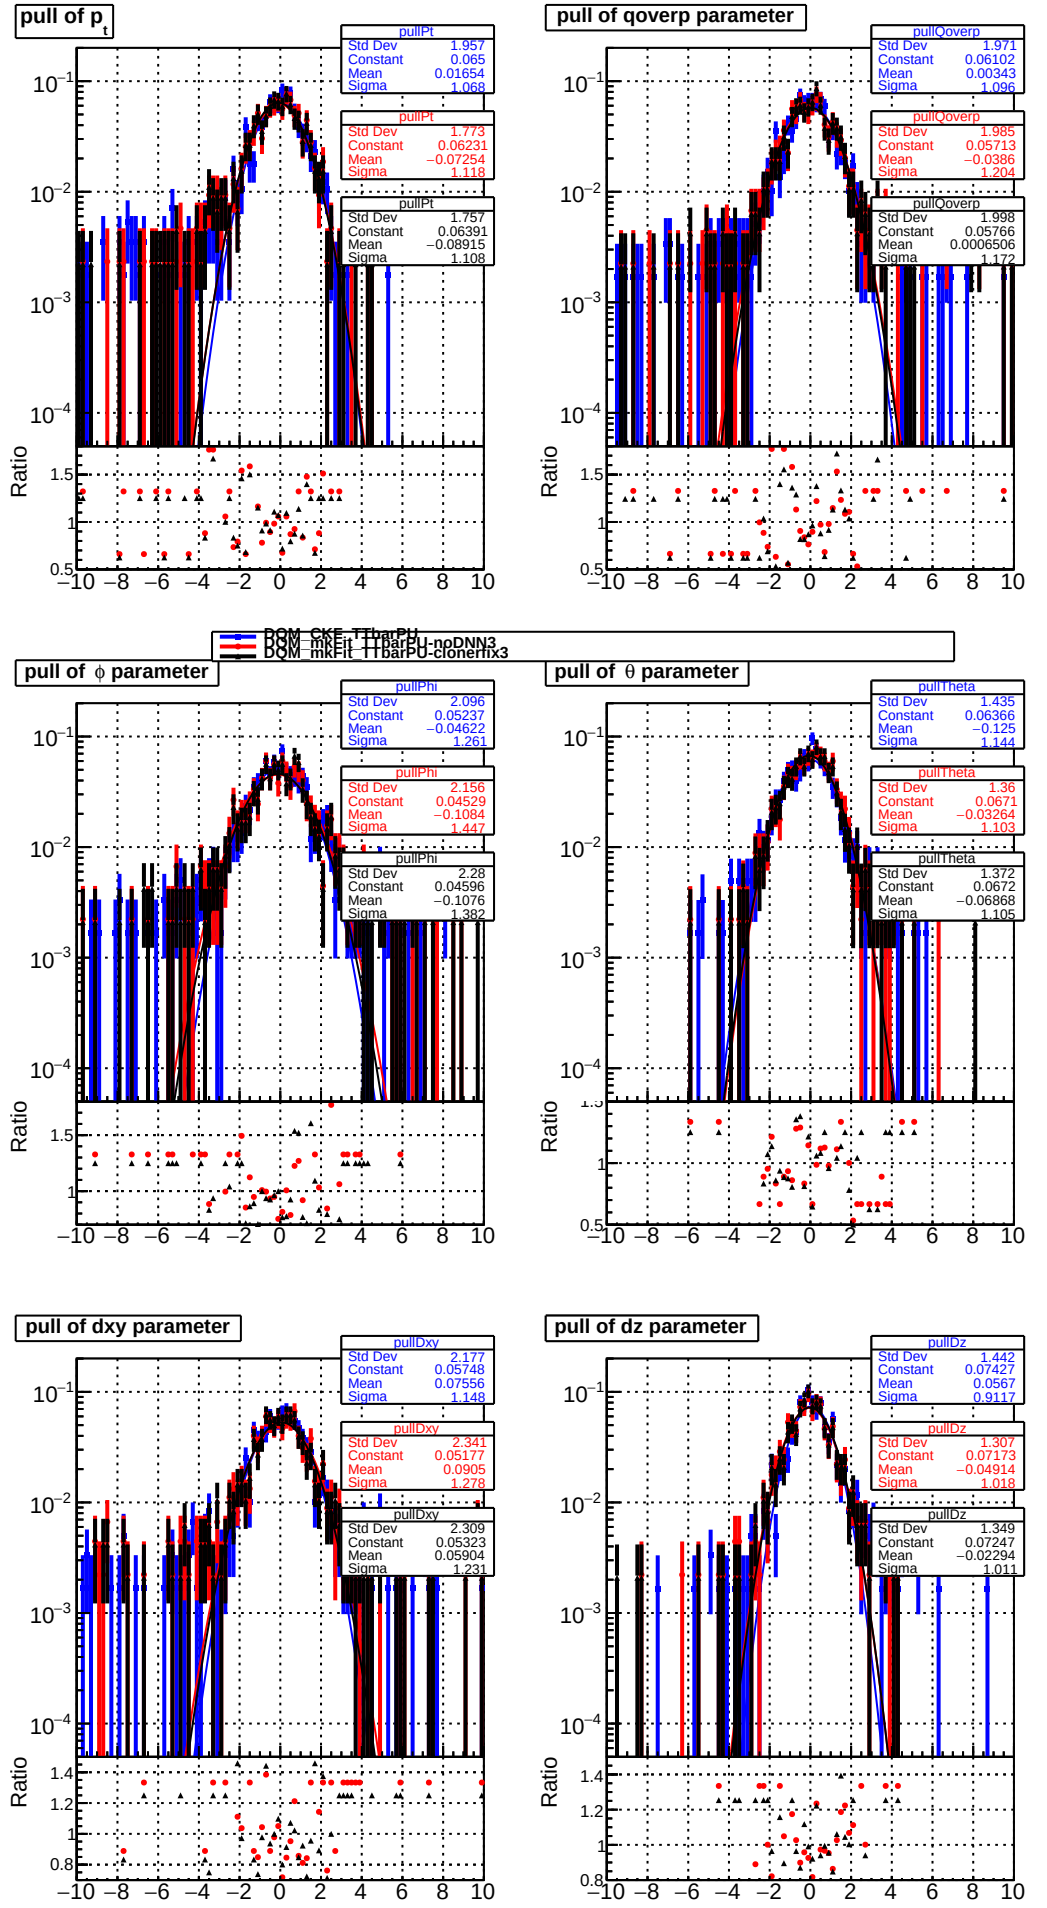
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.957
Constant 0.065
Mean 0.01654
Sigma 1.068
pullPt
Std Dev 1.773
Constant 0.06231
Mean −0.07254
Sigma 1.118
pullPt
Std Dev 1.757
Constant 0.06391
Mean −0.08915
Sigma 1.108
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.971
Constant 0.06102
Mean 0.00343
Sigma 1.096
pullQoverp
Std Dev 1.985
Constant 0.05713
Mean −0.0386
Sigma 1.204
pullQoverp
Std Dev 1.998
Constant 0.05766
Mean 0.0006506
Sigma 1.172
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.096
Constant 0.05237
Mean −0.04622
Sigma 1.261
pullPhi
Std Dev 2.156
Constant 0.04529
Mean −0.1084
Sigma 1.447
pullPhi
Std Dev 2.28
Constant 0.04596
Mean −0.1076
Sigma 1.382
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.435
Constant 0.06366
Mean −0.125
Sigma 1.144
pullTheta
Std Dev 1.36
Constant 0.0671
Mean −0.03264
Sigma 1.103
pullTheta
Std Dev 1.372
Constant 0.0672
Mean −0.06868
Sigma 1.105
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.177
Constant 0.05748
Mean 0.07556
Sigma 1.148
pullDxy
Std Dev 2.341
Constant 0.05177
Mean 0.0905
Sigma 1.278
pullDxy
Std Dev 2.309
Constant 0.05323
Mean 0.05904
Sigma 1.231
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.442
Constant 0.07427
Mean 0.0567
Sigma 0.9117
pullDz
Std Dev 1.307
Constant 0.07173
Mean −0.04914
Sigma 1.018
pullDz
Std Dev 1.349
Constant 0.07247
Mean −0.02294
Sigma 1.011
Ratio