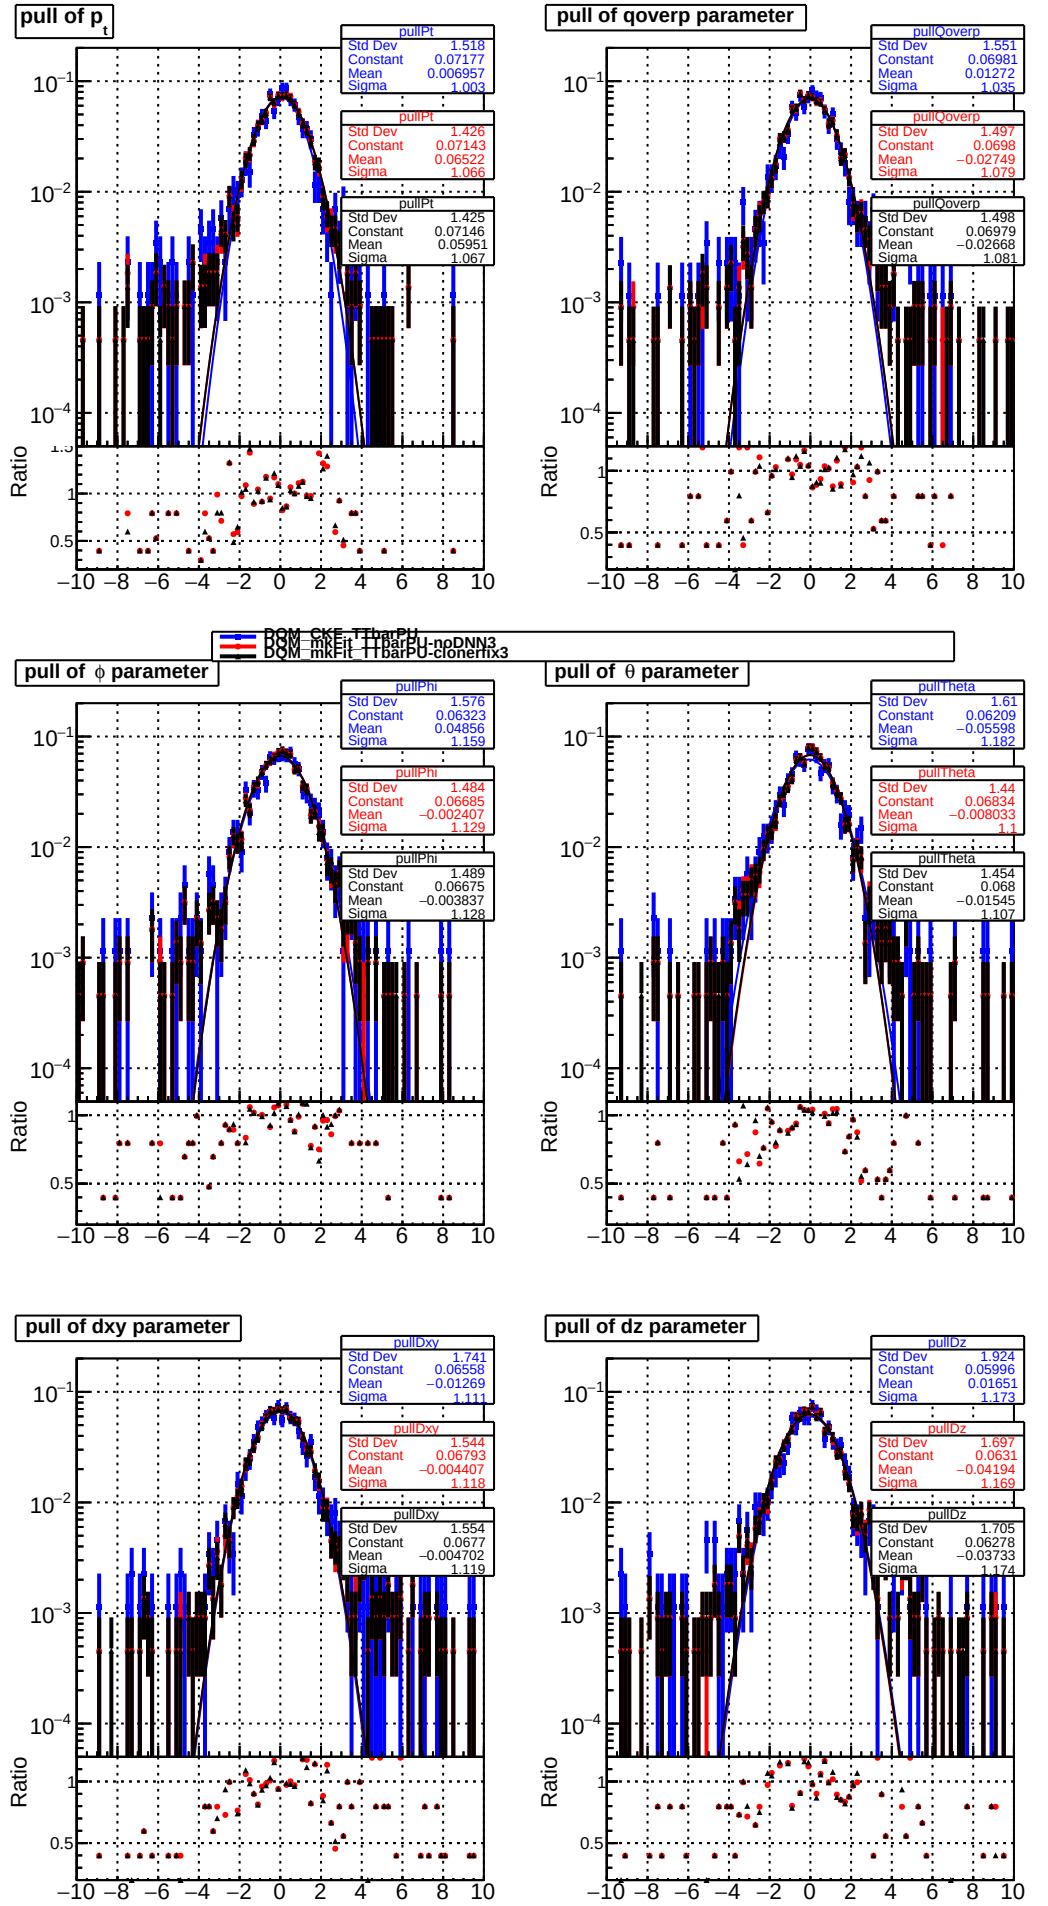
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.518
Constant 0.07177
Mean 0.006957
Sigma 1.003
pullPt
Std Dev 1.426
Constant 0.07143
Mean 0.06522
Sigma 1.066
pullPt
Std Dev 1.425
Constant 0.07146
Mean 0.05951
Sigma 1.067
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.551
Constant 0.06981
Mean 0.01272
Sigma 1.035
pullQoverp
Std Dev 1.497
Constant 0.0698
Mean −0.02749
Sigma 1.079
pullQoverp
Std Dev 1.498
Constant 0.06979
Mean −0.02668
Sigma 1.081
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.576
Constant 0.06323
Mean 0.04856
Sigma 1.159
pullPhi
Std Dev 1.484
Constant 0.06685
Mean −0.002407
Sigma 1.129
pullPhi
Std Dev 1.489
Constant 0.06675
Mean −0.003837
Sigma 1.128
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.61
Constant 0.06209
Mean −0.05598
Sigma 1.182
pullTheta
Std Dev 1.44
Constant 0.06834
Mean −0.008033
Sigma 1.1
pullTheta
Std Dev 1.454
Constant 0.068
Mean −0.01545
Sigma 1.107
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.741
Constant 0.06558
Mean −0.01269
Sigma 1.111
pullDxy
Std Dev 1.544
Constant 0.06793
Mean −0.004407
Sigma 1.118
pullDxy
Std Dev 1.554
Constant 0.0677
Mean −0.004702
Sigma 1.119
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.924
Constant 0.05996
Mean 0.01651
Sigma 1.173
pullDz
Std Dev 1.697
Constant 0.0631
Mean −0.04194
Sigma 1.169
pullDz
Std Dev 1.705
Constant 0.06278
Mean −0.03733
Sigma 1.174
Ratio