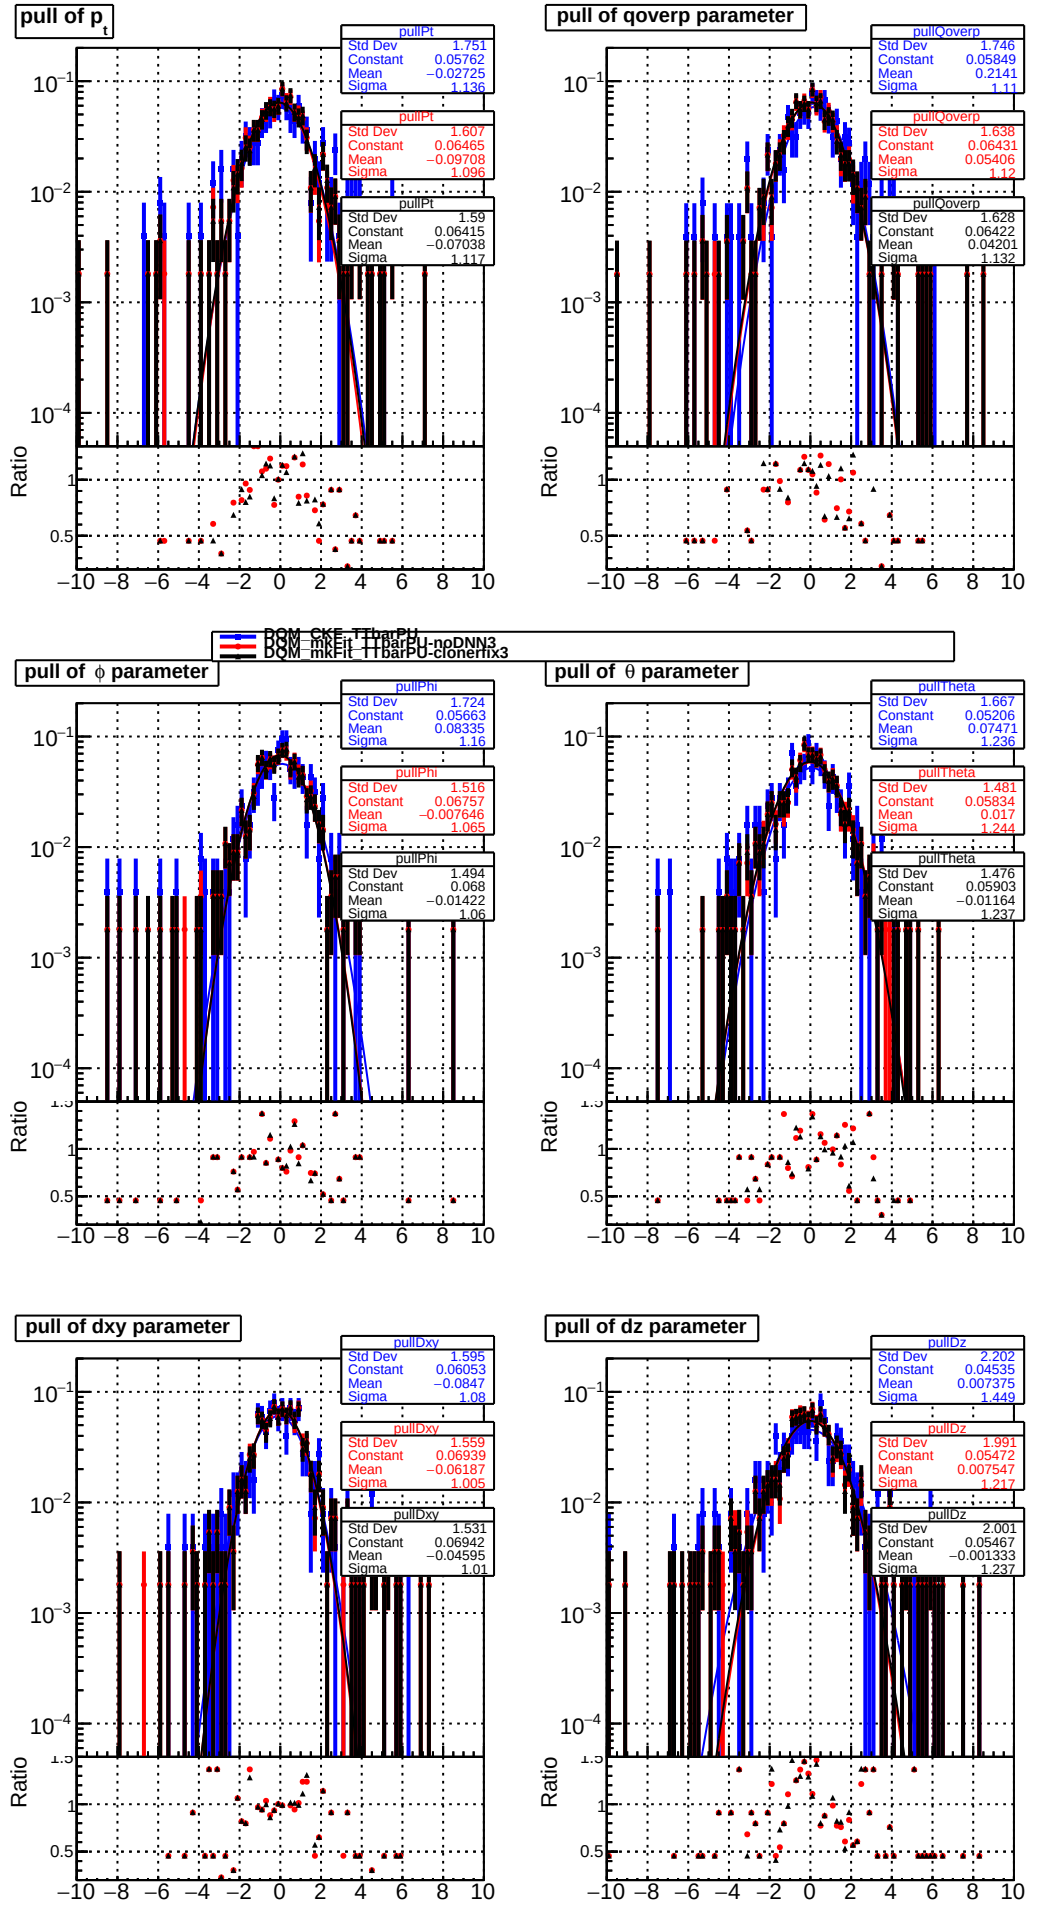
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.751
Constant 0.05762
Mean −0.02725
Sigma 1.136
pullPt
Std Dev 1.607
Constant 0.06465
Mean −0.09708
Sigma 1.096
pullPt
Std Dev 1.59
Constant 0.06415
Mean −0.07038
Sigma 1.117
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.746
Constant 0.05849
Mean 0.2141
Sigma 1.11
pullQoverp
Std Dev 1.638
Constant 0.06431
Mean 0.05406
Sigma 1.12
pullQoverp
Std Dev 1.628
Constant 0.06422
Mean 0.04201
Sigma 1.132
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.724
Constant 0.05663
Mean 0.08335
Sigma 1.16
pullPhi
Std Dev 1.516
Constant 0.06757
Mean −0.007646
Sigma 1.065
pullPhi
Std Dev 1.494
Constant 0.068
Mean −0.01422
Sigma 1.06
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.667
Constant 0.05206
Mean 0.07471
Sigma 1.236
pullTheta
Std Dev 1.481
Constant 0.05834
Mean 0.017
Sigma 1.244
pullTheta
Std Dev 1.476
Constant 0.05903
Mean −0.01164
Sigma 1.237
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.595
Constant 0.06053
Mean −0.0847
Sigma 1.08
pullDxy
Std Dev 1.559
Constant 0.06939
Mean −0.06187
Sigma 1.005
pullDxy
Std Dev 1.531
Constant 0.06942
Mean −0.04595
Sigma 1.01
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.202
Constant 0.04535
Mean 0.007375
Sigma 1.449
pullDz
Std Dev 1.991
Constant 0.05472
Mean 0.007547
Sigma 1.217
pullDz
Std Dev 2.001
Constant 0.05467
Mean −0.001333
Sigma 1.237
Ratio