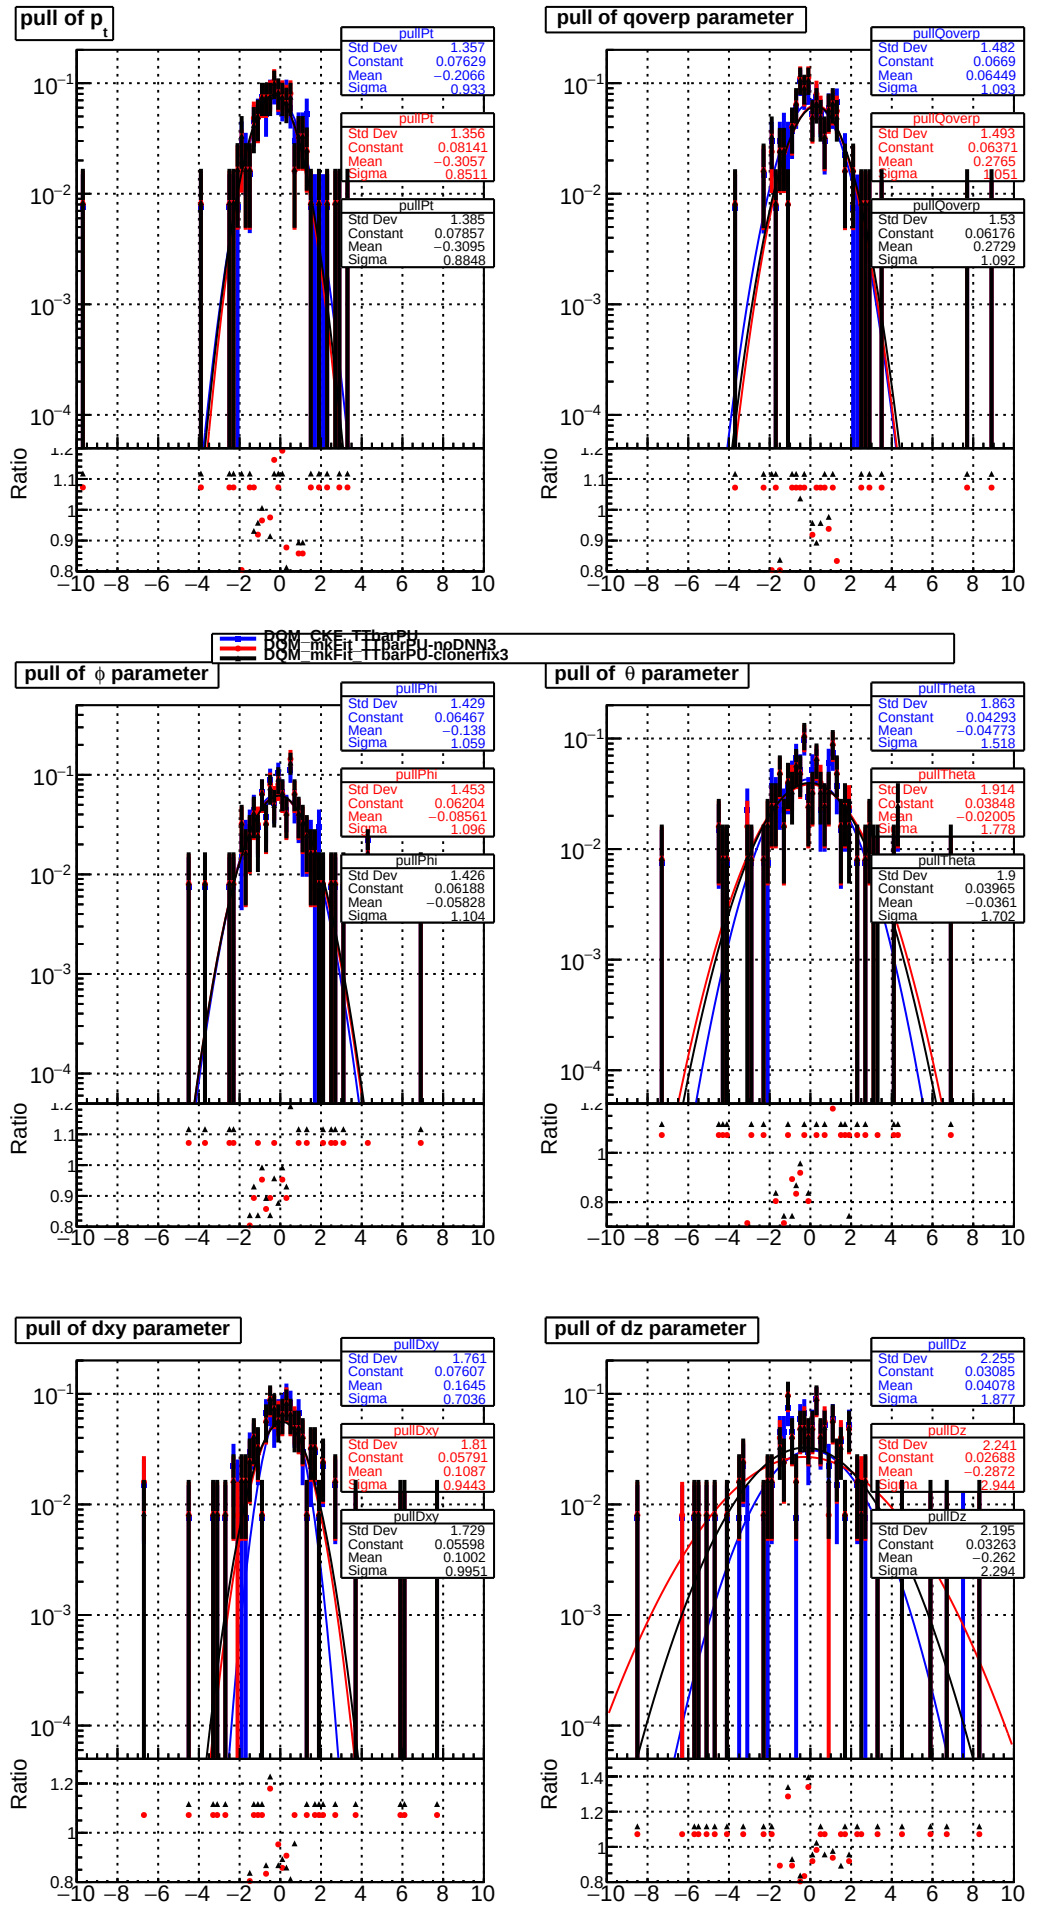
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.357
Constant 0.07629
Mean −0.2066
Sigma 0.933
pullPt
Std Dev 1.356
Constant 0.08141
Mean −0.3057
Sigma 0.8511
pullPt
Std Dev 1.385
Constant 0.07857
Mean −0.3095
Sigma 0.8848
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.482
Constant 0.0669
Mean 0.06449
Sigma 1.093
pullQoverp
Std Dev 1.493
Constant 0.06371
Mean 0.2765
Sigma 1.051
pullQoverp
Std Dev 1.53
Constant 0.06176
Mean 0.2729
Sigma 1.092
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.429
Constant 0.06467
Mean −0.138
Sigma 1.059
pullPhi
Std Dev 1.453
Constant 0.06204
Mean −0.08561
Sigma 1.096
pullPhi
Std Dev 1.426
Constant 0.06188
Mean −0.05828
Sigma 1.104
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.863
Constant 0.04293
Mean −0.04773
Sigma 1.518
pullTheta
Std Dev 1.914
Constant 0.03848
Mean −0.02005
Sigma 1.778
pullTheta
Std Dev 1.9
Constant 0.03965
Mean −0.0361
Sigma 1.702
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.761
Constant 0.07607
Mean 0.1645
Sigma 0.7036
pullDxy
Std Dev 1.81
Constant 0.05791
Mean 0.1087
Sigma 0.9443
pullDxy
Std Dev 1.729
Constant 0.05598
Mean 0.1002
Sigma 0.9951
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.255
Constant 0.03085
Mean 0.04078
Sigma 1.877
pullDz
Std Dev 2.241
Constant 0.02688
Mean −0.2872
Sigma 2.944
pullDz
Std Dev 2.195
Constant 0.03263
Mean −0.262
Sigma 2.294
Ratio