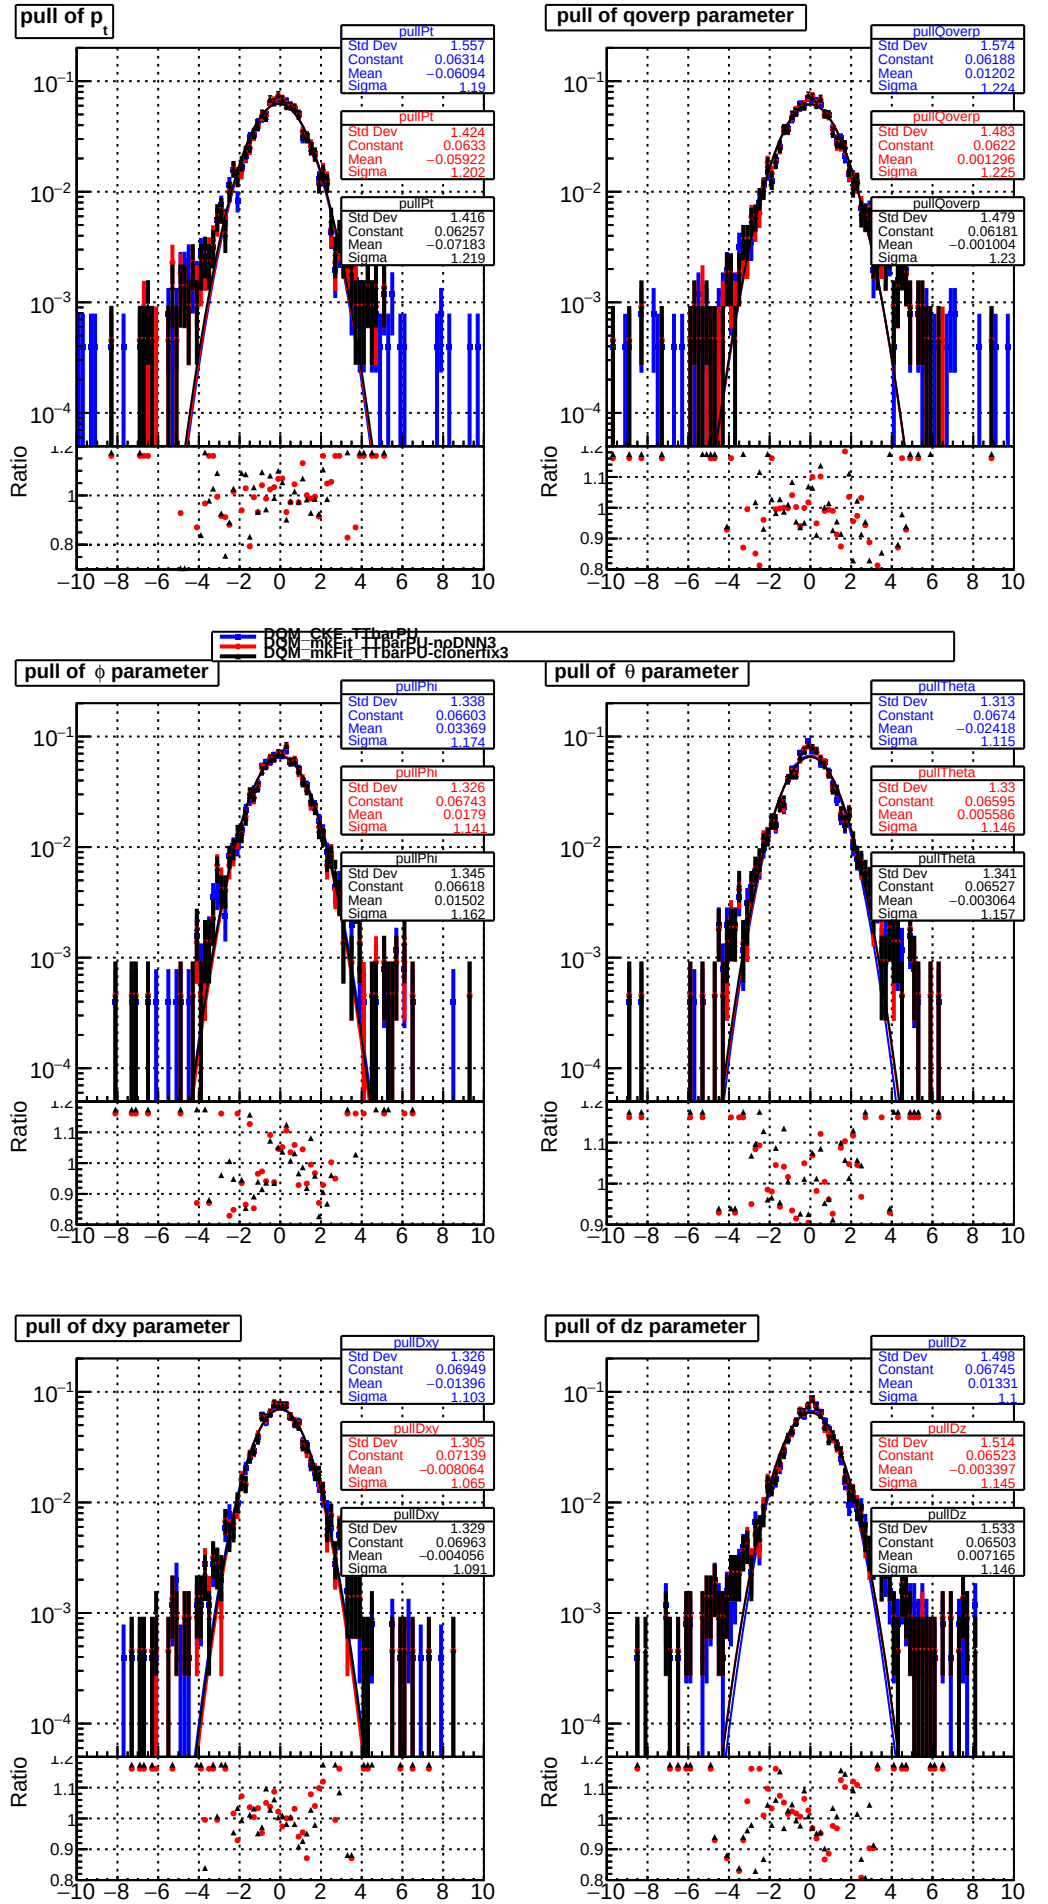
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.557
Constant 0.06314
Mean −0.06094
Sigma 1.19
pullPt
Std Dev 1.424
Constant 0.0633
Mean −0.05922
Sigma 1.202
pullPt
Std Dev 1.416
Constant 0.06257
Mean −0.07183
Sigma 1.219
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.574
Constant 0.06188
Mean 0.01202
Sigma 1.224
pullQoverp
Std Dev 1.483
Constant 0.0622
Mean 0.001296
Sigma 1.225
pullQoverp
Std Dev 1.479
Constant 0.06181
Mean −0.001004
Sigma 1.23
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.338
Constant 0.06603
Mean 0.03369
Sigma 1.174
pullPhi
Std Dev 1.326
Constant 0.06743
Mean 0.0179
Sigma 1.141
pullPhi
Std Dev 1.345
Constant 0.06618
Mean 0.01502
Sigma 1.162
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.313
Constant 0.0674
Mean −0.02418
Sigma 1.115
pullTheta
Std Dev 1.33
Constant 0.06595
Mean 0.005586
Sigma 1.146
pullTheta
Std Dev 1.341
Constant 0.06527
Mean −0.003064
Sigma 1.157
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.326
Constant 0.06949
Mean −0.01396
Sigma 1.103
pullDxy
Std Dev 1.305
Constant 0.07139
Mean −0.008064
Sigma 1.065
pullDxy
Std Dev 1.329
Constant 0.06963
Mean −0.004056
Sigma 1.091
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.498
Constant 0.06745
Mean 0.01331
Sigma 1.1
pullDz
Std Dev 1.514
Constant 0.06523
Mean −0.003397
Sigma 1.145
pullDz
Std Dev 1.533
Constant 0.06503
Mean 0.007165
Sigma 1.146
Ratio