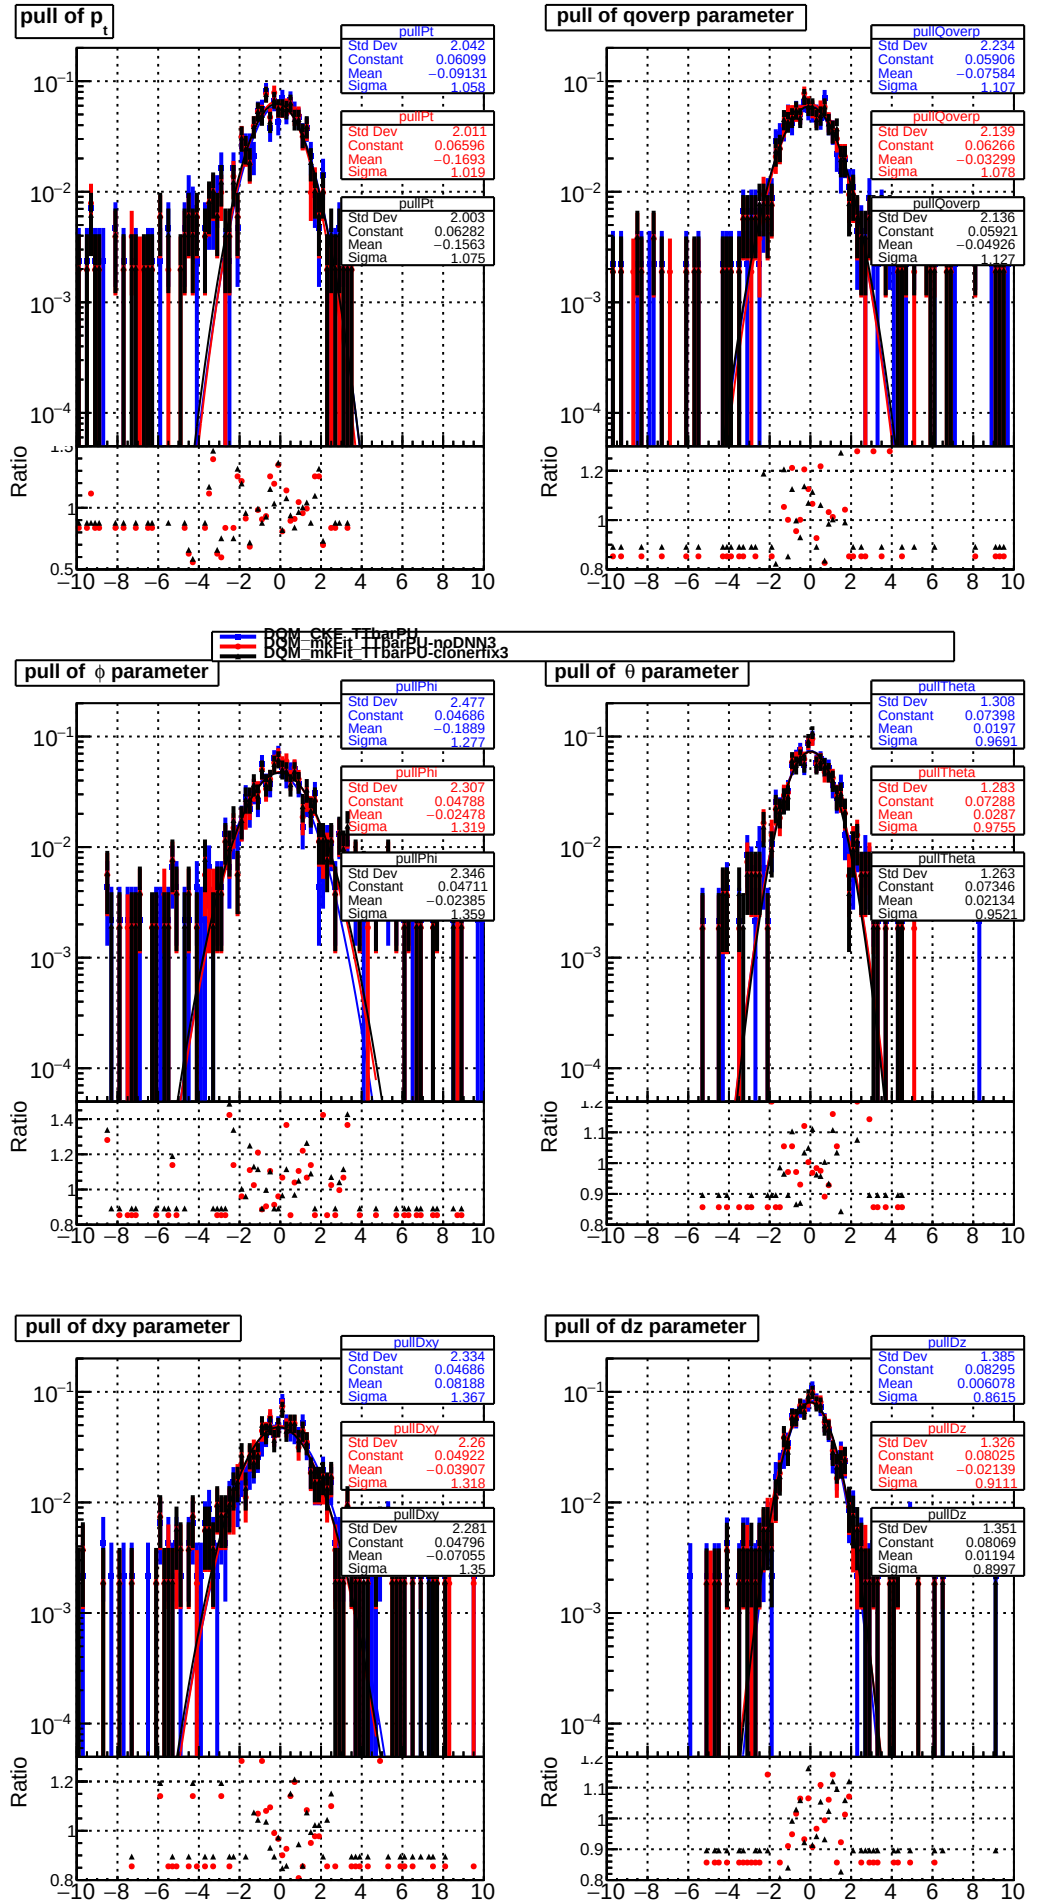
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.042
Constant 0.06099
Mean −0.09131
Sigma 1.058
pullPt
Std Dev 2.011
Constant 0.06596
Mean −0.1693
Sigma 1.019
pullPt
Std Dev 2.003
Constant 0.06282
Mean −0.1563
Sigma 1.075
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.234
Constant 0.05906
Mean −0.07584
Sigma 1.107
pullQoverp
Std Dev 2.139
Constant 0.06266
Mean −0.03299
Sigma 1.078
pullQoverp
Std Dev 2.136
Constant 0.05921
Mean −0.04926
Sigma 1.127
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN3
DQM_mkFit_TTbarPU-clonerfix3
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.477
Constant 0.04686
Mean −0.1889
Sigma 1.277
pullPhi
Std Dev 2.307
Constant 0.04788
Mean −0.02478
Sigma 1.319
pullPhi
Std Dev 2.346
Constant 0.04711
Mean −0.02385
Sigma 1.359
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.308
Constant 0.07398
Mean 0.0197
Sigma 0.9691
pullTheta
Std Dev 1.283
Constant 0.07288
Mean 0.0287
Sigma 0.9755
pullTheta
Std Dev 1.263
Constant 0.07346
Mean 0.02134
Sigma 0.9521
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.334
Constant 0.04686
Mean 0.08188
Sigma 1.367
pullDxy
Std Dev 2.26
Constant 0.04922
Mean −0.03907
Sigma 1.318
pullDxy
Std Dev 2.281
Constant 0.04796
Mean −0.07055
Sigma 1.35
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.385
Constant 0.08295
Mean 0.006078
Sigma 0.8615
pullDz
Std Dev 1.326
Constant 0.08025
Mean −0.02139
Sigma 0.9111
pullDz
Std Dev 1.351
Constant 0.08069
Mean 0.01194
Sigma 0.8997
Ratio