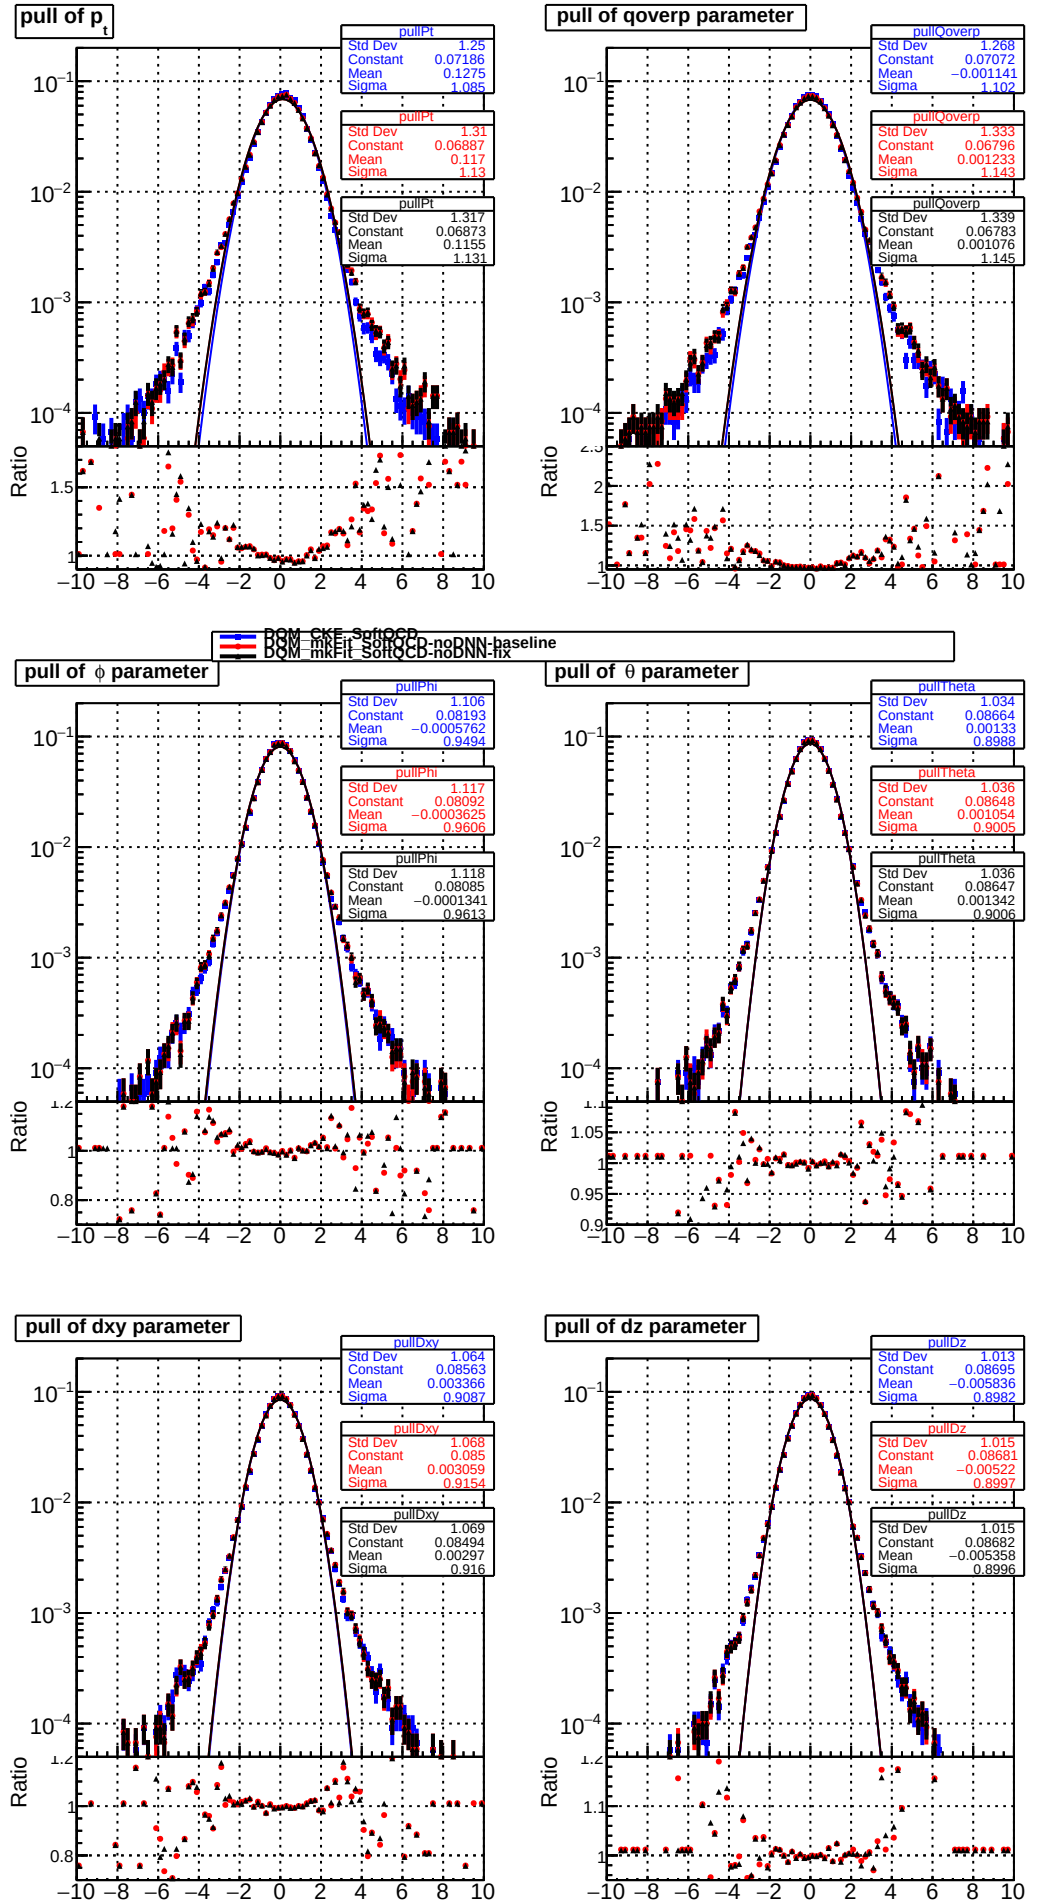
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.25
Constant 0.07186
Mean 0.1275
Sigma 1.085
pullPt
Std Dev 1.31
Constant 0.06887
Mean 0.117
Sigma 1.13
pullPt
Std Dev 1.317
Constant 0.06873
Mean 0.1155
Sigma 1.131
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.268
Constant 0.07072
Mean −0.001141
Sigma 1.102
pullQoverp
Std Dev 1.333
Constant 0.06796
Mean 0.001233
Sigma 1.143
pullQoverp
Std Dev 1.339
Constant 0.06783
Mean 0.001076
Sigma 1.145
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-baseline
DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-fix
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.106
Constant 0.08193
Mean −0.0005762
Sigma 0.9494
pullPhi
Std Dev 1.117
Constant 0.08092
Mean −0.0003625
Sigma 0.9606
pullPhi
Std Dev 1.118
Constant 0.08085
Mean −0.0001341
Sigma 0.9613
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.034
Constant 0.08664
Mean 0.00133
Sigma 0.8988
pullTheta
Std Dev 1.036
Constant 0.08648
Mean 0.001054
Sigma 0.9005
pullTheta
Std Dev 1.036
Constant 0.08647
Mean 0.001342
Sigma 0.9006
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.064
Constant 0.08563
Mean 0.003366
Sigma 0.9087
pullDxy
Std Dev 1.068
Constant 0.085
Mean 0.003059
Sigma 0.9154
pullDxy
Std Dev 1.069
Constant 0.08494
Mean 0.00297
Sigma 0.916
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.013
Constant 0.08695
Mean −0.005836
Sigma 0.8982
pullDz
Std Dev 1.015
Constant 0.08681
Mean −0.00522
Sigma 0.8997
pullDz
Std Dev 1.015
Constant 0.08682
Mean −0.005358
Sigma 0.8996
Ratio