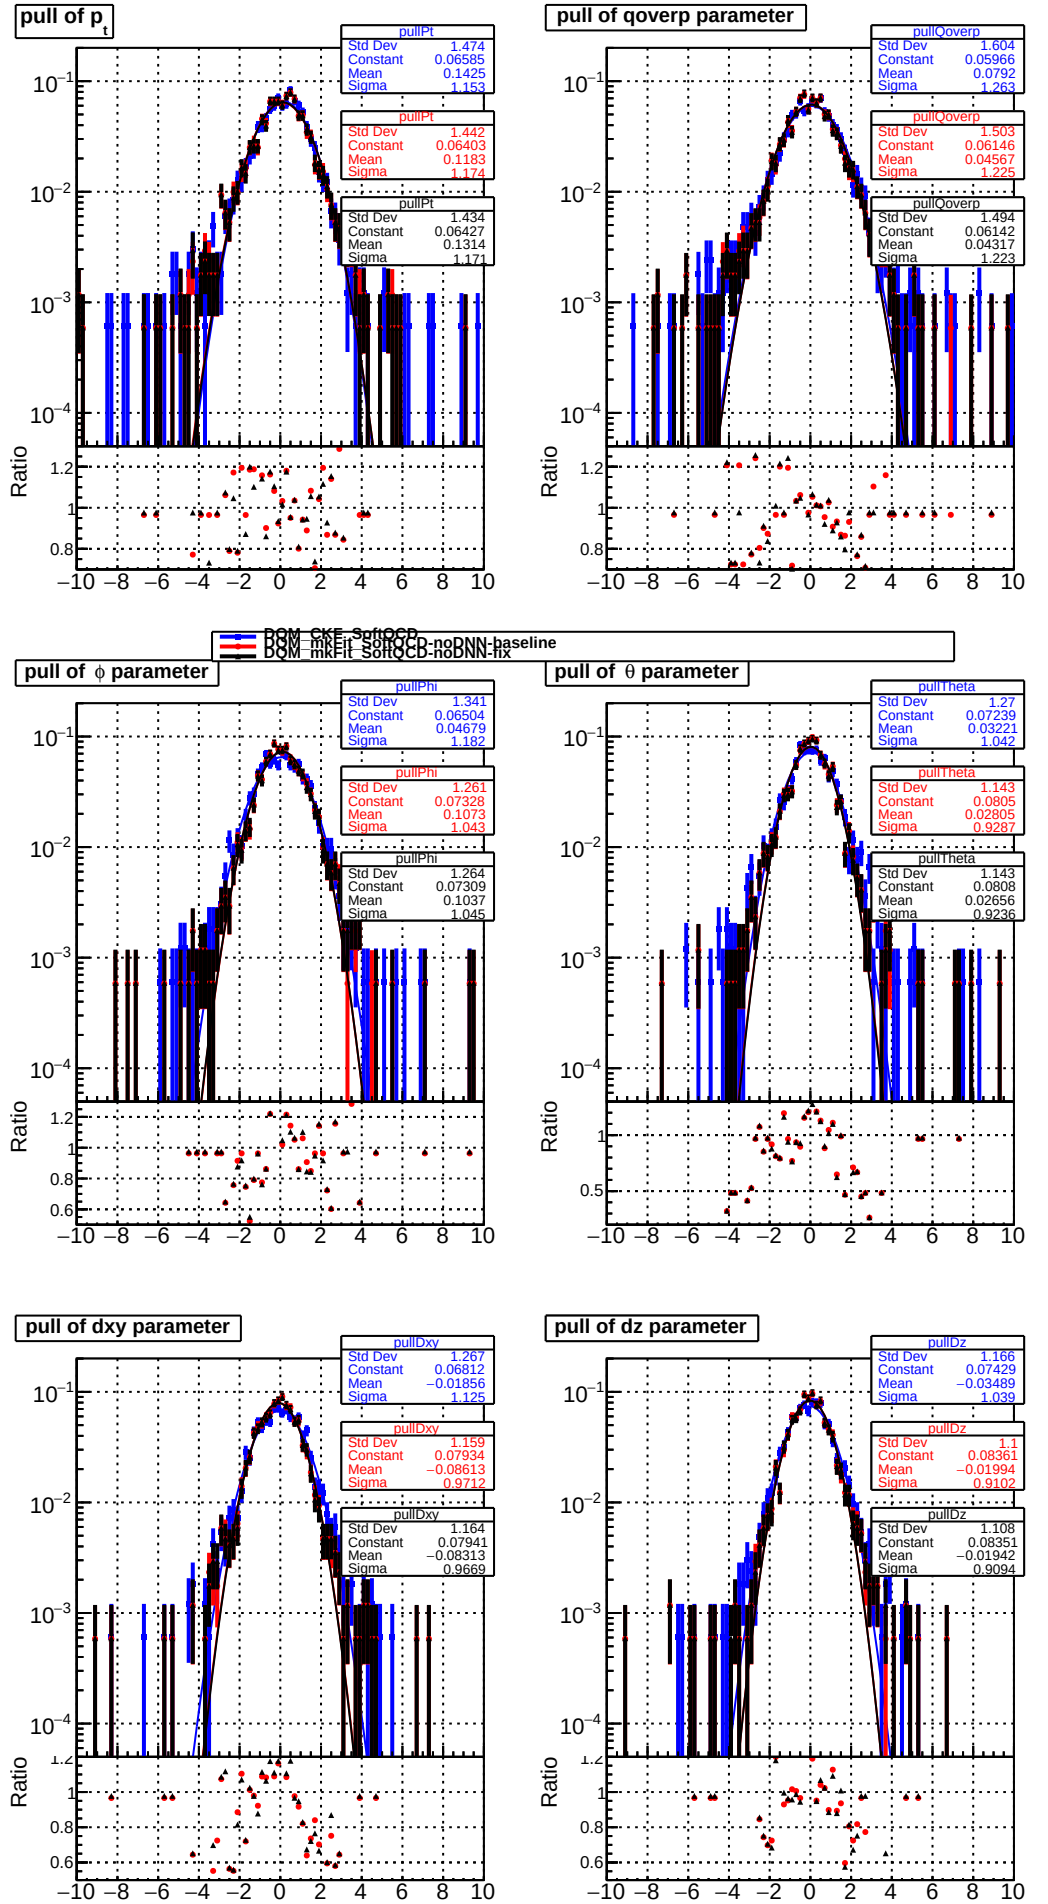
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.474
Constant 0.06585
Mean 0.1425
Sigma 1.153
pullPt
Std Dev 1.442
Constant 0.06403
Mean 0.1183
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.434
Constant 0.06427
Mean 0.1314
Sigma 1.171
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.604
Constant 0.05966
Mean 0.0792
Sigma 1.263
pullQoverp
Std Dev 1.503
Constant 0.06146
Mean 0.04567
Sigma 1.225
pullQoverp
Std Dev 1.494
Constant 0.06142
Mean 0.04317
Sigma 1.223
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-baseline
DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-fix
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.341
Constant 0.06504
Mean 0.04679
Sigma 1.182
pullPhi
Std Dev 1.261
Constant 0.07328
Mean 0.1073
Sigma 1.043
pullPhi
Std Dev 1.264
Constant 0.07309
Mean 0.1037
Sigma 1.045
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.27
Constant 0.07239
Mean 0.03221
Sigma 1.042
pullTheta
Std Dev 1.143
Constant 0.0805
Mean 0.02805
Sigma 0.9287
pullTheta
Std Dev 1.143
Constant 0.0808
Mean 0.02656
Sigma 0.9236
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.267
Constant 0.06812
Mean −0.01856
Sigma 1.125
pullDxy
Std Dev 1.159
Constant 0.07934
Mean −0.08613
Sigma 0.9712
pullDxy
Std Dev 1.164
Constant 0.07941
Mean −0.08313
Sigma 0.9669
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.166
Constant 0.07429
Mean −0.03489
Sigma 1.039
pullDz
Std Dev 1.1
Constant 0.08361
Mean −0.01994
Sigma 0.9102
pullDz
Std Dev 1.108
Constant 0.08351
Mean −0.01942
Sigma 0.9094
Ratio