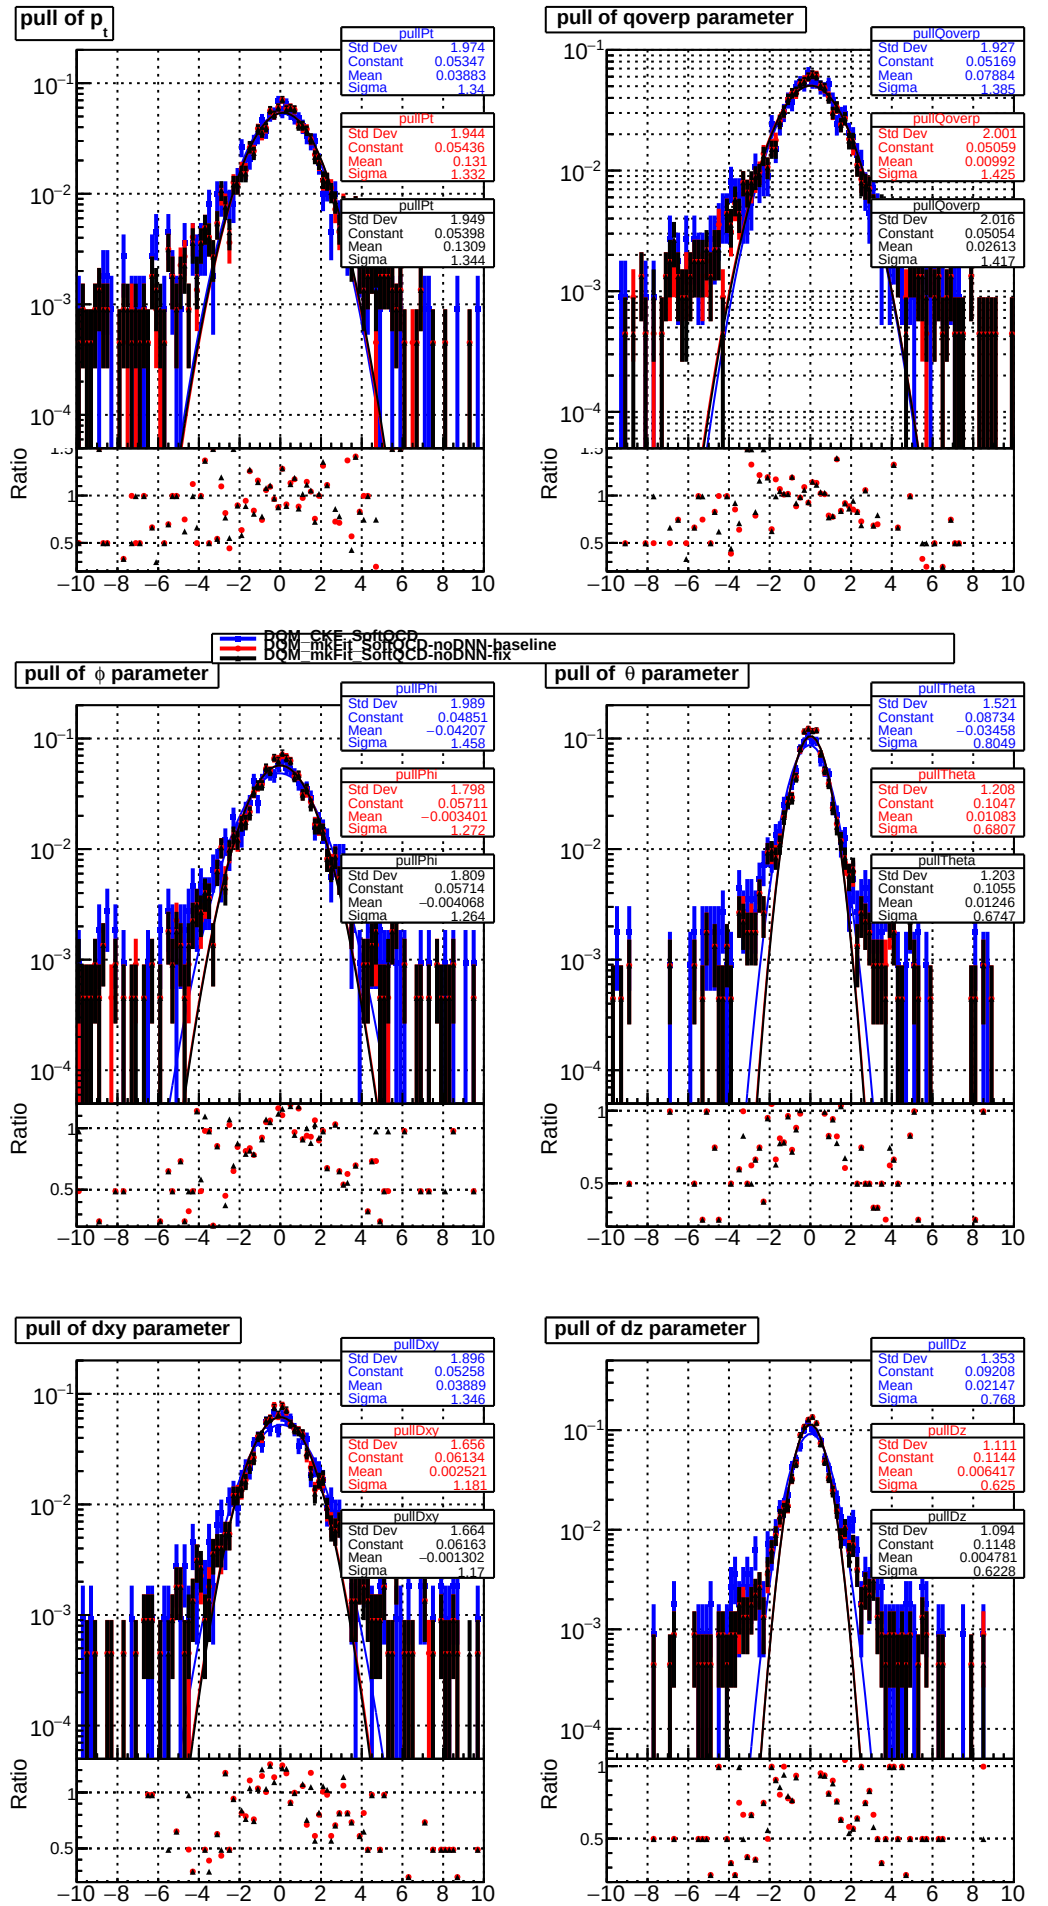
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.974
Constant 0.05347
Mean 0.03883
Sigma 1.34
pullPt
Std Dev 1.944
Constant 0.05436
Mean 0.131
Sigma 1.332
pullPt
Std Dev 1.949
Constant 0.05398
Mean 0.1309
Sigma 1.344
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.927
Constant 0.05169
Mean 0.07884
Sigma 1.385
pullQoverp
Std Dev 2.001
Constant 0.05059
Mean 0.00992
Sigma 1.425
pullQoverp
Std Dev 2.016
Constant 0.05054
Mean 0.02613
Sigma 1.417
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-baseline
DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-fix
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.989
Constant 0.04851
Mean −0.04207
Sigma 1.458
pullPhi
Std Dev 1.798
Constant 0.05711
Mean −0.003401
Sigma 1.272
pullPhi
Std Dev 1.809
Constant 0.05714
Mean −0.004068
Sigma 1.264
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.521
Constant 0.08734
Mean −0.03458
Sigma 0.8049
pullTheta
Std Dev 1.208
Constant 0.1047
Mean 0.01083
Sigma 0.6807
pullTheta
Std Dev 1.203
Constant 0.1055
Mean 0.01246
Sigma 0.6747
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.896
Constant 0.05258
Mean 0.03889
Sigma 1.346
pullDxy
Std Dev 1.656
Constant 0.06134
Mean 0.002521
Sigma 1.181
pullDxy
Std Dev 1.664
Constant 0.06163
Mean −0.001302
Sigma 1.17
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.353
Constant 0.09208
Mean 0.02147
Sigma 0.768
pullDz
Std Dev 1.111
Constant 0.1144
Mean 0.006417
Sigma 0.625
pullDz
Std Dev 1.094
Constant 0.1148
Mean 0.004781
Sigma 0.6228
Ratio