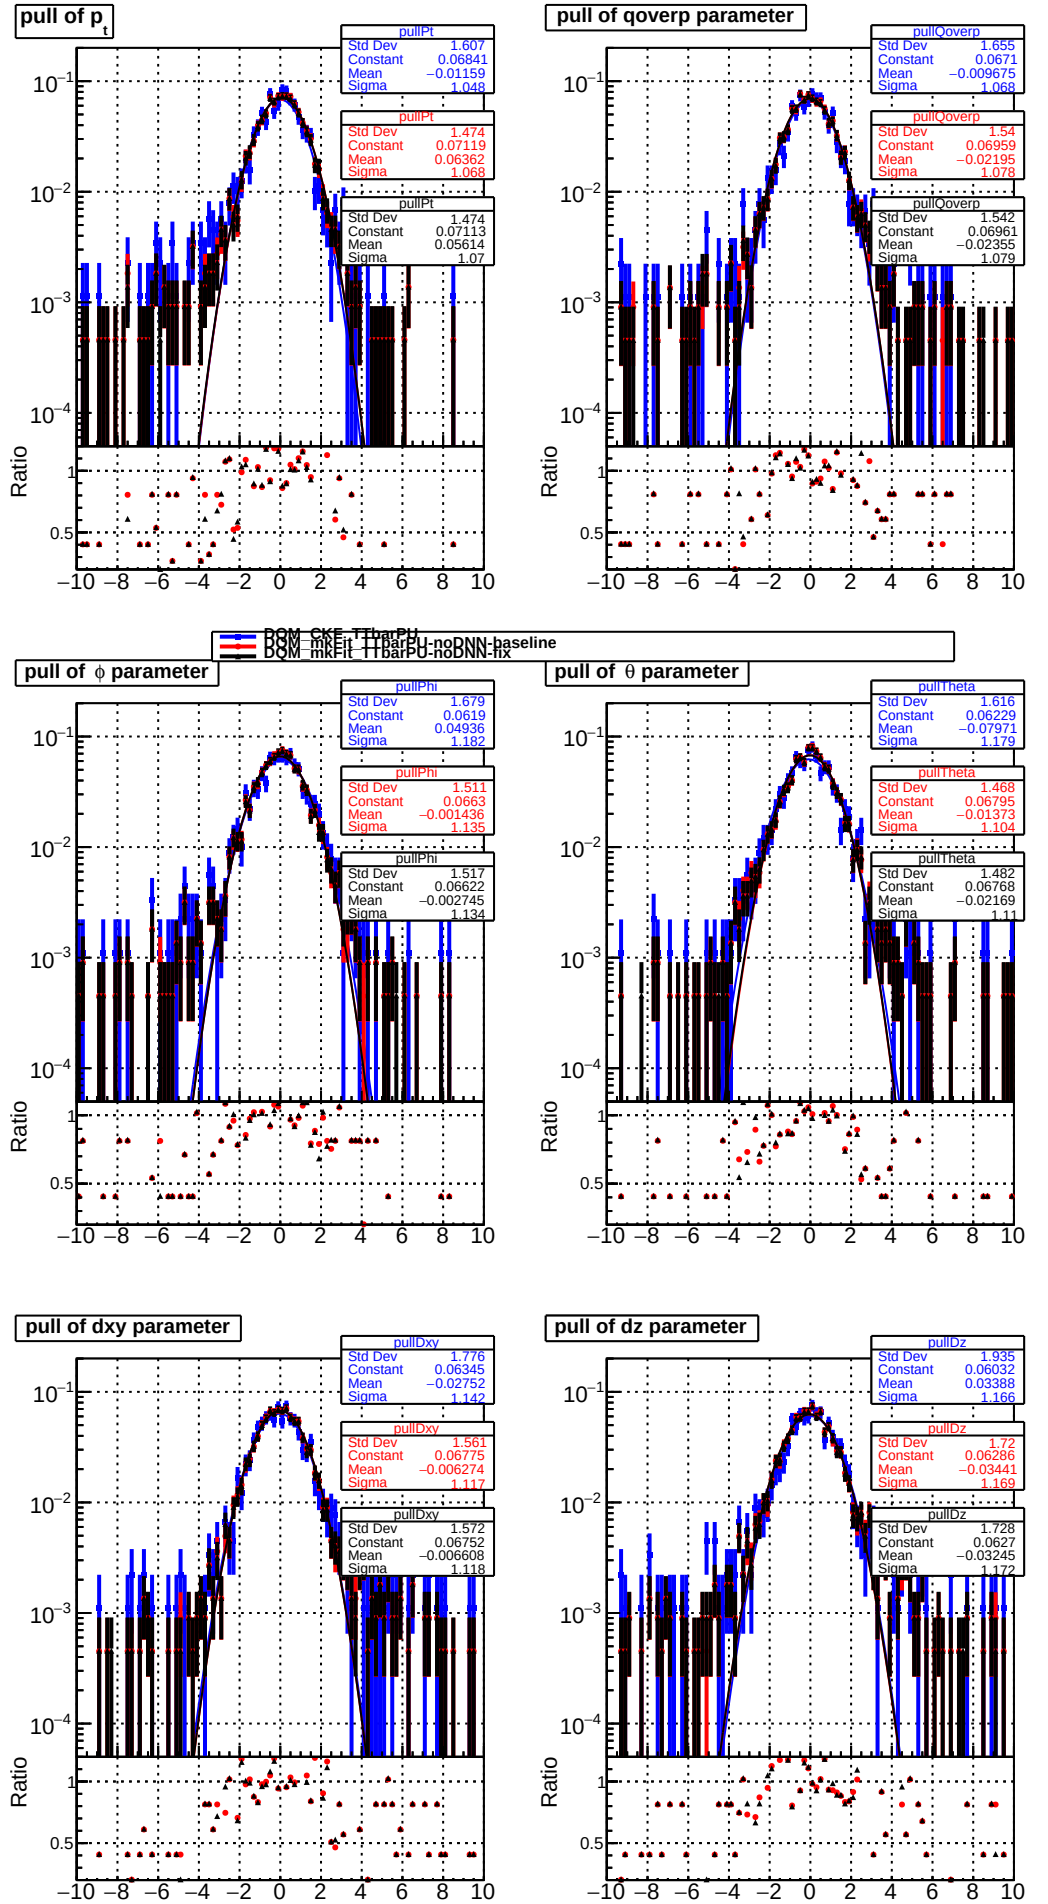
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.607
Constant 0.06841
Mean −0.01159
Sigma 1.048
pullPt
Std Dev 1.474
Constant 0.07119
Mean 0.06362
Sigma 1.068
pullPt
Std Dev 1.474
Constant 0.07113
Mean 0.05614
Sigma 1.07
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.655
Constant 0.0671
Mean −0.009675
Sigma 1.068
pullQoverp
Std Dev 1.54
Constant 0.06959
Mean −0.02195
Sigma 1.078
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06961
Mean −0.02355
Sigma 1.079
DQM_CKF_TTbarPU
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN-baseline
DQM_mkFit_TTbarPU-noDNN-fix
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.679
Constant 0.0619
Mean 0.04936
Sigma 1.182
pullPhi
Std Dev 1.511
Constant 0.0663
Mean −0.001436
Sigma 1.135
pullPhi
Std Dev 1.517
Constant 0.06622
Mean −0.002745
Sigma 1.134
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.616
Constant 0.06229
Mean −0.07971
Sigma 1.179
pullTheta
Std Dev 1.468
Constant 0.06795
Mean −0.01373
Sigma 1.104
pullTheta
Std Dev 1.482
Constant 0.06768
Mean −0.02169
Sigma 1.11
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.776
Constant 0.06345
Mean −0.02752
Sigma 1.142
pullDxy
Std Dev 1.561
Constant 0.06775
Mean −0.006274
Sigma 1.117
pullDxy
Std Dev 1.572
Constant 0.06752
Mean −0.006608
Sigma 1.118
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.935
Constant 0.06032
Mean 0.03388
Sigma 1.166
pullDz
Std Dev 1.72
Constant 0.06286
Mean −0.03441
Sigma 1.169
pullDz
Std Dev 1.728
Constant 0.0627
Mean −0.03245
Sigma 1.172
Ratio