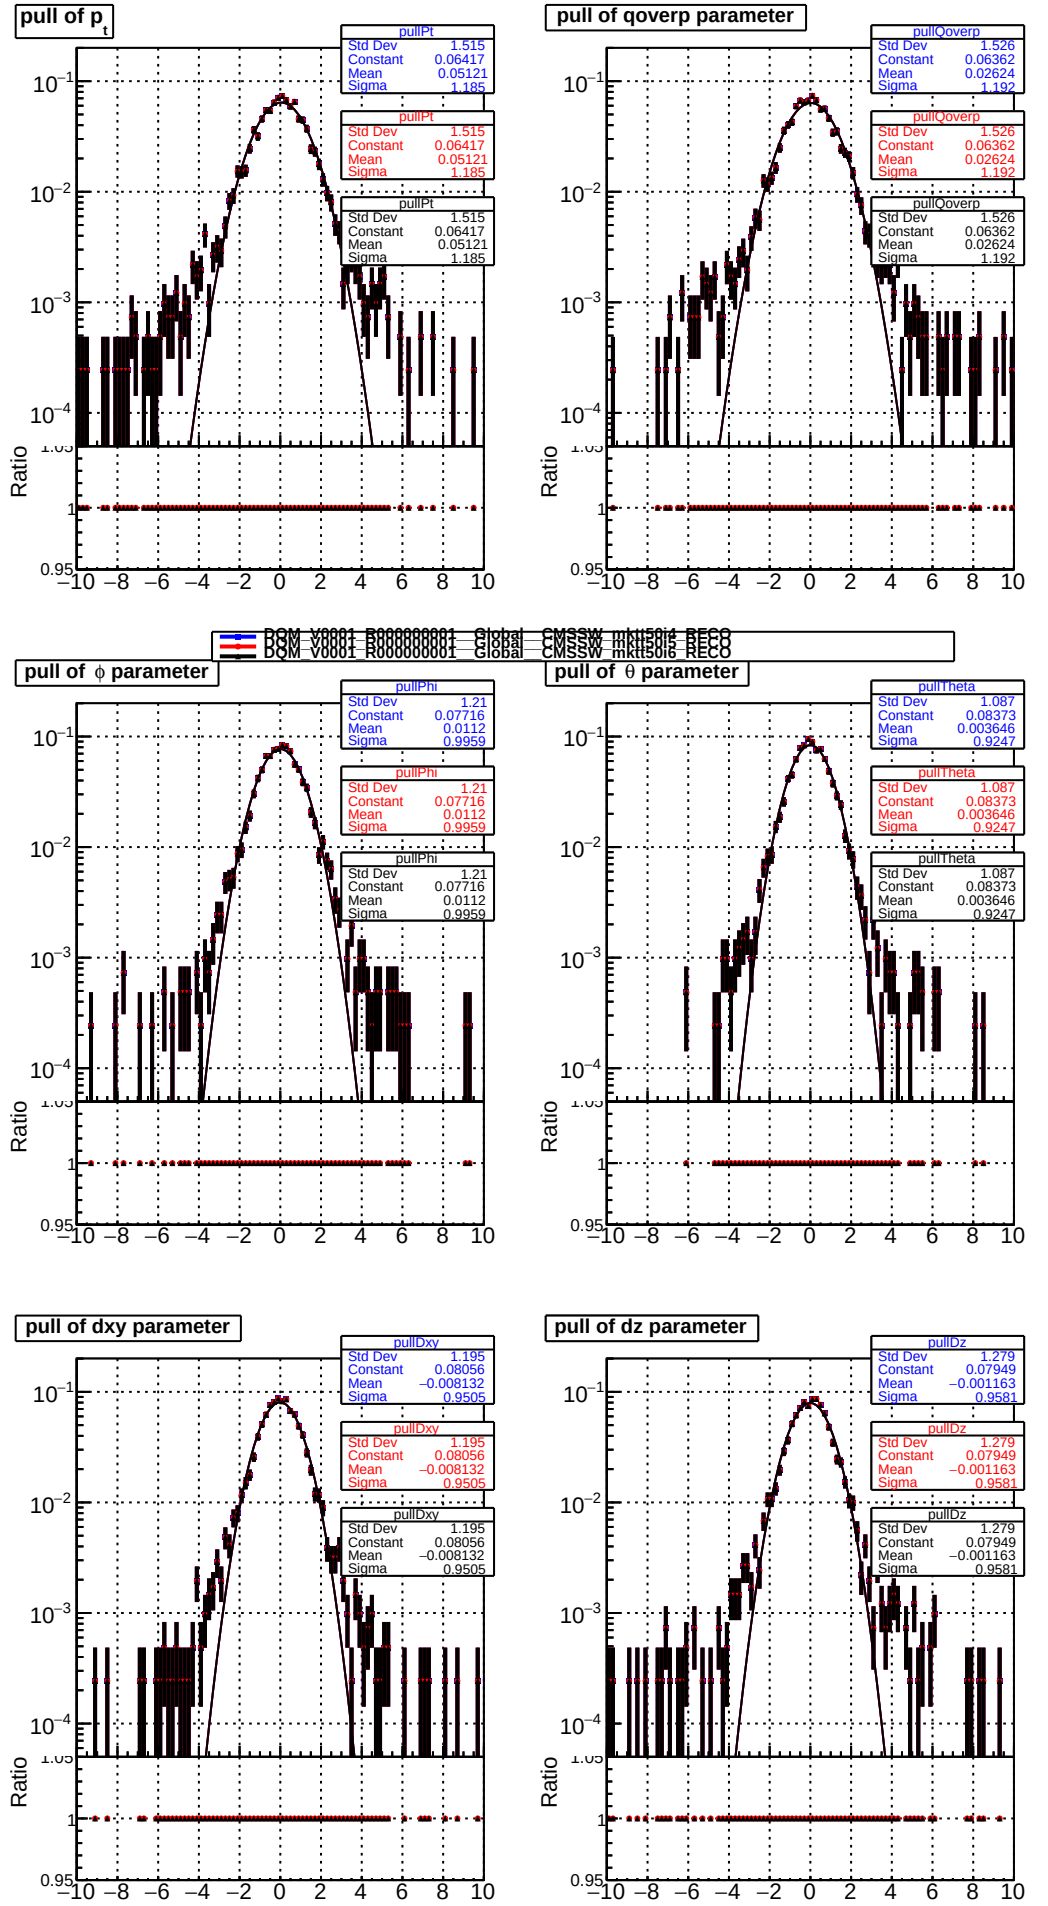
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.515
Constant 0.06417
Mean 0.05121
Sigma 1.185
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.526
Constant 0.06362
Mean 0.02624
Sigma 1.192
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkti50i4_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkti50i5_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50i6_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.21
Constant 0.07716
Mean 0.0112
Sigma 0.9959
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.087
Constant 0.08373
Mean 0.003646
Sigma 0.9247
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.195
Constant 0.08056
Mean −0.008132
Sigma 0.9505
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.279
Constant 0.07949
Mean −0.001163
Sigma 0.9581
Ratio