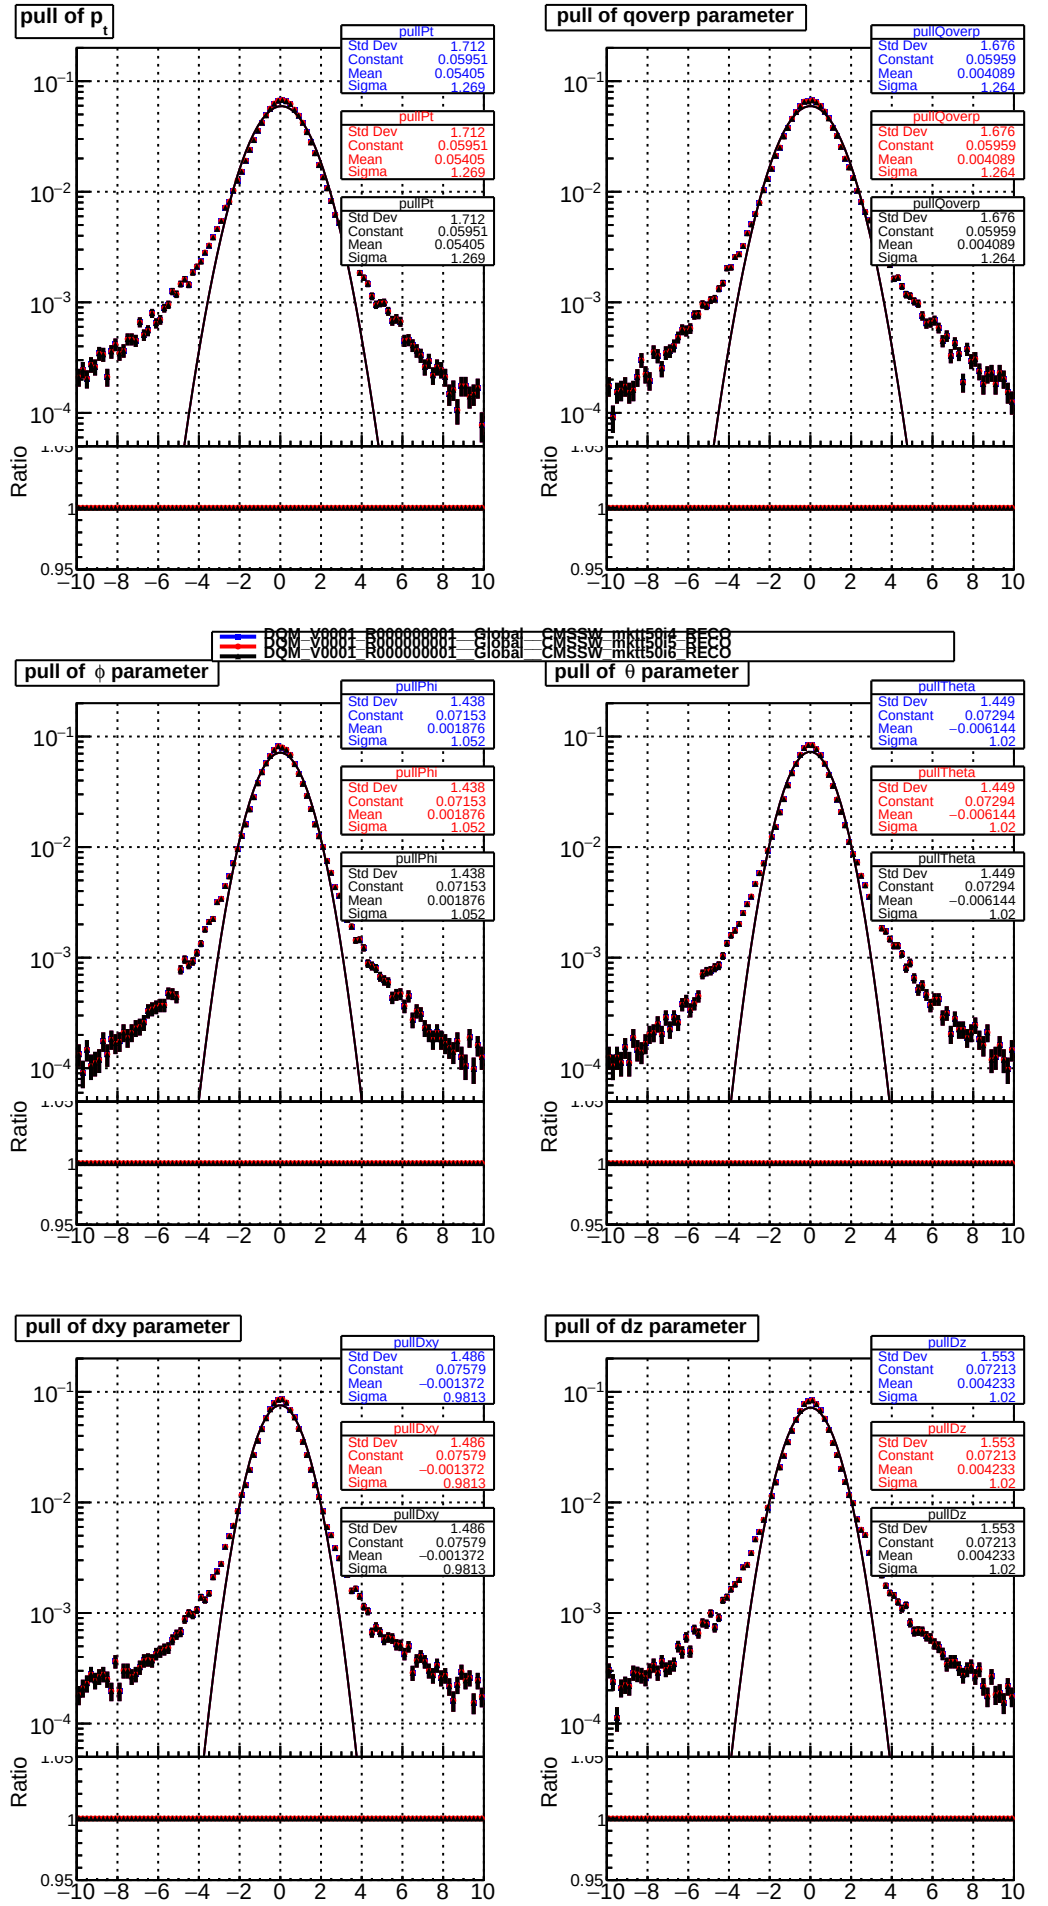
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.712
Constant 0.05951
Mean 0.05405
Sigma 1.269
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.676
Constant 0.05959
Mean 0.004089
Sigma 1.264
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50i4_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50i5_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50i6_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.438
Constant 0.07153
Mean 0.001876
Sigma 1.052
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.449
Constant 0.07294
Mean −0.006144
Sigma 1.02
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.486
Constant 0.07579
Mean −0.001372
Sigma 0.9813
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.553
Constant 0.07213
Mean 0.004233
Sigma 1.02
Ratio