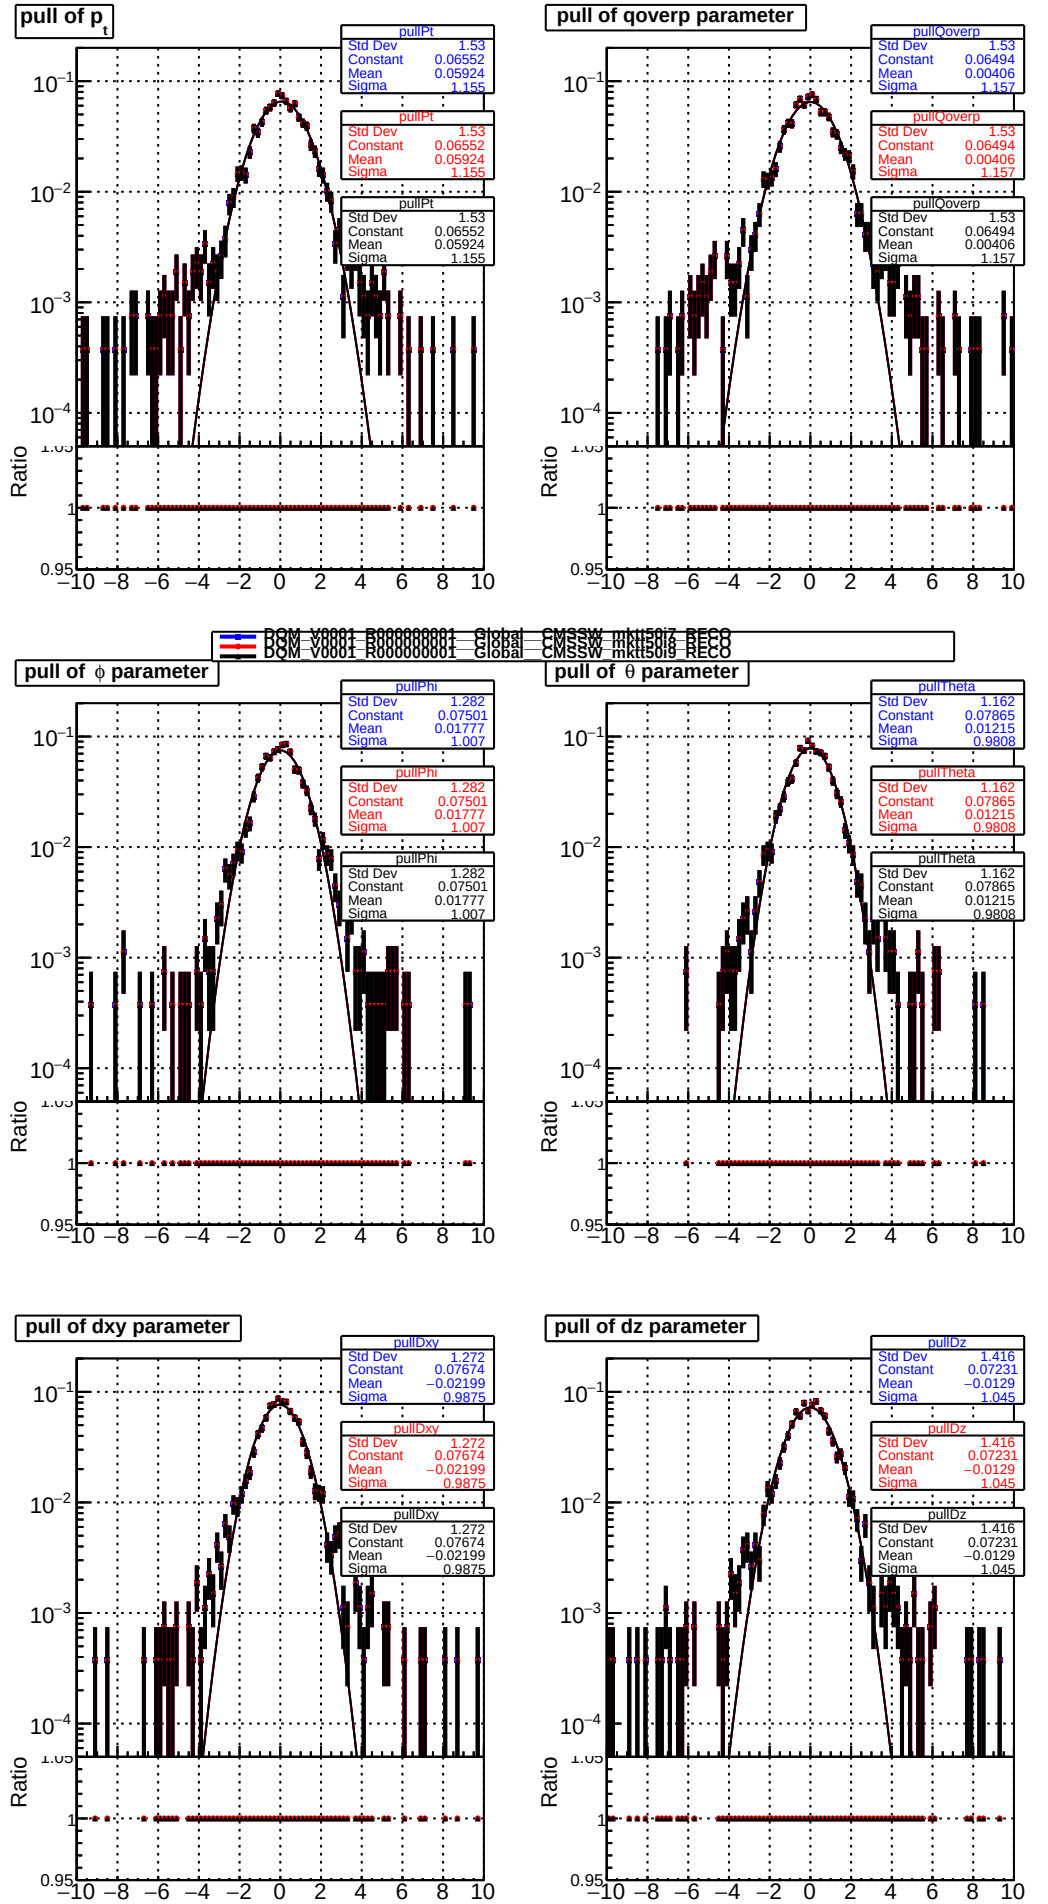
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.53
Constant 0.06552
Mean 0.05924
Sigma 1.155
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.53
Constant 0.06494
Mean 0.00406
Sigma 1.157
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkti50i7_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkti50i8_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50i9_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.282
Constant 0.07501
Mean 0.01777
Sigma 1.007
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.162
Constant 0.07865
Mean 0.01215
Sigma 0.9808
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.272
Constant 0.07674
Mean −0.02199
Sigma 0.9875
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.416
Constant 0.07231
Mean −0.0129
Sigma 1.045
Ratio