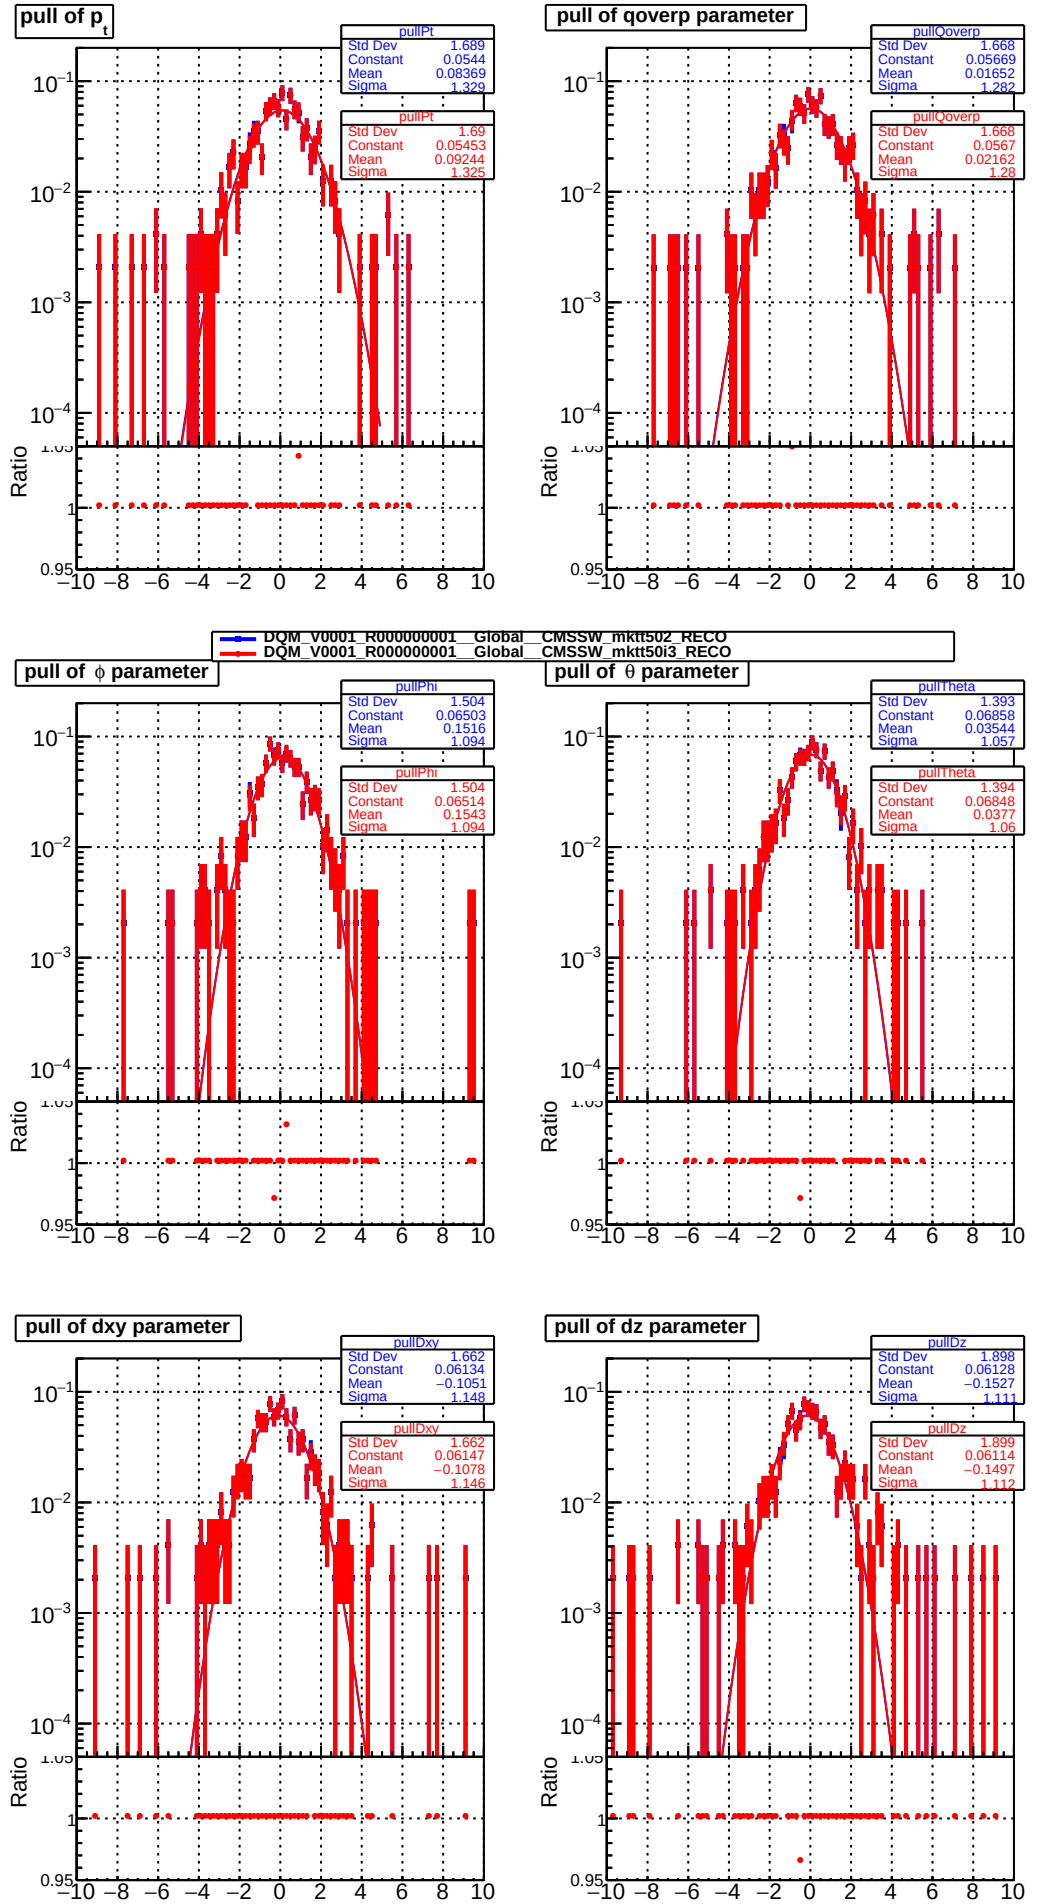
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.689
Constant 0.0544
Mean 0.08369
Sigma 1.329
pullPt
Std Dev 1.69
Constant 0.05453
Mean 0.09244
Sigma 1.325
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.668
Constant 0.05669
Mean 0.01652
Sigma 1.282
pullQoverp
Std Dev 1.668
Constant 0.0567
Mean 0.02162
Sigma 1.28
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50i3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.504
Constant 0.06503
Mean 0.1516
Sigma 1.094
pullPhi
Std Dev 1.504
Constant 0.06514
Mean 0.1543
Sigma 1.094
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.393
Constant 0.06858
Mean 0.03544
Sigma 1.057
pullTheta
Std Dev 1.394
Constant 0.06848
Mean 0.0377
Sigma 1.06
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.662
Constant 0.06134
Mean −0.1051
Sigma 1.148
pullDxy
Std Dev 1.662
Constant 0.06147
Mean −0.1078
Sigma 1.146
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.898
Constant 0.06128
Mean −0.1527
Sigma 1.111
pullDz
Std Dev 1.899
Constant 0.06114
Mean −0.1497
Sigma 1.112
Ratio