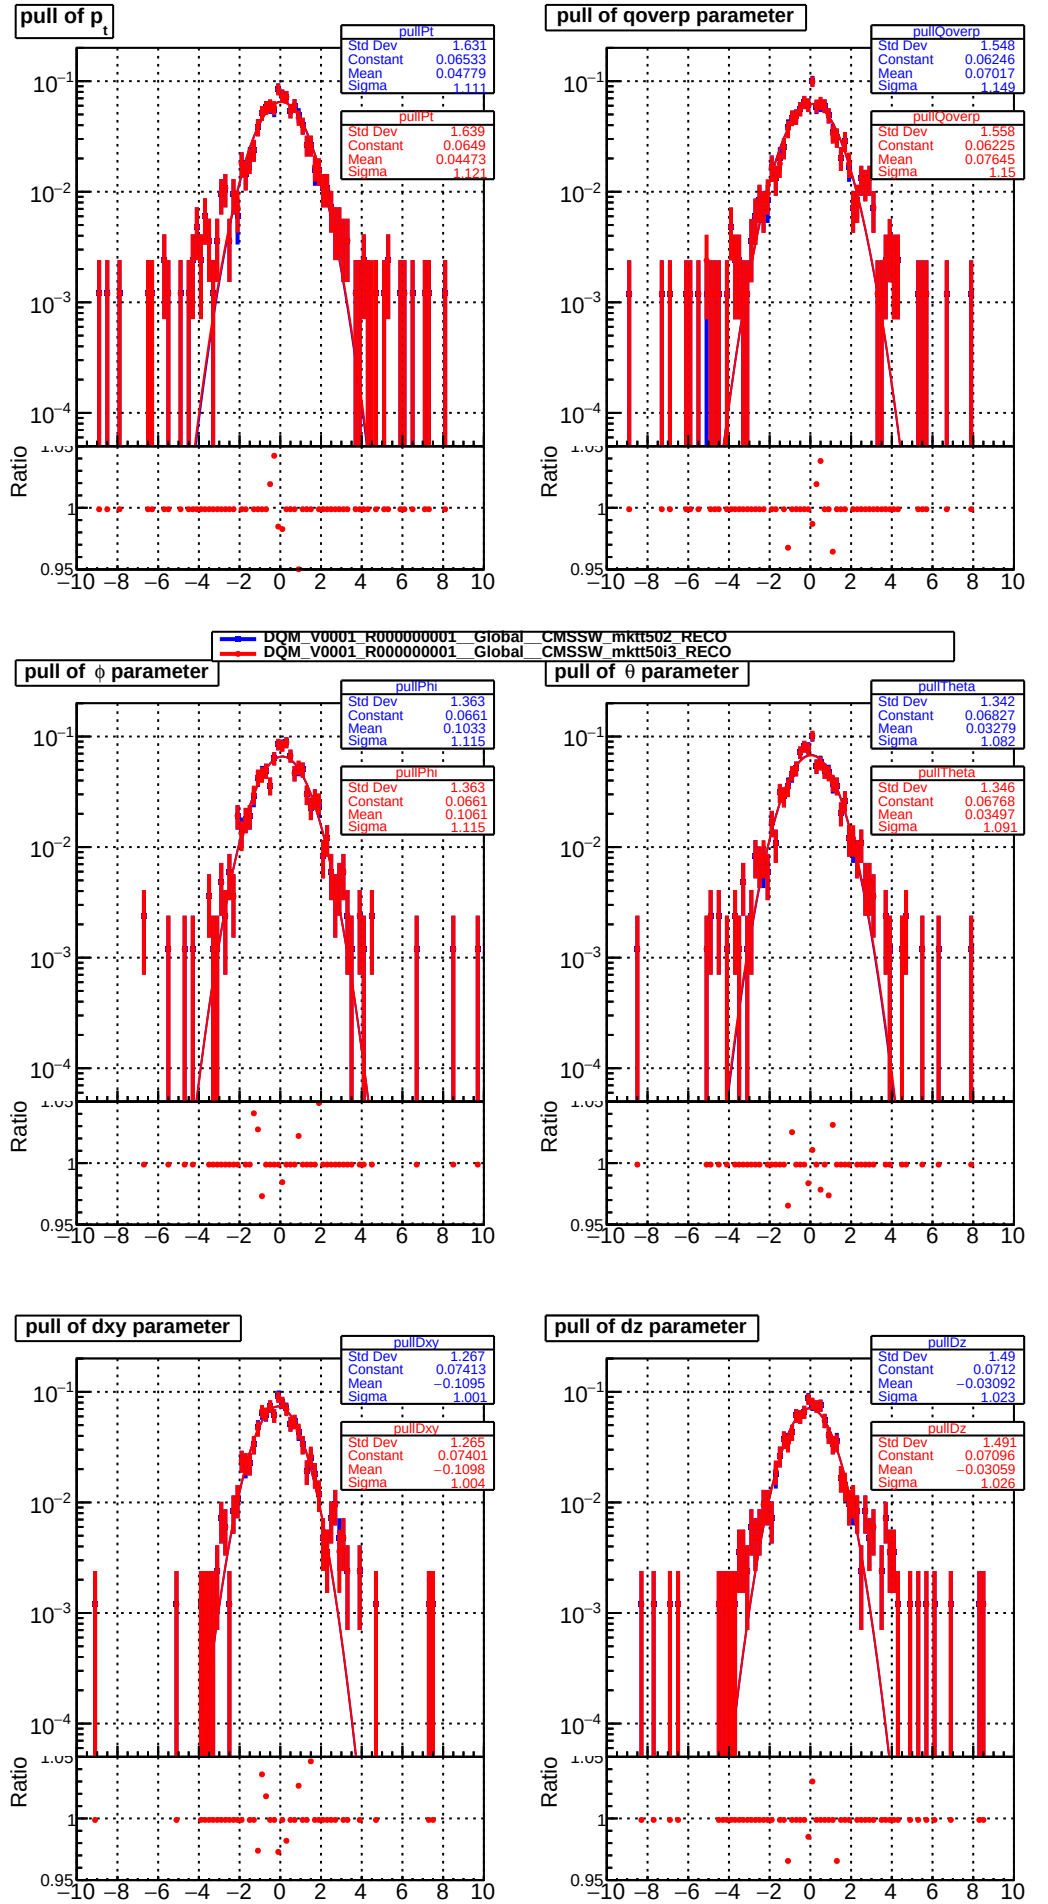
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.631
Constant 0.06533
Mean 0.04779
Sigma 1.111
pullPt
Std Dev 1.639
Constant 0.0649
Mean 0.04473
Sigma 1.121
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.548
Constant 0.06246
Mean 0.07017
Sigma 1.149
pullQoverp
Std Dev 1.558
Constant 0.06225
Mean 0.07645
Sigma 1.15
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50i3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.363
Constant 0.0661
Mean 0.1033
Sigma 1.115
pullPhi
Std Dev 1.363
Constant 0.0661
Mean 0.1061
Sigma 1.115
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.342
Constant 0.06827
Mean 0.03279
Sigma 1.082
pullTheta
Std Dev 1.346
Constant 0.06768
Mean 0.03497
Sigma 1.091
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.267
Constant 0.07413
Mean −0.1095
Sigma 1.001
pullDxy
Std Dev 1.265
Constant 0.07401
Mean −0.1098
Sigma 1.004
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.49
Constant 0.0712
Mean −0.03092
Sigma 1.023
pullDz
Std Dev 1.491
Constant 0.07096
Mean −0.03059
Sigma 1.026
Ratio