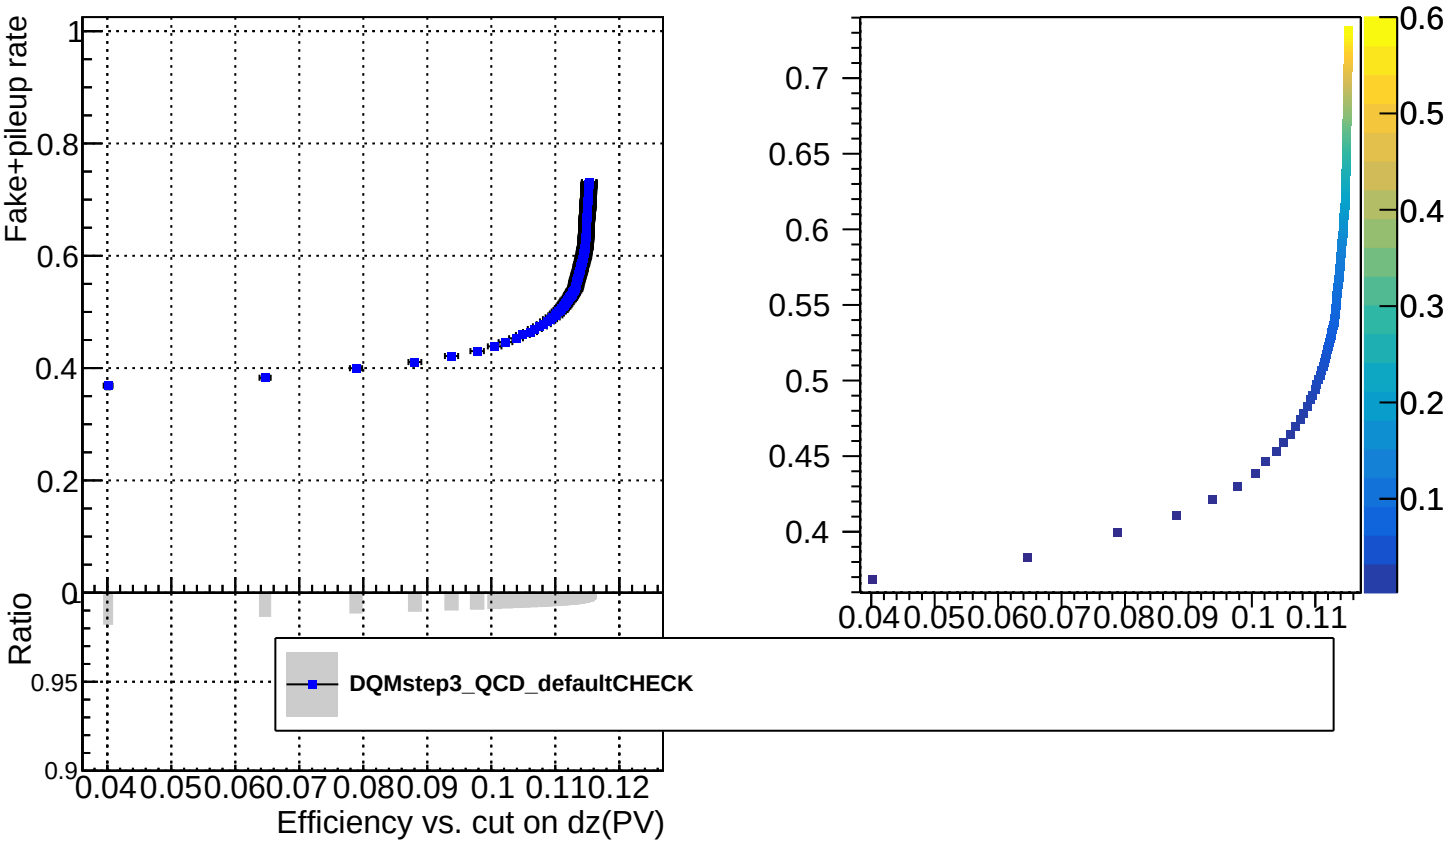
Fake+pileup rate
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Ratio
0.95
0.9
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12
Efficiency vs. cut on dz(PV)
DQMstep3_QCD_defaultCHECK
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1