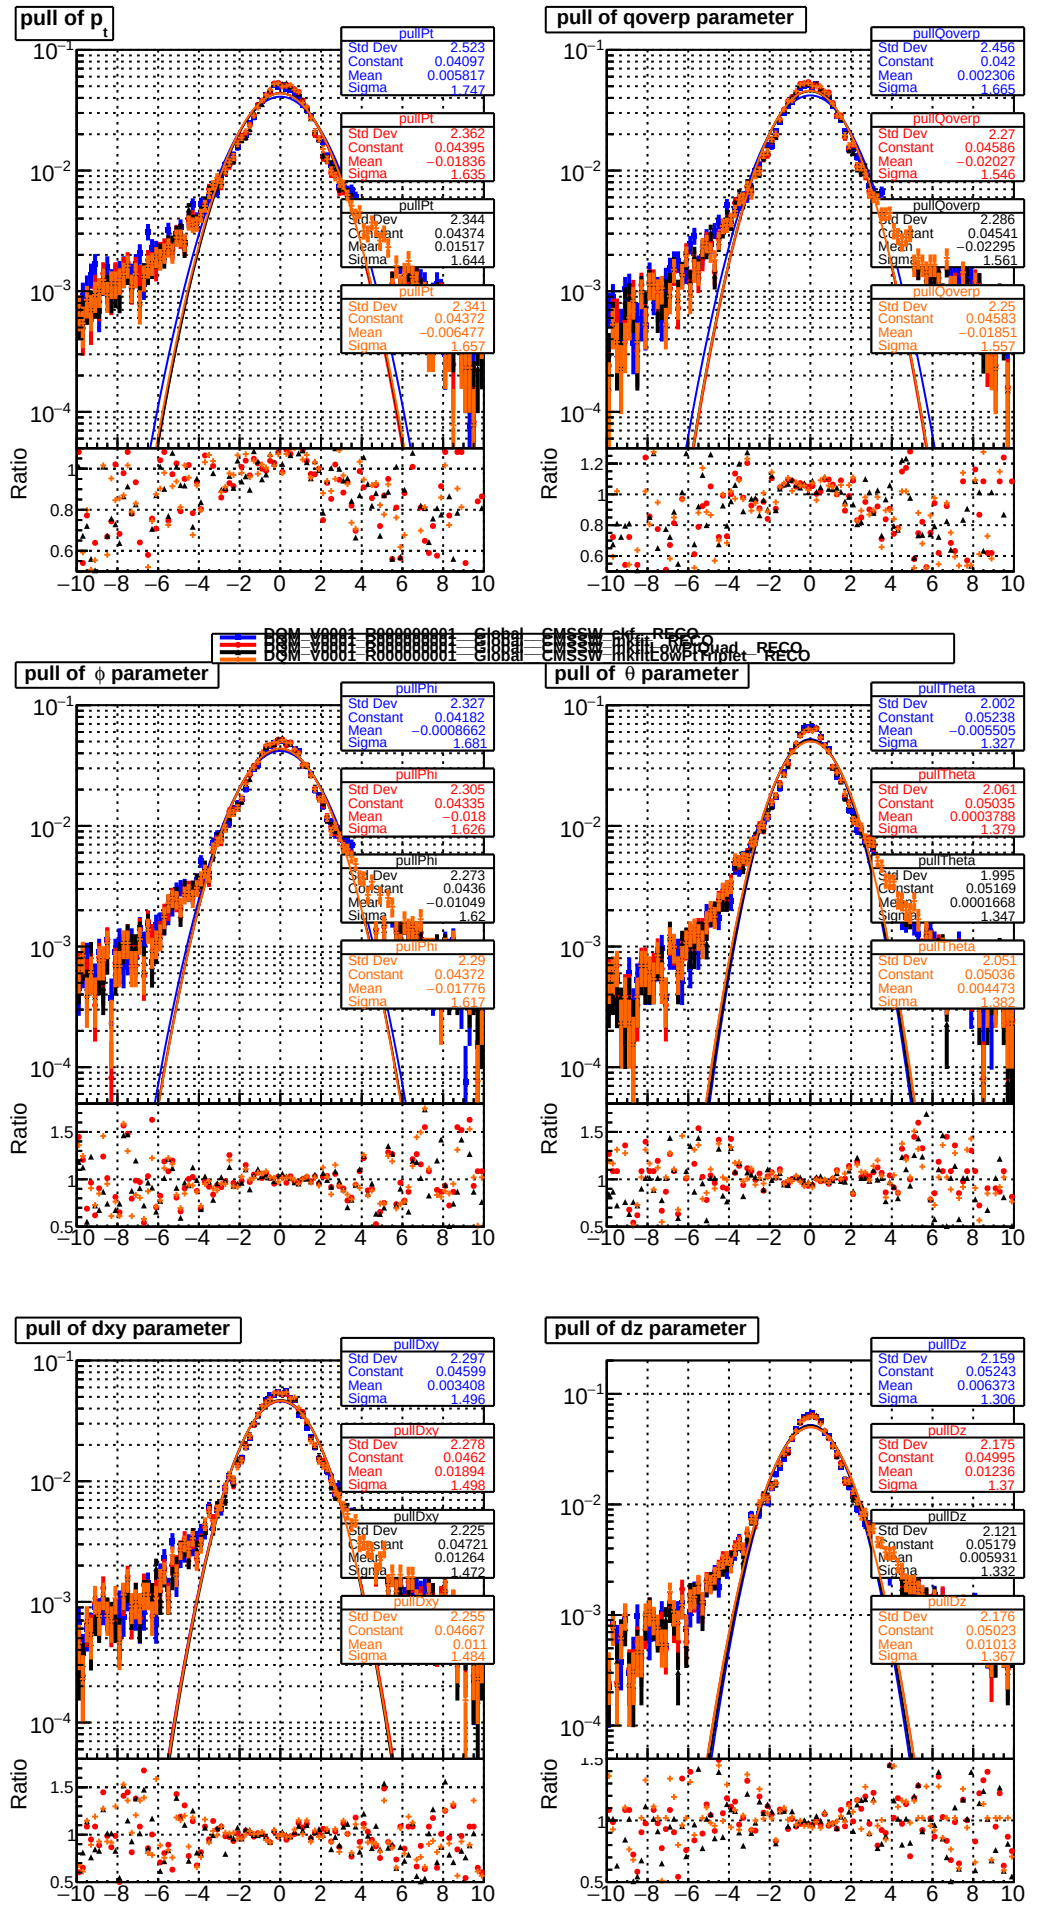
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.523
Constant 0.04097
Mean 0.005817
Sigma 1.747
pullPt
Std Dev 2.362
Constant 0.04395
Mean −0.01836
Sigma 1.635
pullPt
Std Dev 2.344
Constant 0.04374
Mean 0.01517
Sigma 1.644
pullPt
Std Dev 2.341
Constant 0.04372
Mean −0.006477
Sigma 1.657
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.456
Constant 0.042
Mean 0.002306
Sigma 1.665
pullQoverp
Std Dev 2.27
Constant 0.04586
Mean −0.02027
Sigma 1.546
pullQoverp
Std Dev 2.286
Constant 0.04541
Mean −0.02295
Sigma 1.561
pullQoverp
Std Dev 2.25
Constant 0.04583
Mean −0.01851
Sigma 1.557
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkfit RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkfitLowPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkfitLowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.327
Constant 0.04182
Mean −0.0008662
Sigma 1.681
pullPhi
Std Dev 2.305
Constant 0.04335
Mean −0.018
Sigma 1.626
pullPhi
Std Dev 2.273
Constant 0.0436
Mean −0.01049
Sigma 1.62
pullPhi
Std Dev 2.29
Constant 0.04372
Mean −0.01776
Sigma 1.617
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 2.002
Constant 0.05238
Mean −0.005505
Sigma 1.327
pullTheta
Std Dev 2.061
Constant 0.05035
Mean 0.0003788
Sigma 1.379
pullTheta
Std Dev 1.995
Constant 0.05169
Mean 0.0001668
Sigma 1.347
pullTheta
Std Dev 2.051
Constant 0.05036
Mean 0.004473
Sigma 1.382
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.297
Constant 0.04599
Mean 0.003408
Sigma 1.496
pullDxy
Std Dev 2.278
Constant 0.0462
Mean 0.01894
Sigma 1.498
pullDxy
Std Dev 2.225
Constant 0.04721
Mean 0.01264
Sigma 1.472
pullDxy
Std Dev 2.255
Constant 0.04667
Mean 0.011
Sigma 1.484
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.159
Constant 0.05243
Mean 0.006373
Sigma 1.306
pullDz
Std Dev 2.175
Constant 0.04995
Mean 0.01236
Sigma 1.37
pullDz
Std Dev 2.121
Constant 0.05179
Mean 0.005931
Sigma 1.332
pullDz
Std Dev 2.176
Constant 0.05023
Mean 0.01013
Sigma 1.367
Ratio