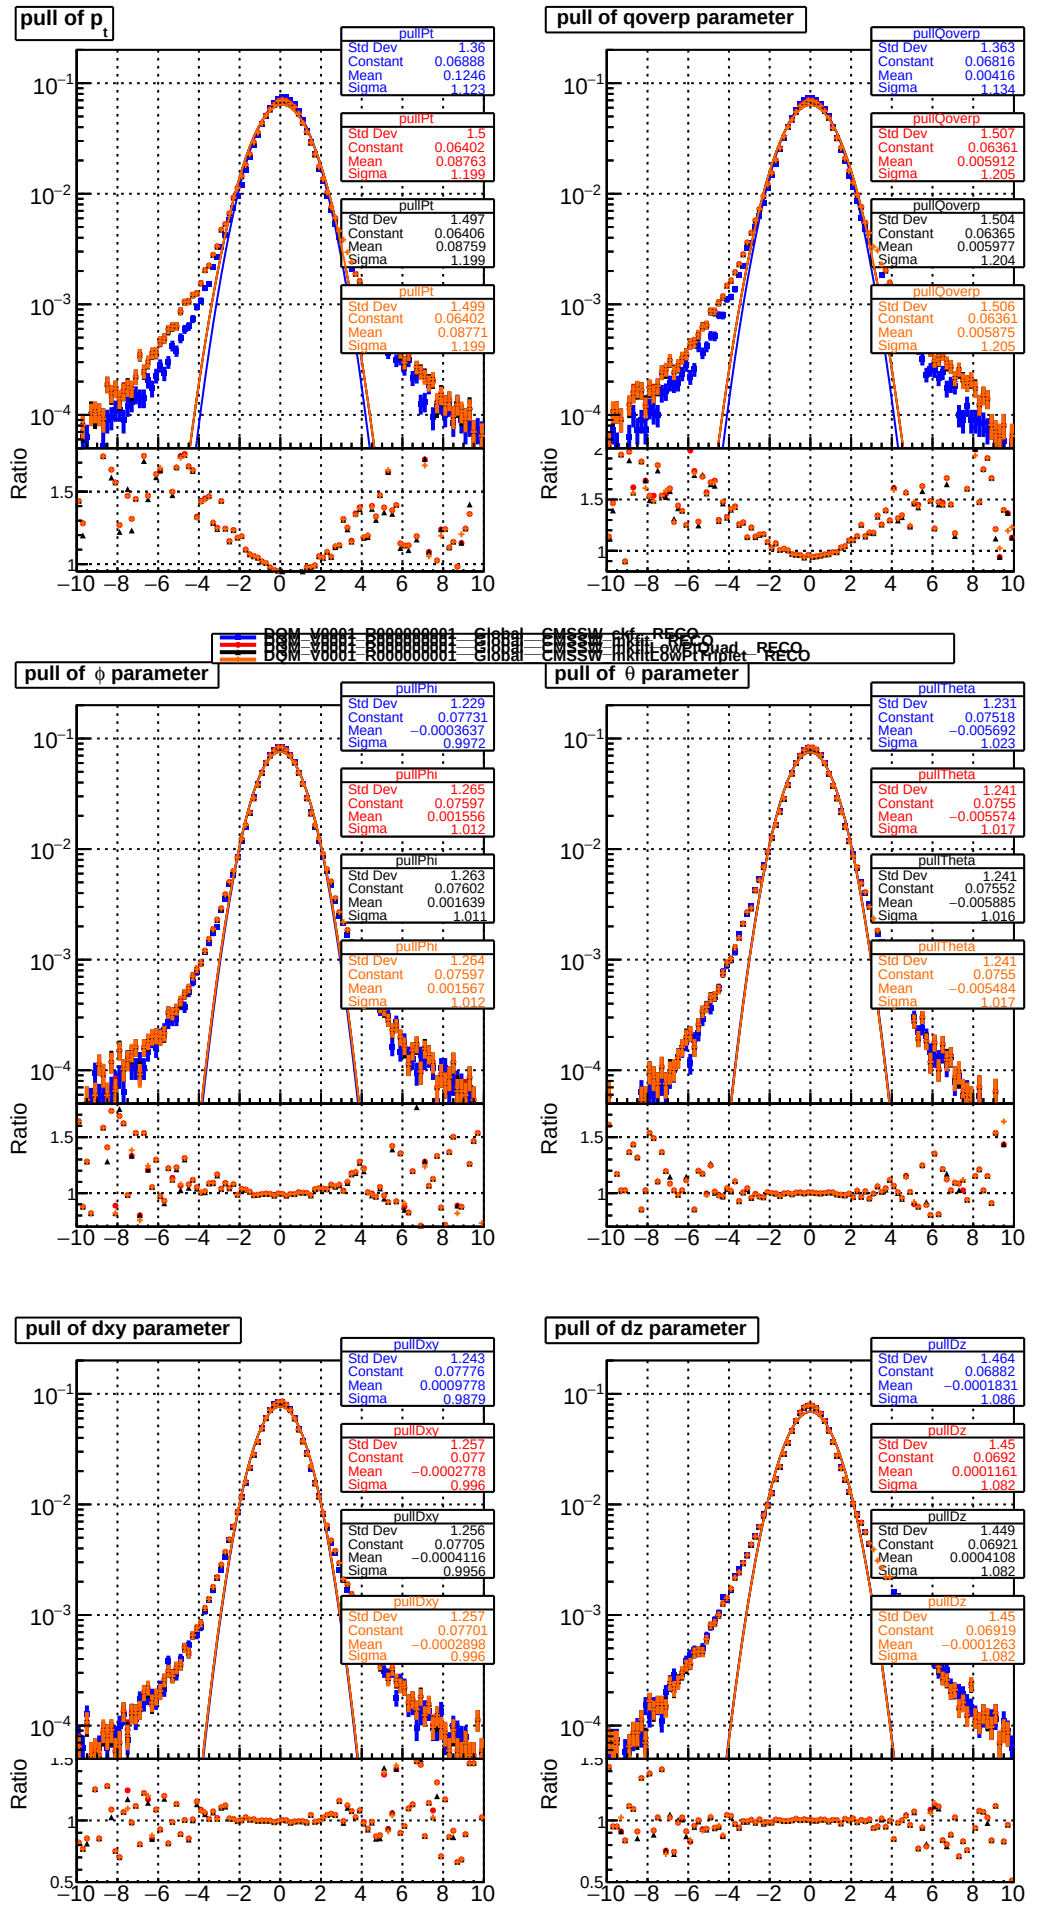
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.36
Constant 0.06888
Mean 0.1246
Sigma 1.123
pullPt
Std Dev 1.5
Constant 0.06402
Mean 0.08763
Sigma 1.199
pullPt
Std Dev 1.497
Constant 0.06406
Mean 0.08759
Sigma 1.199
pullPt
Std Dev 1.499
Constant 0.06402
Mean 0.08771
Sigma 1.199
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.363
Constant 0.06816
Mean 0.00416
Sigma 1.134
pullQoverp
Std Dev 1.507
Constant 0.06361
Mean 0.005912
Sigma 1.205
pullQoverp
Std Dev 1.504
Constant 0.06365
Mean 0.005977
Sigma 1.204
pullQoverp
Std Dev 1.506
Constant 0.06361
Mean 0.005875
Sigma 1.205
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfnt RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfnt LowPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfnt LowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.229
Constant 0.07731
Mean −0.0003637
Sigma 0.9972
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.07597
Mean 0.001556
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.263
Constant 0.07602
Mean 0.001639
Sigma 1.011
pullPhi
Std Dev 1.264
Constant 0.07597
Mean 0.001567
Sigma 1.012
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.231
Constant 0.07518
Mean −0.005692
Sigma 1.023
pullTheta
Std Dev 1.241
Constant 0.0755
Mean −0.005574
Sigma 1.017
pullTheta
Std Dev 1.241
Constant 0.07552
Mean −0.005885
Sigma 1.016
pullTheta
Std Dev 1.241
Constant 0.0755
Mean −0.005484
Sigma 1.017
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.243
Constant 0.07776
Mean 0.0009778
Sigma 0.9879
pullDxy
Std Dev 1.257
Constant 0.077
Mean −0.0002778
Sigma 0.996
pullDxy
Std Dev 1.256
Constant 0.07705
Mean −0.0004116
Sigma 0.9956
pullDxy
Std Dev 1.257
Constant 0.07701
Mean −0.0002898
Sigma 0.996
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.464
Constant 0.06882
Mean −0.0001831
Sigma 1.086
pullDz
Std Dev 1.45
Constant 0.0692
Mean 0.0001161
Sigma 1.082
pullDz
Std Dev 1.449
Constant 0.06921
Mean 0.0004108
Sigma 1.082
pullDz
Std Dev 1.45
Constant 0.06919
Mean −0.0001263
Sigma 1.082
Ratio