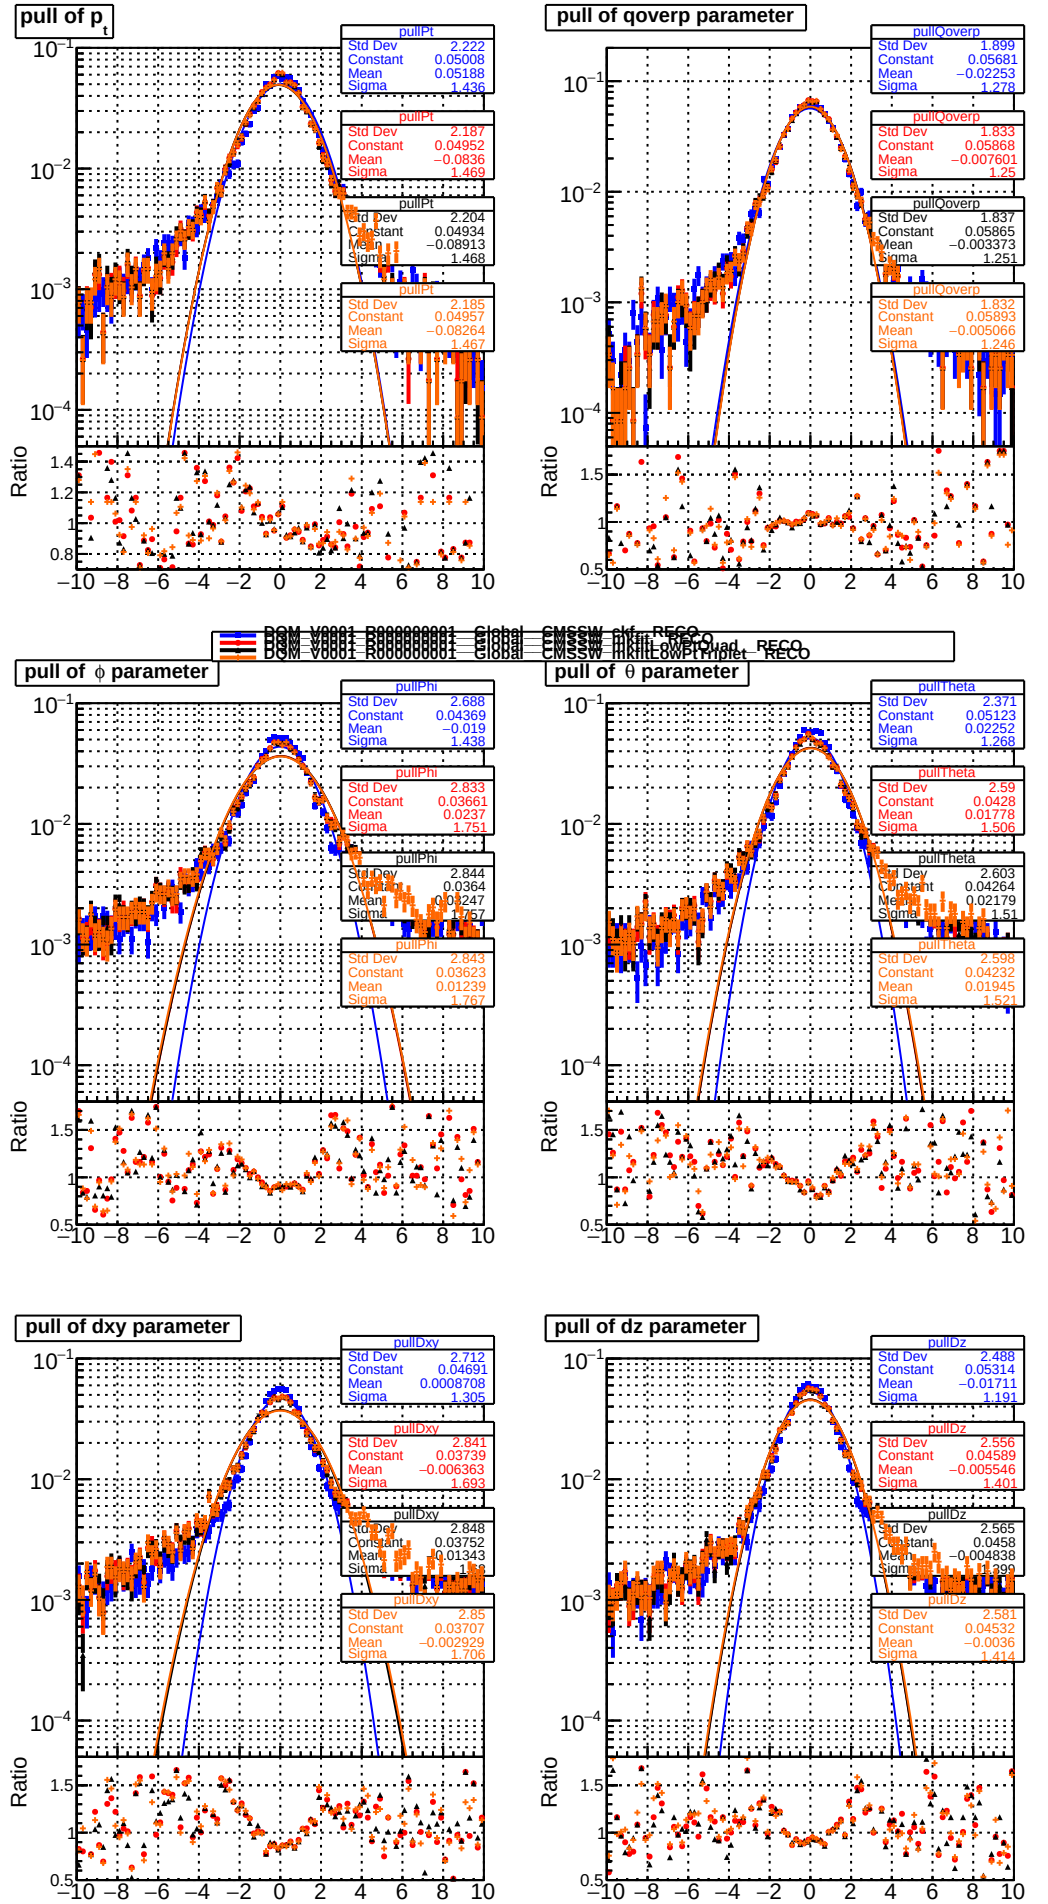
pull of $p_t$
pullPt
Std Dev 2.222
Constant 0.05008
Mean 0.05188
Sigma 1.436
pullPt
Std Dev 2.187
Constant 0.04952
Mean −0.0836
Sigma 1.469
pullPt
Std Dev 2.204
Constant 0.04934
Mean −0.08913
Sigma 1.468
pullPt
Std Dev 2.185
Constant 0.04957
Mean −0.08264
Sigma 1.467
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.899
Constant 0.05681
Mean −0.02253
Sigma 1.278
pullQoverp
Std Dev 1.833
Constant 0.05868
Mean −0.007601
Sigma 1.25
pullQoverp
Std Dev 1.837
Constant 0.05865
Mean −0.003373
Sigma 1.251
pullQoverp
Std Dev 1.832
Constant 0.05893
Mean −0.005066
Sigma 1.246
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hlkIterLowPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hlkIterLowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.688
Constant 0.04369
Mean −0.019
Sigma 1.438
pullPhi
Std Dev 2.833
Constant 0.03661
Mean 0.0237
Sigma 1.751
pullPhi
Std Dev 2.844
Constant 0.0364
Mean 0.03247
Sigma 1.757
pullPhi
Std Dev 2.843
Constant 0.03623
Mean 0.01239
Sigma 1.767
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 2.371
Constant 0.05123
Mean 0.02252
Sigma 1.268
pullTheta
Std Dev 2.59
Constant 0.0428
Mean 0.01778
Sigma 1.506
pullTheta
Std Dev 2.603
Constant 0.04264
Mean 0.02179
Sigma 1.51
pullTheta
Std Dev 2.598
Constant 0.04232
Mean 0.01945
Sigma 1.521
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.712
Constant 0.04691
Mean 0.0008708
Sigma 1.305
pullDxy
Std Dev 2.841
Constant 0.03739
Mean −0.006363
Sigma 1.693
pullDxy
Std Dev 2.848
Constant 0.03752
Mean 0.01343
Sigma 1.68
pullDxy
Std Dev 2.85
Constant 0.03707
Mean −0.002929
Sigma 1.706
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.488
Constant 0.05314
Mean −0.01711
Sigma 1.191
pullDz
Std Dev 2.556
Constant 0.04589
Mean −0.005546
Sigma 1.401
pullDz
Std Dev 2.565
Constant 0.0458
Mean −0.004838
Sigma 1.399
pullDz
Std Dev 2.581
Constant 0.04532
Mean −0.0036
Sigma 1.414
Ratio