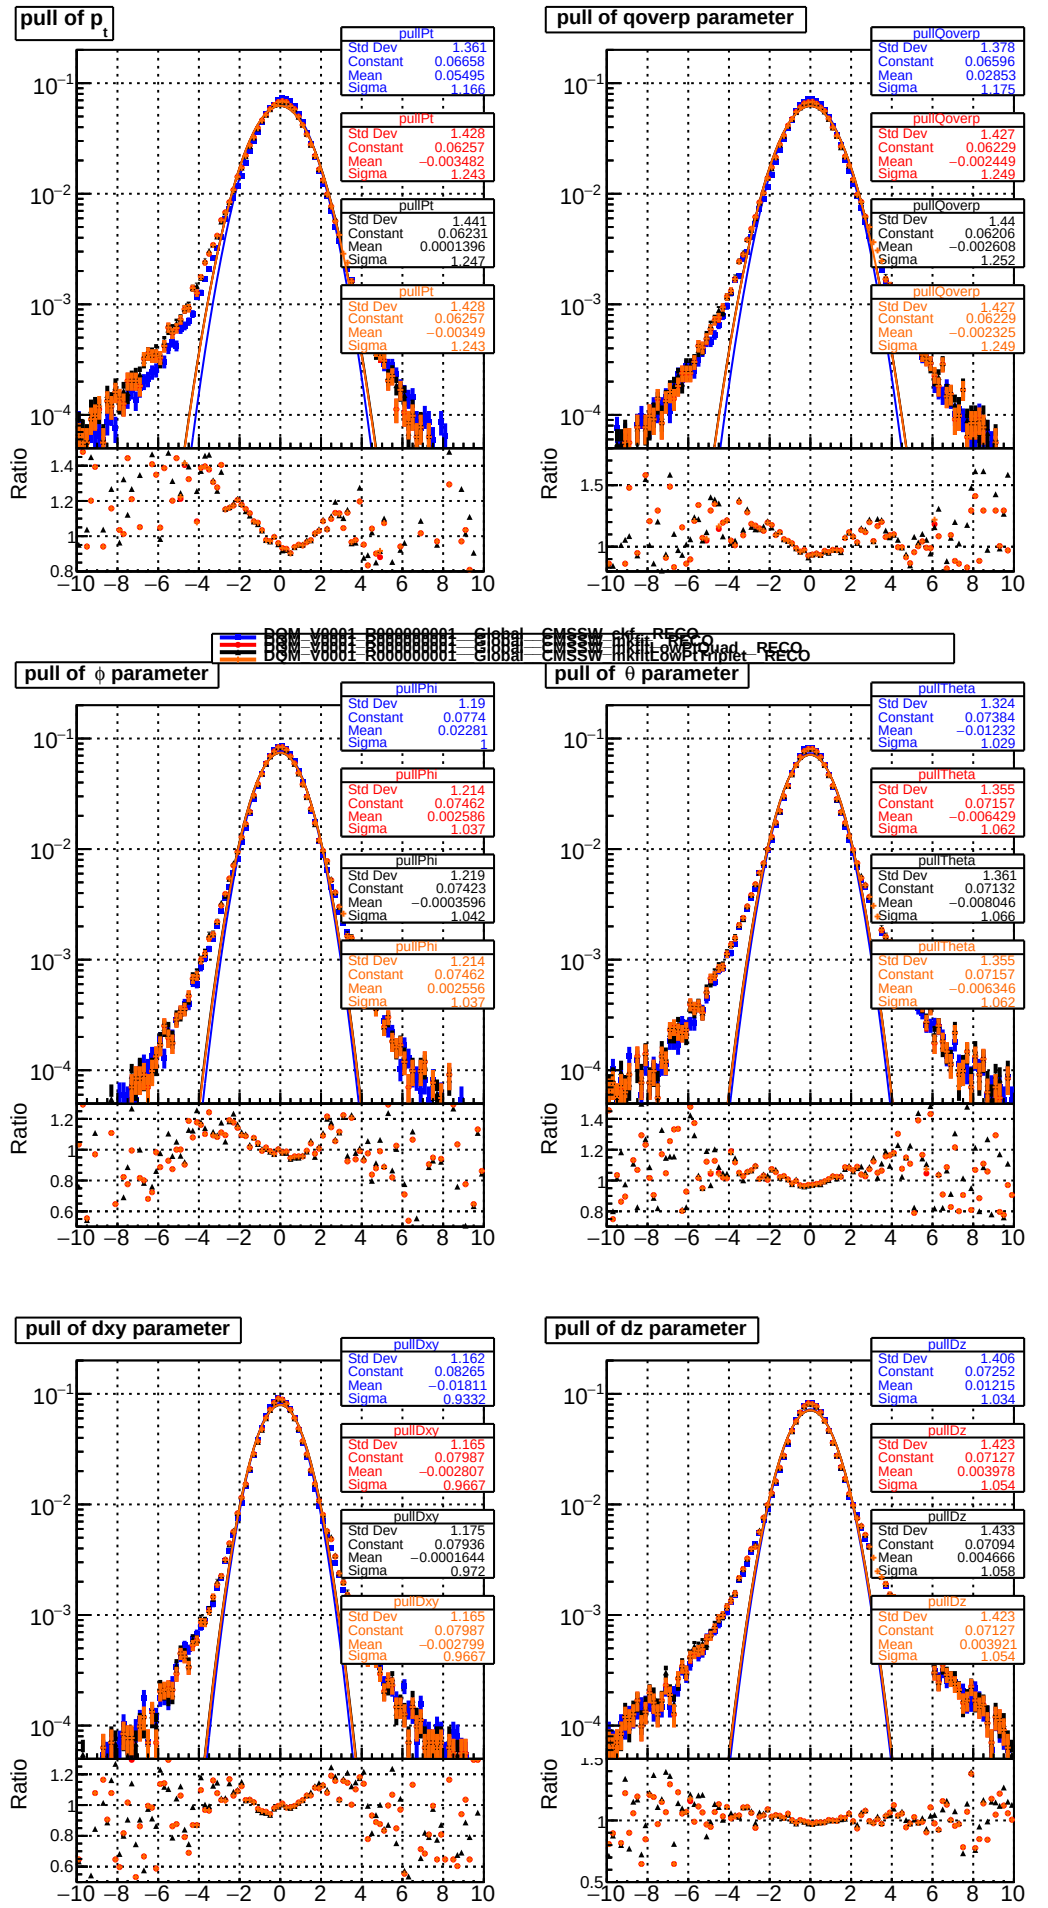
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.361
Constant 0.06658
Mean 0.05495
Sigma 1.166
pullPt
Std Dev 1.428
Constant 0.06257
Mean −0.003482
Sigma 1.243
pullPt
Std Dev 1.441
Constant 0.06231
Mean 0.0001396
Sigma 1.247
pullPt
Std Dev 1.428
Constant 0.06257
Mean −0.00349
Sigma 1.243
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.378
Constant 0.06596
Mean 0.02853
Sigma 1.175
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06229
Mean −0.002449
Sigma 1.249
pullQoverp
Std Dev 1.44
Constant 0.06206
Mean −0.002608
Sigma 1.252
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06229
Mean −0.002325
Sigma 1.249
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkfit RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkfitLowPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkfitLowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.19
Constant 0.0774
Mean 0.02281
Sigma 1
pullPhi
Std Dev 1.214
Constant 0.07462
Mean 0.002586
Sigma 1.037
pullPhi
Std Dev 1.219
Constant 0.07423
Mean −0.0003596
Sigma 1.042
pullPhi
Std Dev 1.214
Constant 0.07462
Mean 0.002556
Sigma 1.037
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.324
Constant 0.07384
Mean −0.01232
Sigma 1.029
pullTheta
Std Dev 1.355
Constant 0.07157
Mean −0.006429
Sigma 1.062
pullTheta
Std Dev 1.361
Constant 0.07132
Mean −0.008046
Sigma 1.066
pullTheta
Std Dev 1.355
Constant 0.07157
Mean −0.006346
Sigma 1.062
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.162
Constant 0.08265
Mean −0.01811
Sigma 0.9332
pullDxy
Std Dev 1.165
Constant 0.07987
Mean −0.002807
Sigma 0.9667
pullDxy
Std Dev 1.175
Constant 0.07936
Mean −0.0001644
Sigma 0.972
pullDxy
Std Dev 1.165
Constant 0.07987
Mean −0.002799
Sigma 0.9667
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.406
Constant 0.07252
Mean 0.01215
Sigma 1.034
pullDz
Std Dev 1.423
Constant 0.07127
Mean 0.003978
Sigma 1.054
pullDz
Std Dev 1.433
Constant 0.07094
Mean 0.004666
Sigma 1.058
pullDz
Std Dev 1.423
Constant 0.07127
Mean 0.003921
Sigma 1.054
Ratio