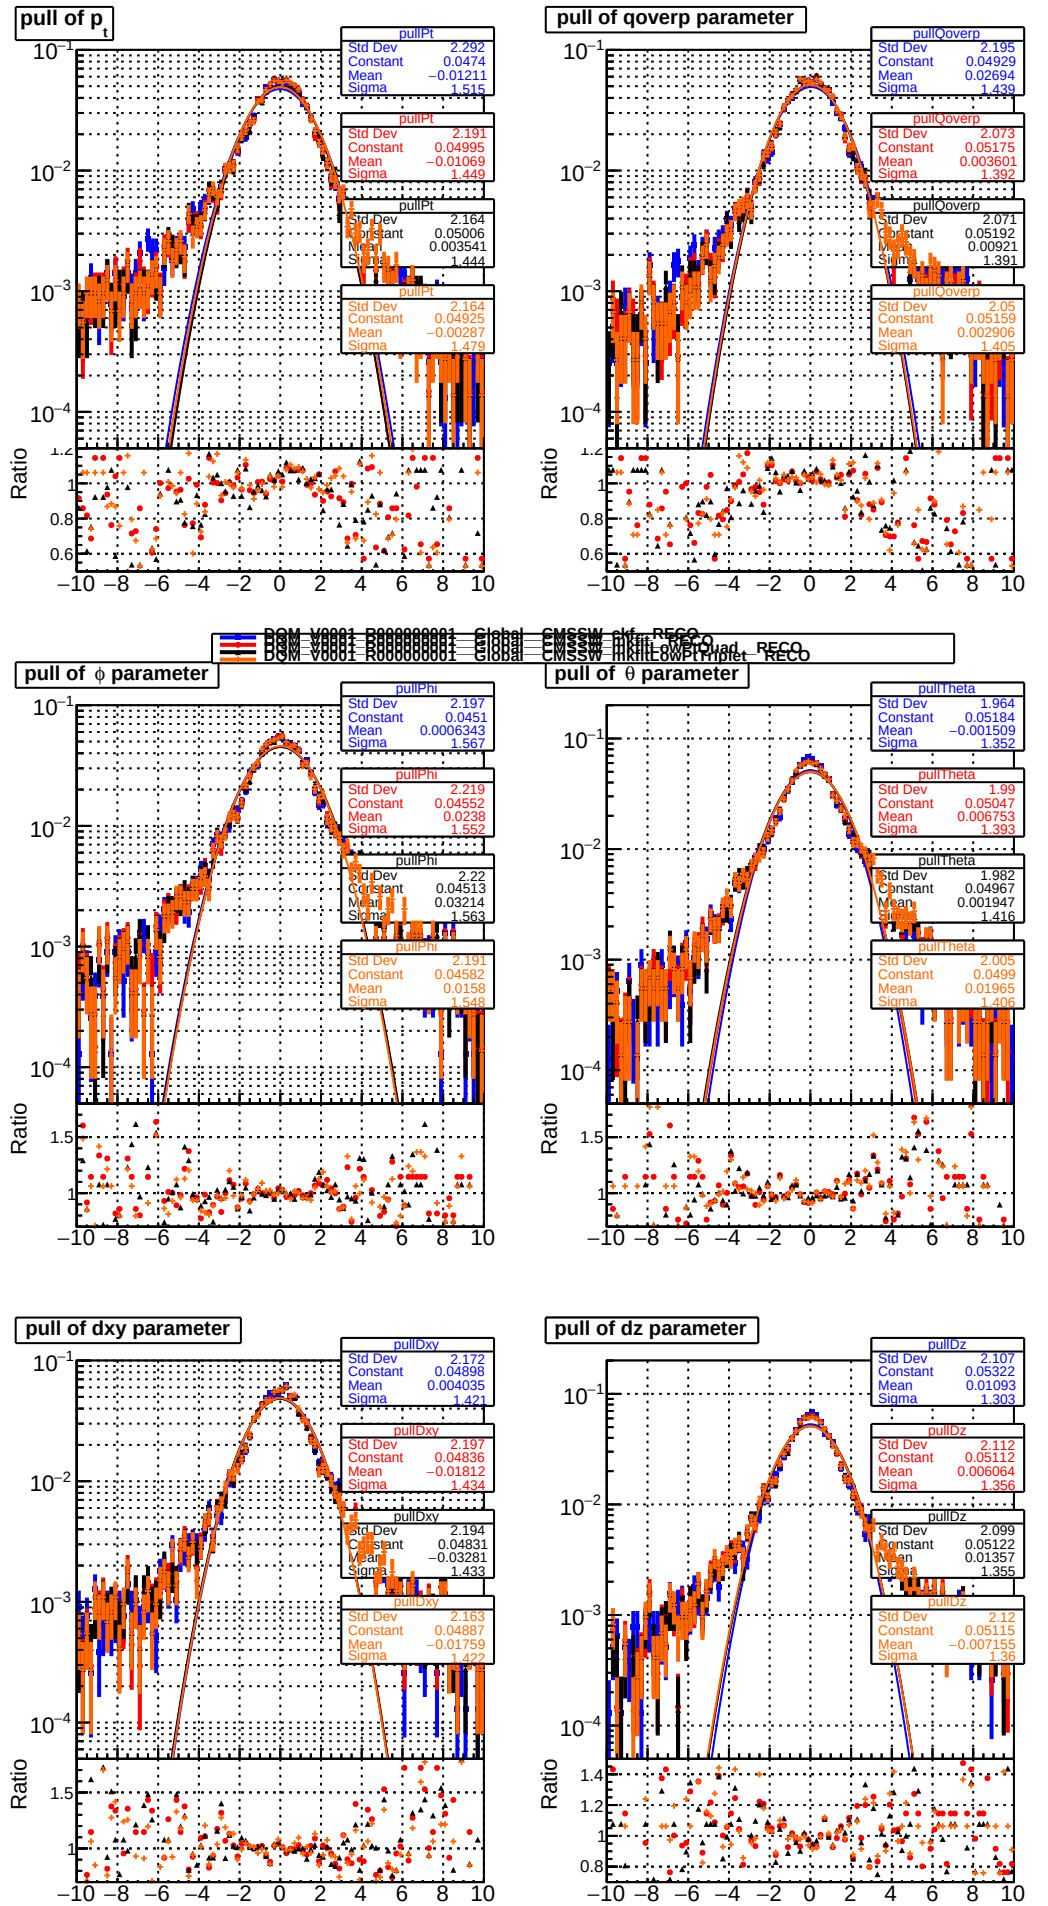
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.292
Constant 0.0474
Mean −0.01211
Sigma 1.515
pullPt
Std Dev 2.191
Constant 0.04995
Mean −0.01069
Sigma 1.449
pullPt
Std Dev 2.164
Constant 0.05006
Mean 0.003541
Sigma 1.444
pullPt
Std Dev 2.164
Constant 0.04925
Mean −0.00287
Sigma 1.479
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.195
Constant 0.04929
Mean 0.02694
Sigma 1.439
pullQoverp
Std Dev 2.073
Constant 0.05175
Mean 0.003601
Sigma 1.392
pullQoverp
Std Dev 2.071
Constant 0.05192
Mean 0.00921
Sigma 1.391
pullQoverp
Std Dev 2.05
Constant 0.05159
Mean 0.002906
Sigma 1.405
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfkfit RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfkfitLowPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfkfitLowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.197
Constant 0.0451
Mean 0.0006343
Sigma 1.567
pullPhi
Std Dev 2.219
Constant 0.04552
Mean 0.0238
Sigma 1.552
pullPhi
Std Dev 2.22
Constant 0.04513
Mean 0.03214
Sigma 1.563
pullPhi
Std Dev 2.191
Constant 0.04582
Mean 0.0158
Sigma 1.548
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.964
Constant 0.05184
Mean −0.001509
Sigma 1.352
pullTheta
Std Dev 1.99
Constant 0.05047
Mean 0.006753
Sigma 1.393
pullTheta
Std Dev 1.982
Constant 0.04967
Mean 0.001947
Sigma 1.416
pullTheta
Std Dev 2.005
Constant 0.0499
Mean 0.01965
Sigma 1.406
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.172
Constant 0.04898
Mean 0.004035
Sigma 1.421
pullDxy
Std Dev 2.197
Constant 0.04836
Mean −0.01812
Sigma 1.434
pullDxy
Std Dev 2.194
Constant 0.04831
Mean −0.03281
Sigma 1.433
pullDxy
Std Dev 2.163
Constant 0.04887
Mean −0.01759
Sigma 1.422
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.107
Constant 0.05322
Mean 0.01093
Sigma 1.303
pullDz
Std Dev 2.112
Constant 0.05112
Mean 0.006064
Sigma 1.356
pullDz
Std Dev 2.099
Constant 0.05122
Mean 0.01357
Sigma 1.355
pullDz
Std Dev 2.12
Constant 0.05115
Mean −0.007155
Sigma 1.36
Ratio