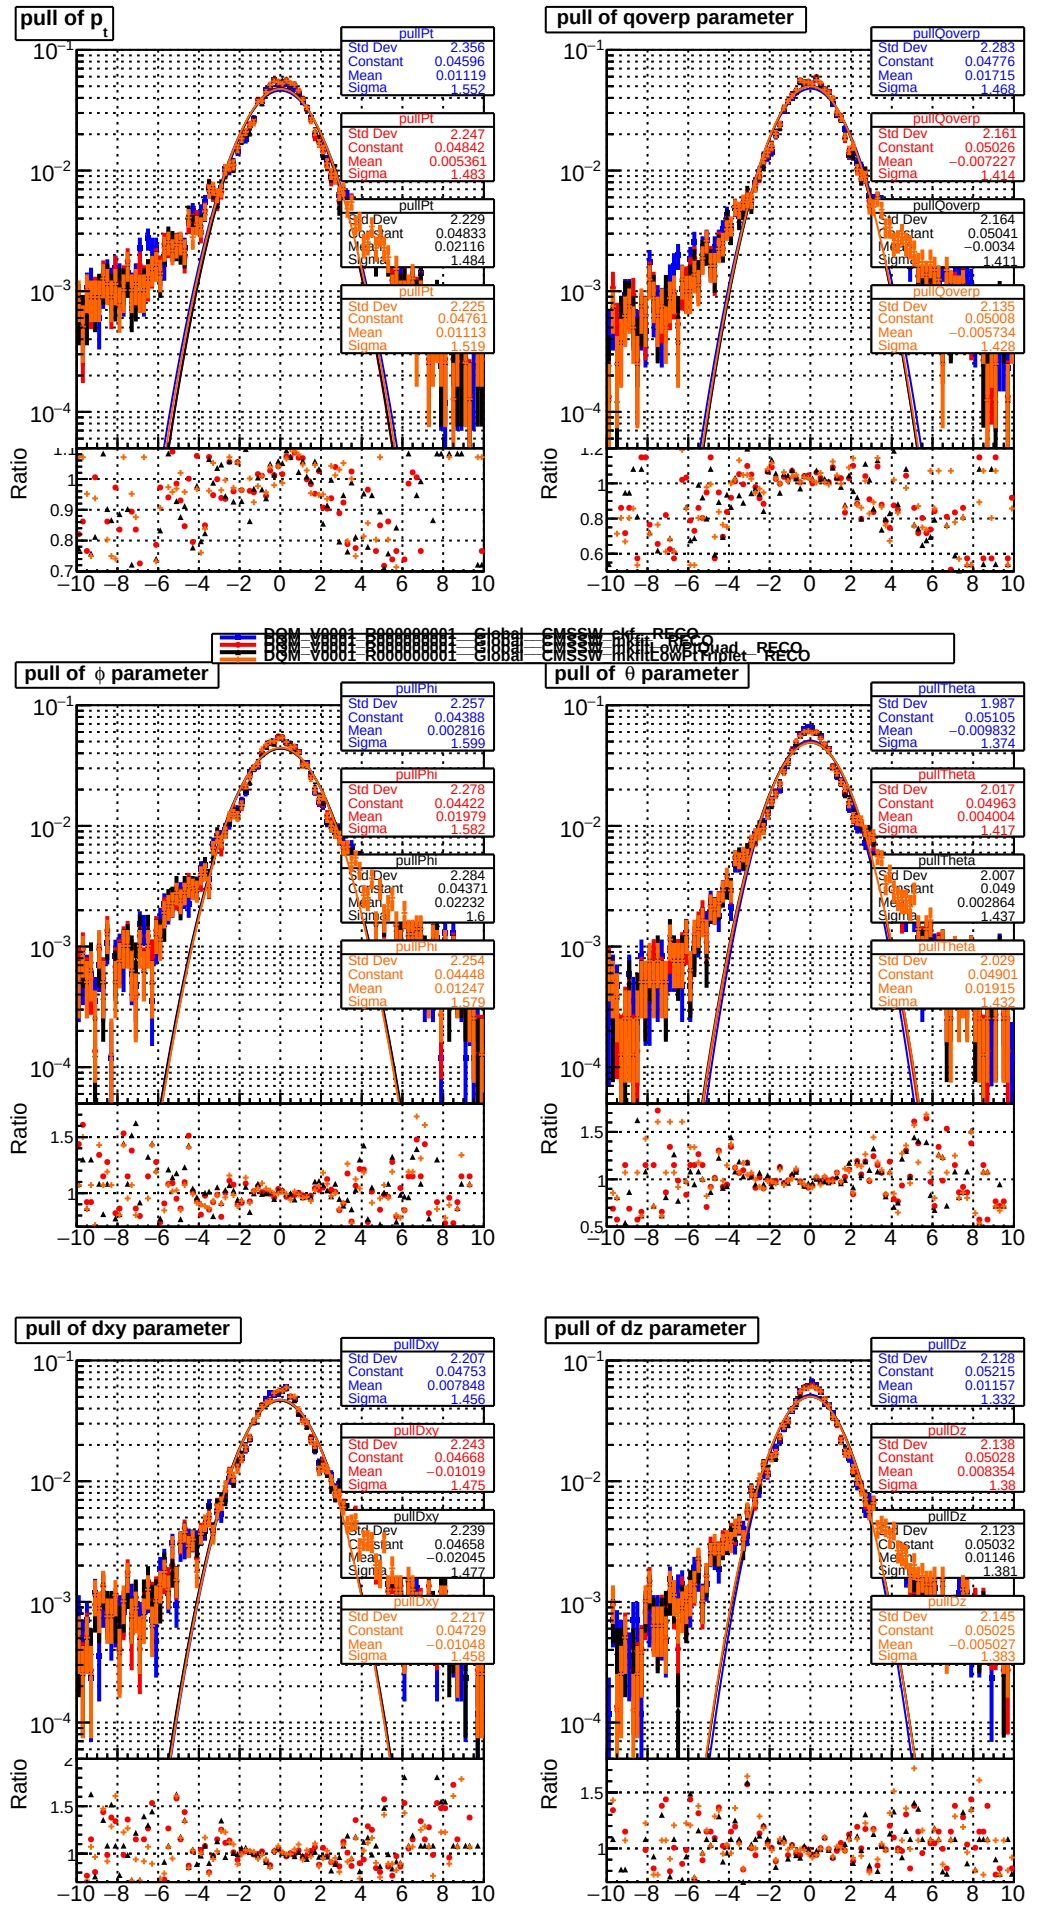
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.356
Constant 0.04596
Mean 0.01119
Sigma 1.552
pullPt
Std Dev 2.247
Constant 0.04842
Mean 0.005361
Sigma 1.483
pullPt
Std Dev 2.229
Constant 0.04833
Mean 0.02116
Sigma 1.484
pullPt
Std Dev 2.225
Constant 0.04761
Mean 0.01113
Sigma 1.519
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.283
Constant 0.04776
Mean 0.01715
Sigma 1.468
pullQoverp
Std Dev 2.161
Constant 0.05026
Mean −0.007227
Sigma 1.414
pullQoverp
Std Dev 2.164
Constant 0.05041
Mean −0.0034
Sigma 1.411
pullQoverp
Std Dev 2.135
Constant 0.05008
Mean −0.005734
Sigma 1.428
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfkfit RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfkfitLowPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hfkfitLowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.257
Constant 0.04388
Mean 0.002816
Sigma 1.599
pullPhi
Std Dev 2.278
Constant 0.04422
Mean 0.01979
Sigma 1.582
pullPhi
Std Dev 2.284
Constant 0.04371
Mean 0.02232
Sigma 1.6
pullPhi
Std Dev 2.254
Constant 0.04448
Mean 0.01247
Sigma 1.579
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.987
Constant 0.05105
Mean −0.009832
Sigma 1.374
pullTheta
Std Dev 2.017
Constant 0.04963
Mean 0.004004
Sigma 1.417
pullTheta
Std Dev 2.007
Constant 0.049
Mean 0.002864
Sigma 1.437
pullTheta
Std Dev 2.029
Constant 0.04901
Mean 0.01915
Sigma 1.432
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.207
Constant 0.04753
Mean 0.007848
Sigma 1.456
pullDxy
Std Dev 2.243
Constant 0.04668
Mean −0.01019
Sigma 1.475
pullDxy
Std Dev 2.239
Constant 0.04658
Mean −0.02045
Sigma 1.477
pullDxy
Std Dev 2.217
Constant 0.04729
Mean −0.01048
Sigma 1.458
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.128
Constant 0.05215
Mean 0.01157
Sigma 1.332
pullDz
Std Dev 2.138
Constant 0.05028
Mean 0.008354
Sigma 1.38
pullDz
Std Dev 2.123
Constant 0.05032
Mean 0.01146
Sigma 1.381
pullDz
Std Dev 2.145
Constant 0.05025
Mean −0.005027
Sigma 1.383
Ratio