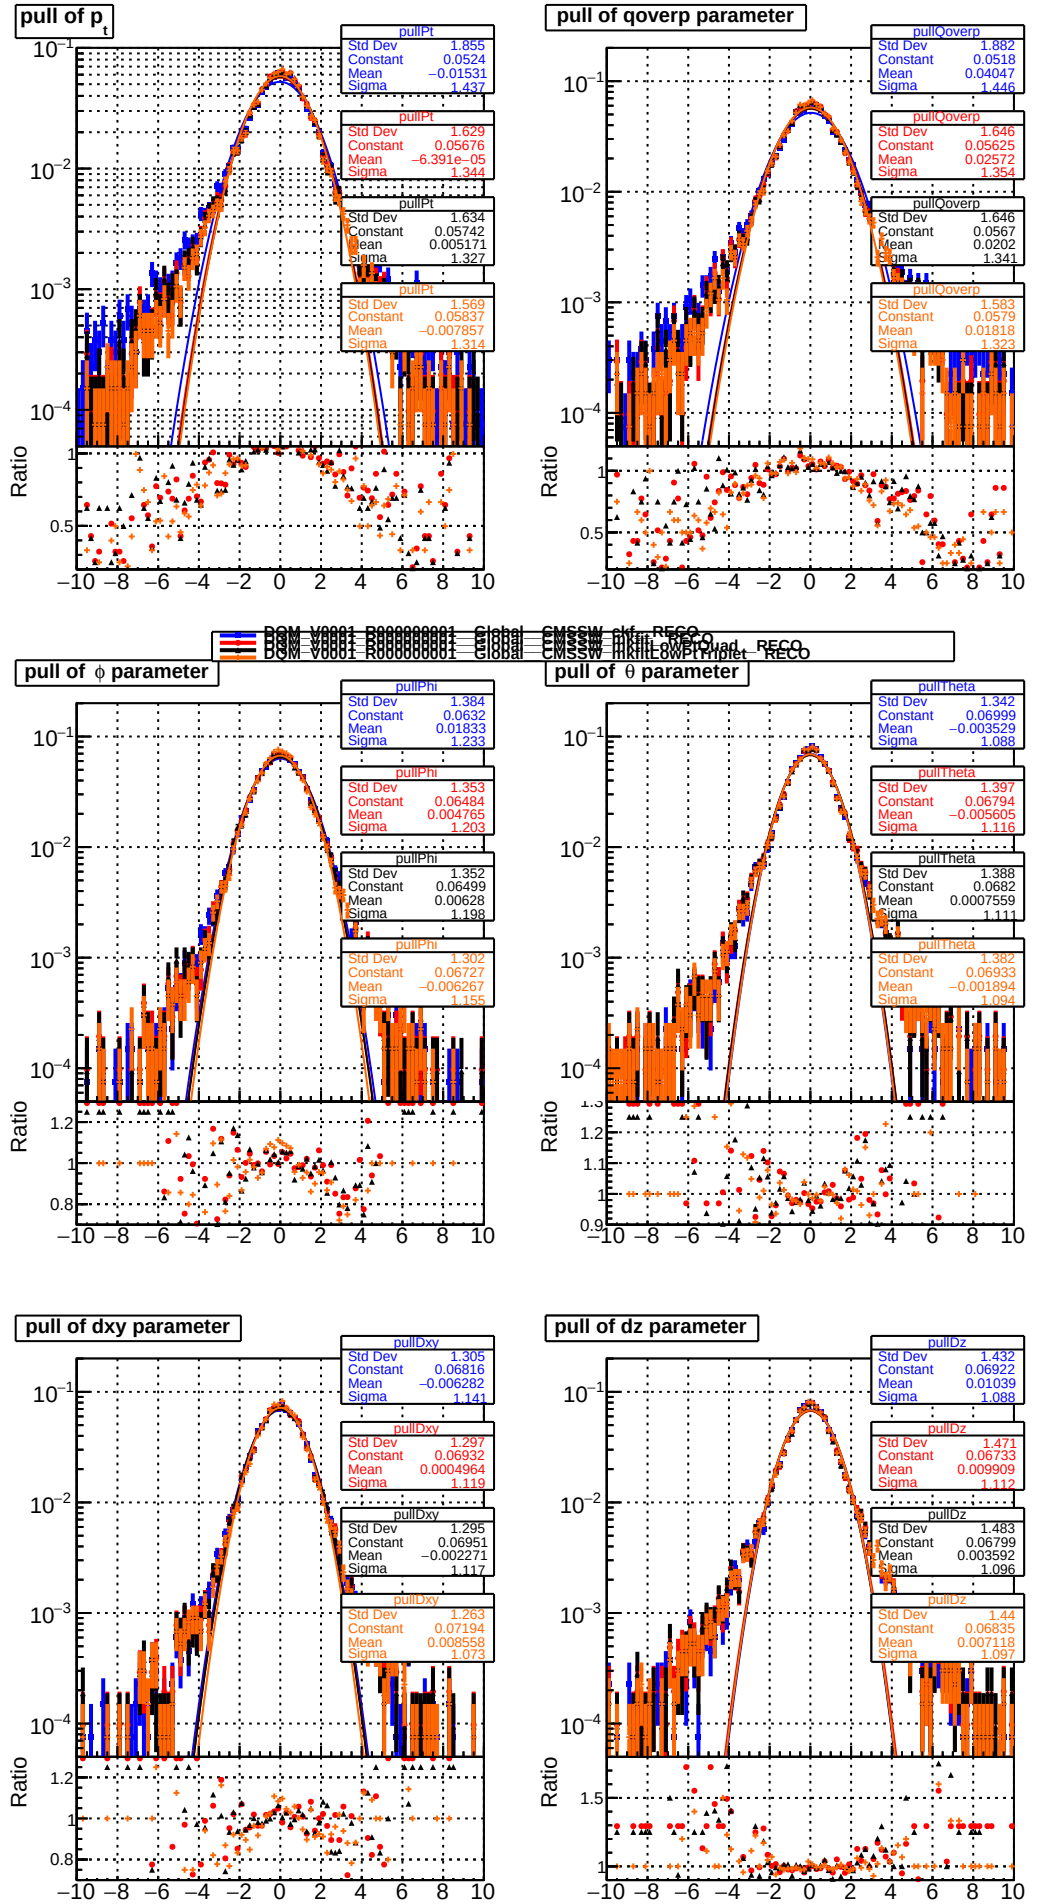
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.855
Constant 0.0524
Mean −0.01531
Sigma 1.437
pullPt
Std Dev 1.629
Constant 0.05676
Mean −6.391e−05
Sigma 1.344
pullPt
Std Dev 1.634
Constant 0.05742
Mean 0.005171
Sigma 1.327
pullPt
Std Dev 1.569
Constant 0.05837
Mean −0.007857
Sigma 1.314
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.882
Constant 0.0518
Mean 0.04047
Sigma 1.446
pullQoverp
Std Dev 1.646
Constant 0.05625
Mean 0.02572
Sigma 1.354
pullQoverp
Std Dev 1.646
Constant 0.0567
Mean 0.0202
Sigma 1.341
pullQoverp
Std Dev 1.583
Constant 0.0579
Mean 0.01818
Sigma 1.323
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clkf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hlkfit RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hlkfitLowPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW hlkfitLowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.384
Constant 0.0632
Mean 0.01833
Sigma 1.233
pullPhi
Std Dev 1.353
Constant 0.06484
Mean 0.004765
Sigma 1.203
pullPhi
Std Dev 1.352
Constant 0.06499
Mean 0.00628
Sigma 1.198
pullPhi
Std Dev 1.302
Constant 0.06727
Mean −0.006267
Sigma 1.155
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.342
Constant 0.06999
Mean −0.003529
Sigma 1.088
pullTheta
Std Dev 1.397
Constant 0.06794
Mean −0.005605
Sigma 1.116
pullTheta
Std Dev 1.388
Constant 0.0682
Mean 0.0007559
Sigma 1.111
pullTheta
Std Dev 1.382
Constant 0.06933
Mean −0.001894
Sigma 1.094
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.305
Constant 0.06816
Mean −0.006282
Sigma 1.141
pullDxy
Std Dev 1.297
Constant 0.06932
Mean 0.0004964
Sigma 1.119
pullDxy
Std Dev 1.295
Constant 0.06951
Mean −0.002271
Sigma 1.117
pullDxy
Std Dev 1.263
Constant 0.07194
Mean 0.008558
Sigma 1.073
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.432
Constant 0.06922
Mean 0.01039
Sigma 1.088
pullDz
Std Dev 1.471
Constant 0.06733
Mean 0.009909
Sigma 1.112
pullDz
Std Dev 1.483
Constant 0.06799
Mean 0.003592
Sigma 1.096
pullDz
Std Dev 1.44
Constant 0.06835
Mean 0.007118
Sigma 1.097
Ratio