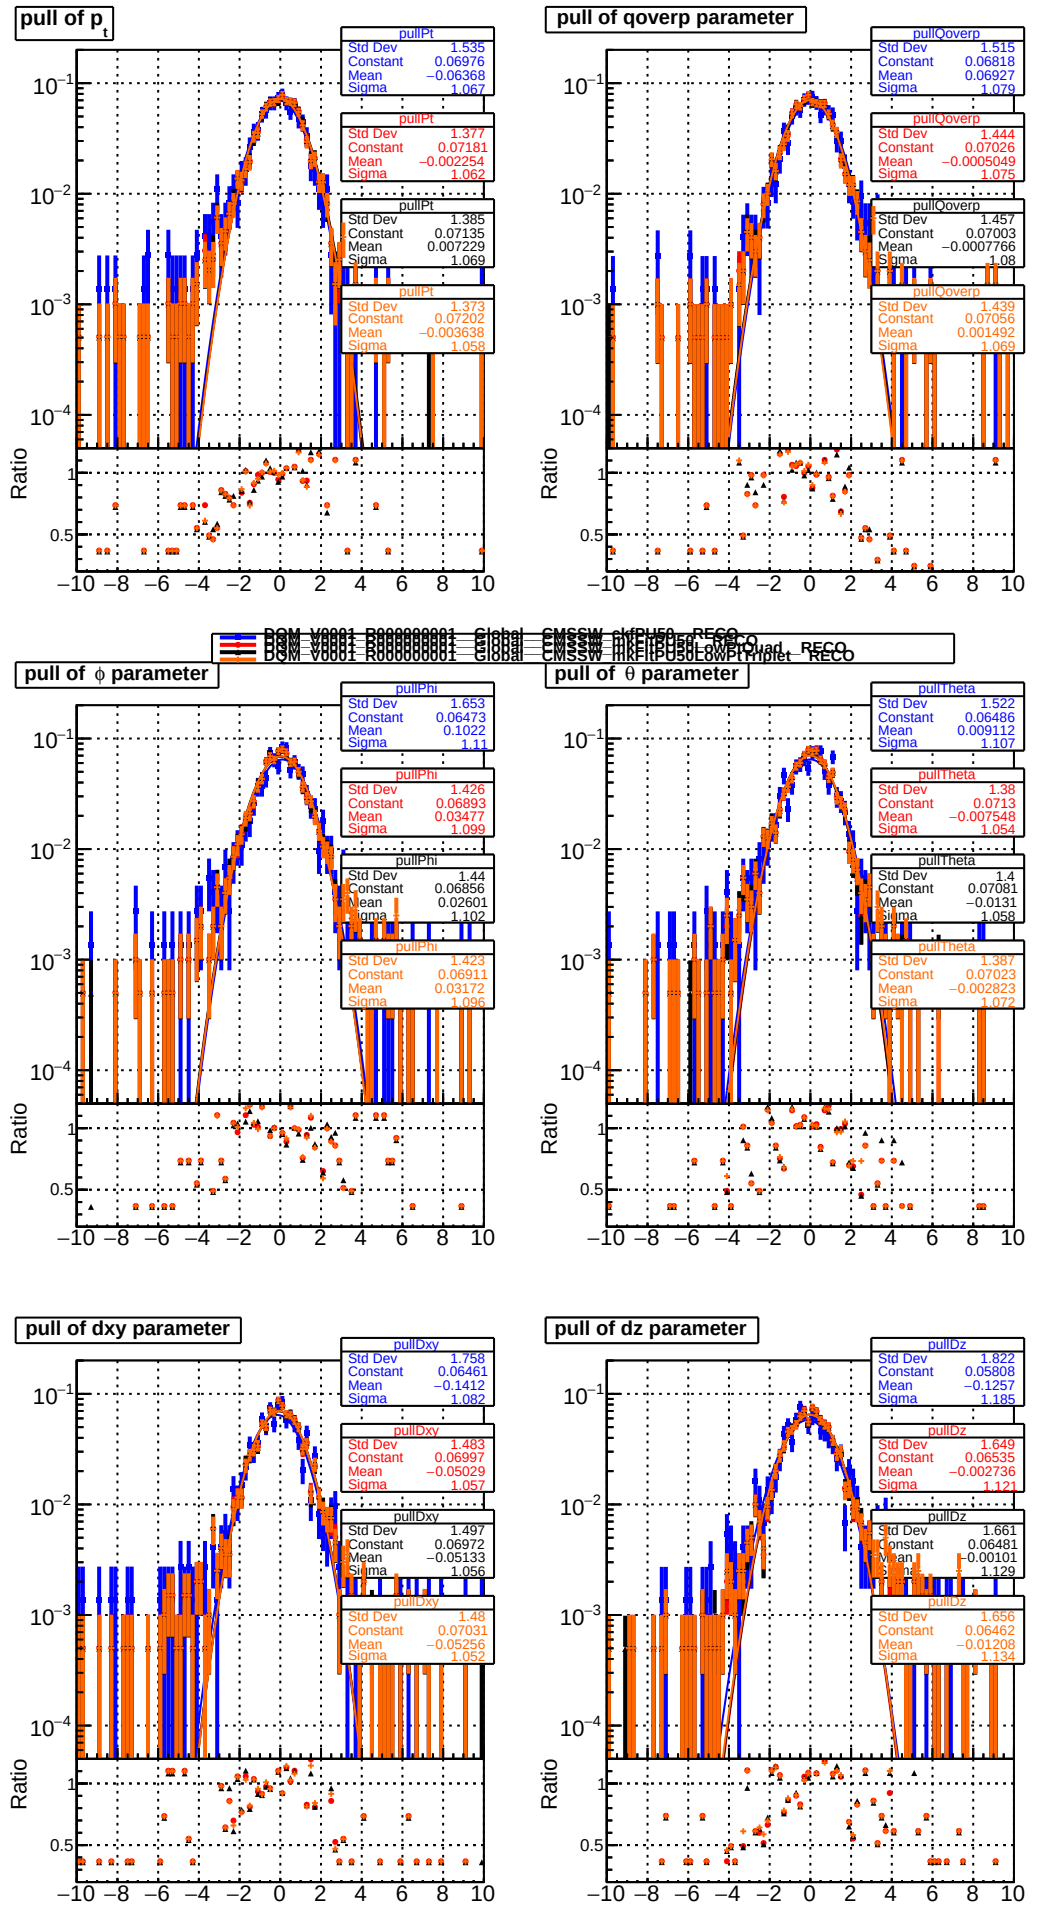
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.535
Constant 0.06976
Mean −0.06368
Sigma 1.067
pullPt
Std Dev 1.377
Constant 0.07181
Mean −0.002254
Sigma 1.062
pullPt
Std Dev 1.385
Constant 0.07135
Mean 0.007229
Sigma 1.069
pullPt
Std Dev 1.373
Constant 0.07202
Mean −0.003638
Sigma 1.058
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.515
Constant 0.06818
Mean 0.06927
Sigma 1.079
pullQoverp
Std Dev 1.444
Constant 0.07026
Mean −0.0005049
Sigma 1.075
pullQoverp
Std Dev 1.457
Constant 0.07003
Mean −0.0007766
Sigma 1.08
pullQoverp
Std Dev 1.439
Constant 0.07056
Mean 0.001492
Sigma 1.069
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPU50L6wPtTriplet_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPU50L6wPtQuad_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.653
Constant 0.06473
Mean 0.1022
Sigma 1.11
pullPhi
Std Dev 1.426
Constant 0.06893
Mean 0.03477
Sigma 1.099
pullPhi
Std Dev 1.44
Constant 0.06856
Mean 0.02601
Sigma 1.102
pullPhi
Std Dev 1.423
Constant 0.06911
Mean 0.03172
Sigma 1.096
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.522
Constant 0.06486
Mean 0.009112
Sigma 1.107
pullTheta
Std Dev 1.38
Constant 0.0713
Mean −0.007548
Sigma 1.054
pullTheta
Std Dev 1.4
Constant 0.07081
Mean −0.0131
Sigma 1.058
pullTheta
Std Dev 1.387
Constant 0.07023
Mean −0.002823
Sigma 1.072
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.758
Constant 0.06461
Mean −0.1412
Sigma 1.082
pullDxy
Std Dev 1.483
Constant 0.06997
Mean −0.05029
Sigma 1.057
pullDxy
Std Dev 1.497
Constant 0.06972
Mean −0.05133
Sigma 1.056
pullDxy
Std Dev 1.48
Constant 0.07031
Mean −0.05256
Sigma 1.052
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.822
Constant 0.05808
Mean −0.1257
Sigma 1.185
pullDz
Std Dev 1.649
Constant 0.06535
Mean −0.002736
Sigma 1.121
pullDz
Std Dev 1.661
Constant 0.06481
Mean −0.00101
Sigma 1.129
pullDz
Std Dev 1.656
Constant 0.06462
Mean −0.01208
Sigma 1.134
Ratio