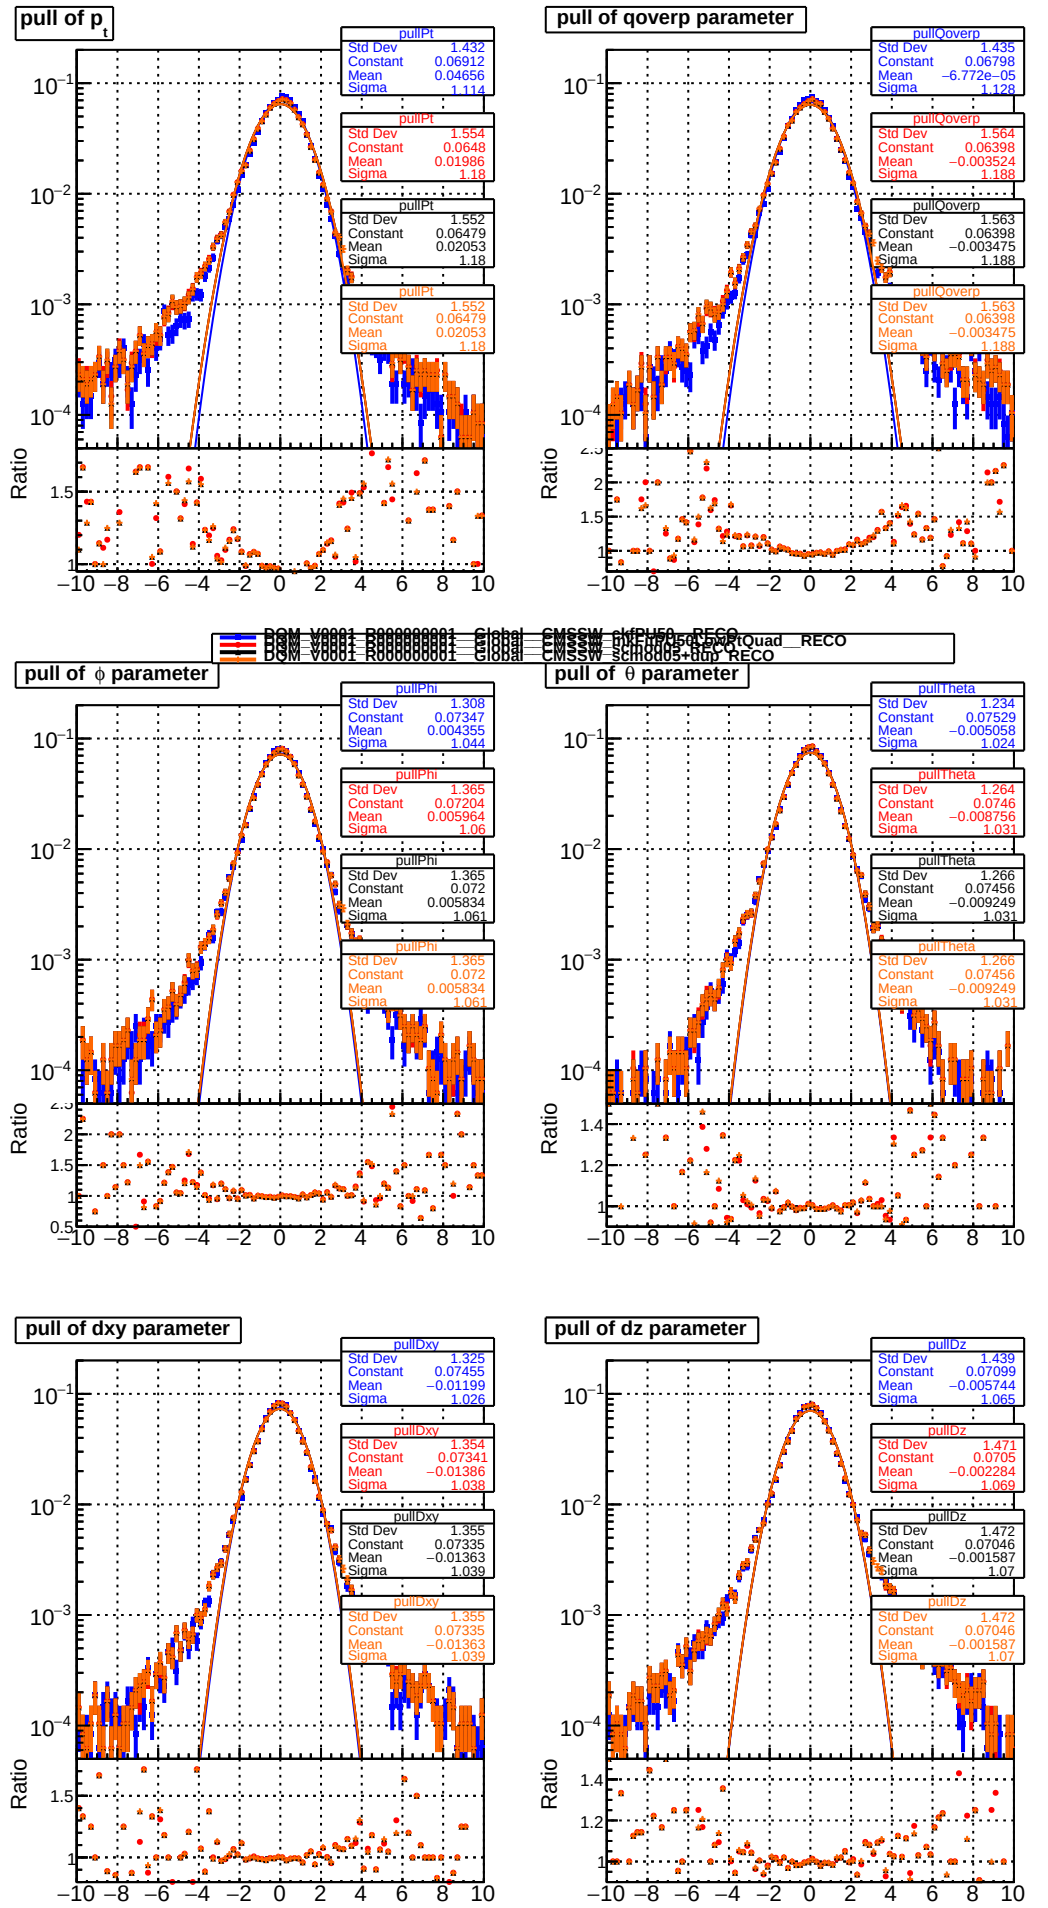
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.432
Constant 0.06912
Mean 0.04656
Sigma 1.114
pullPt
Std Dev 1.554
Constant 0.0648
Mean 0.01986
Sigma 1.18
pullPt
Std Dev 1.552
Constant 0.06479
Mean 0.02053
Sigma 1.18
pullPt
Std Dev 1.552
Constant 0.06479
Mean 0.02053
Sigma 1.18
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.435
Constant 0.06798
Mean −6.772e−05
Sigma 1.128
pullQoverp
Std Dev 1.564
Constant 0.06398
Mean −0.003524
Sigma 1.188
pullQoverp
Std Dev 1.563
Constant 0.06398
Mean −0.003475
Sigma 1.188
pullQoverp
Std Dev 1.563
Constant 0.06398
Mean −0.003475
Sigma 1.188
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_pixFullPU50_RECOtQuad__RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scm0005+RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scm0005+dup_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.308
Constant 0.07347
Mean 0.004355
Sigma 1.044
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.07204
Mean 0.005964
Sigma 1.06
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.072
Mean 0.005834
Sigma 1.061
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.072
Mean 0.005834
Sigma 1.061
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.234
Constant 0.07529
Mean −0.005058
Sigma 1.024
pullTheta
Std Dev 1.264
Constant 0.0746
Mean −0.008756
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07456
Mean −0.009249
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07456
Mean −0.009249
Sigma 1.031
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.325
Constant 0.07455
Mean −0.01199
Sigma 1.026
pullDxy
Std Dev 1.354
Constant 0.07341
Mean −0.01386
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.355
Constant 0.07335
Mean −0.01363
Sigma 1.039
pullDxy
Std Dev 1.355
Constant 0.07335
Mean −0.01363
Sigma 1.039
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.439
Constant 0.07099
Mean −0.005744
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.471
Constant 0.0705
Mean −0.002284
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.472
Constant 0.07046
Mean −0.001587
Sigma 1.07
pullDz
Std Dev 1.472
Constant 0.07046
Mean −0.001587
Sigma 1.07
Ratio