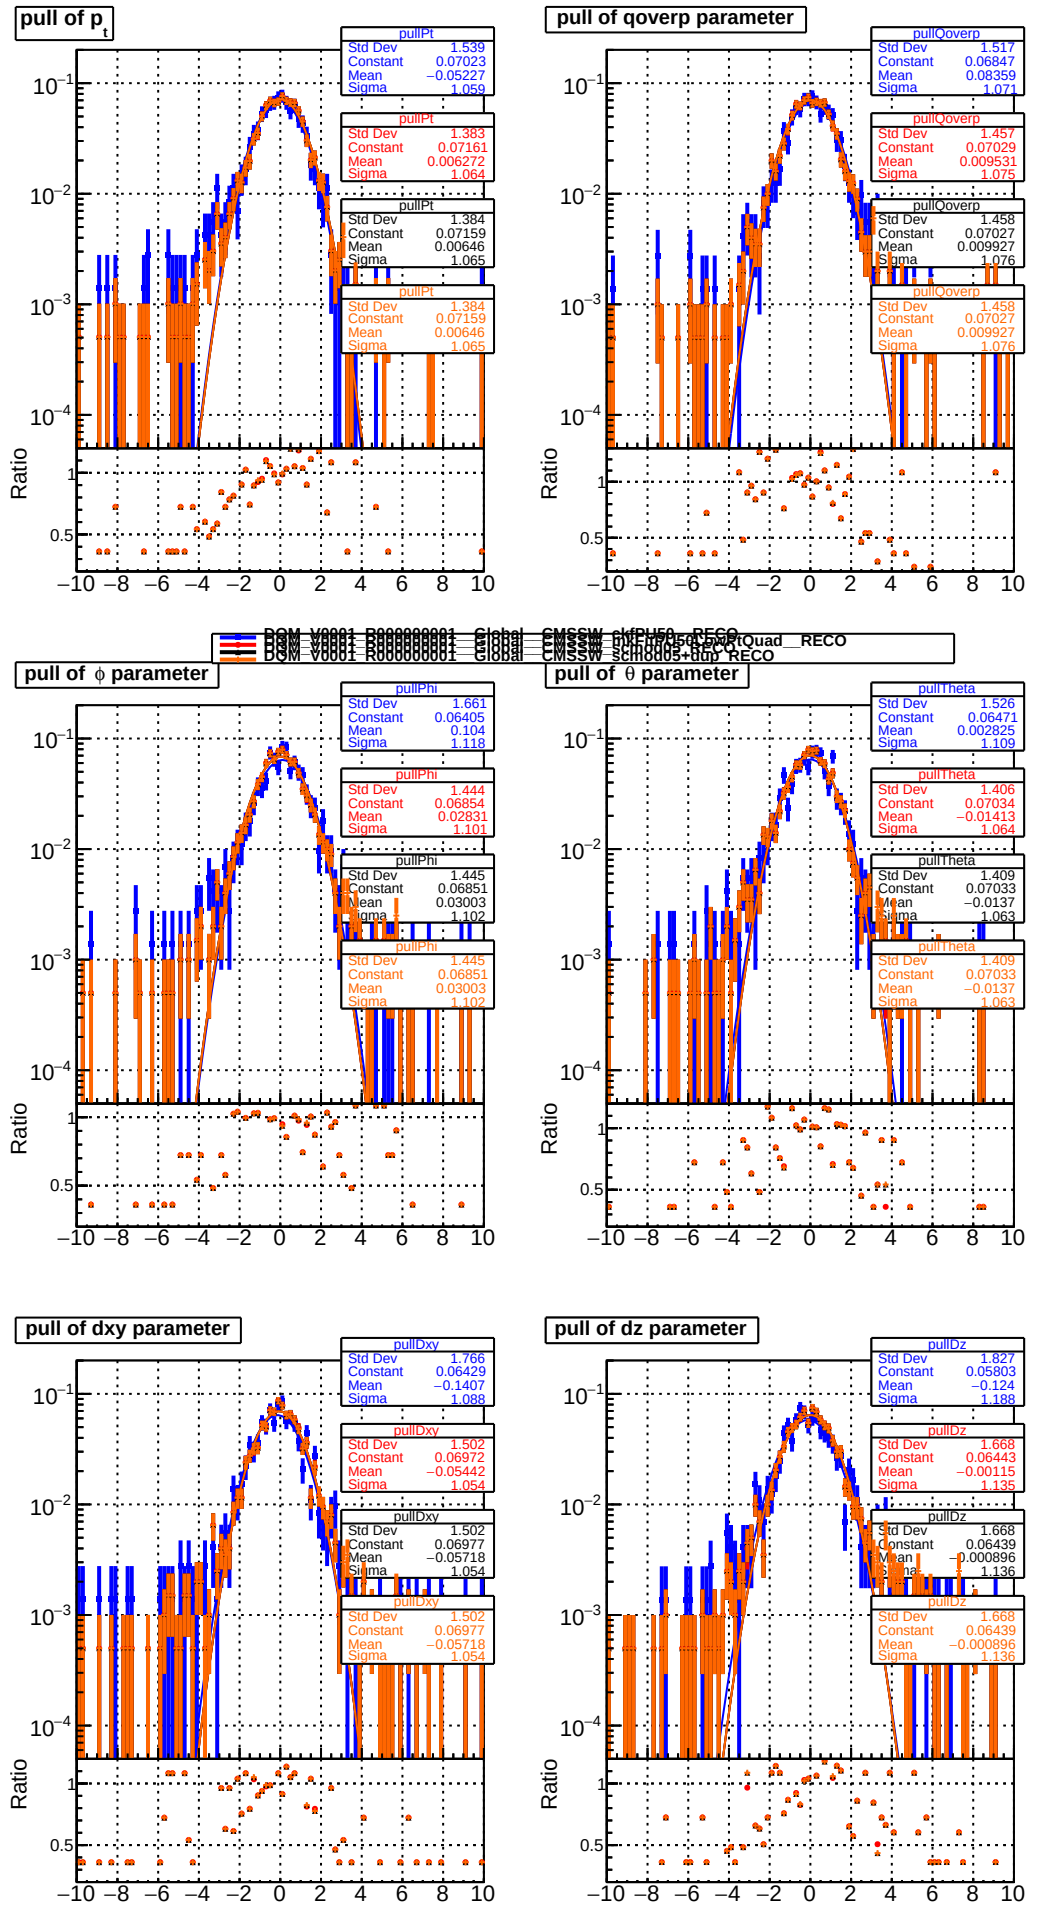
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.539
Constant 0.07023
Mean −0.05227
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.383
Constant 0.07161
Mean 0.006272
Sigma 1.064
pullPt
Std Dev 1.384
Constant 0.07159
Mean 0.00646
Sigma 1.065
pullPt
Std Dev 1.384
Constant 0.07159
Mean 0.00646
Sigma 1.065
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.517
Constant 0.06847
Mean 0.08359
Sigma 1.071
pullQoverp
Std Dev 1.457
Constant 0.07029
Mean 0.009531
Sigma 1.075
pullQoverp
Std Dev 1.458
Constant 0.07027
Mean 0.009927
Sigma 1.076
pullQoverp
Std Dev 1.458
Constant 0.07027
Mean 0.009927
Sigma 1.076
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scimod05+dup_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.661
Constant 0.06405
Mean 0.104
Sigma 1.118
pullPhi
Std Dev 1.444
Constant 0.06854
Mean 0.02831
Sigma 1.101
pullPhi
Std Dev 1.445
Constant 0.06851
Mean 0.03003
Sigma 1.102
pullPhi
Std Dev 1.445
Constant 0.06851
Mean 0.03003
Sigma 1.102
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.526
Constant 0.06471
Mean 0.002825
Sigma 1.109
pullTheta
Std Dev 1.406
Constant 0.07034
Mean −0.01413
Sigma 1.064
pullTheta
Std Dev 1.409
Constant 0.07033
Mean −0.0137
Sigma 1.063
pullTheta
Std Dev 1.409
Constant 0.07033
Mean −0.0137
Sigma 1.063
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.766
Constant 0.06429
Mean −0.1407
Sigma 1.088
pullDxy
Std Dev 1.502
Constant 0.06972
Mean −0.05442
Sigma 1.054
pullDxy
Std Dev 1.502
Constant 0.06977
Mean −0.05718
Sigma 1.054
pullDxy
Std Dev 1.502
Constant 0.06977
Mean −0.05718
Sigma 1.054
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.827
Constant 0.05803
Mean −0.124
Sigma 1.188
pullDz
Std Dev 1.668
Constant 0.06443
Mean −0.00115
Sigma 1.135
pullDz
Std Dev 1.668
Constant 0.06439
Mean −0.000896
Sigma 1.136
pullDz
Std Dev 1.668
Constant 0.06439
Mean −0.000896
Sigma 1.136
Ratio