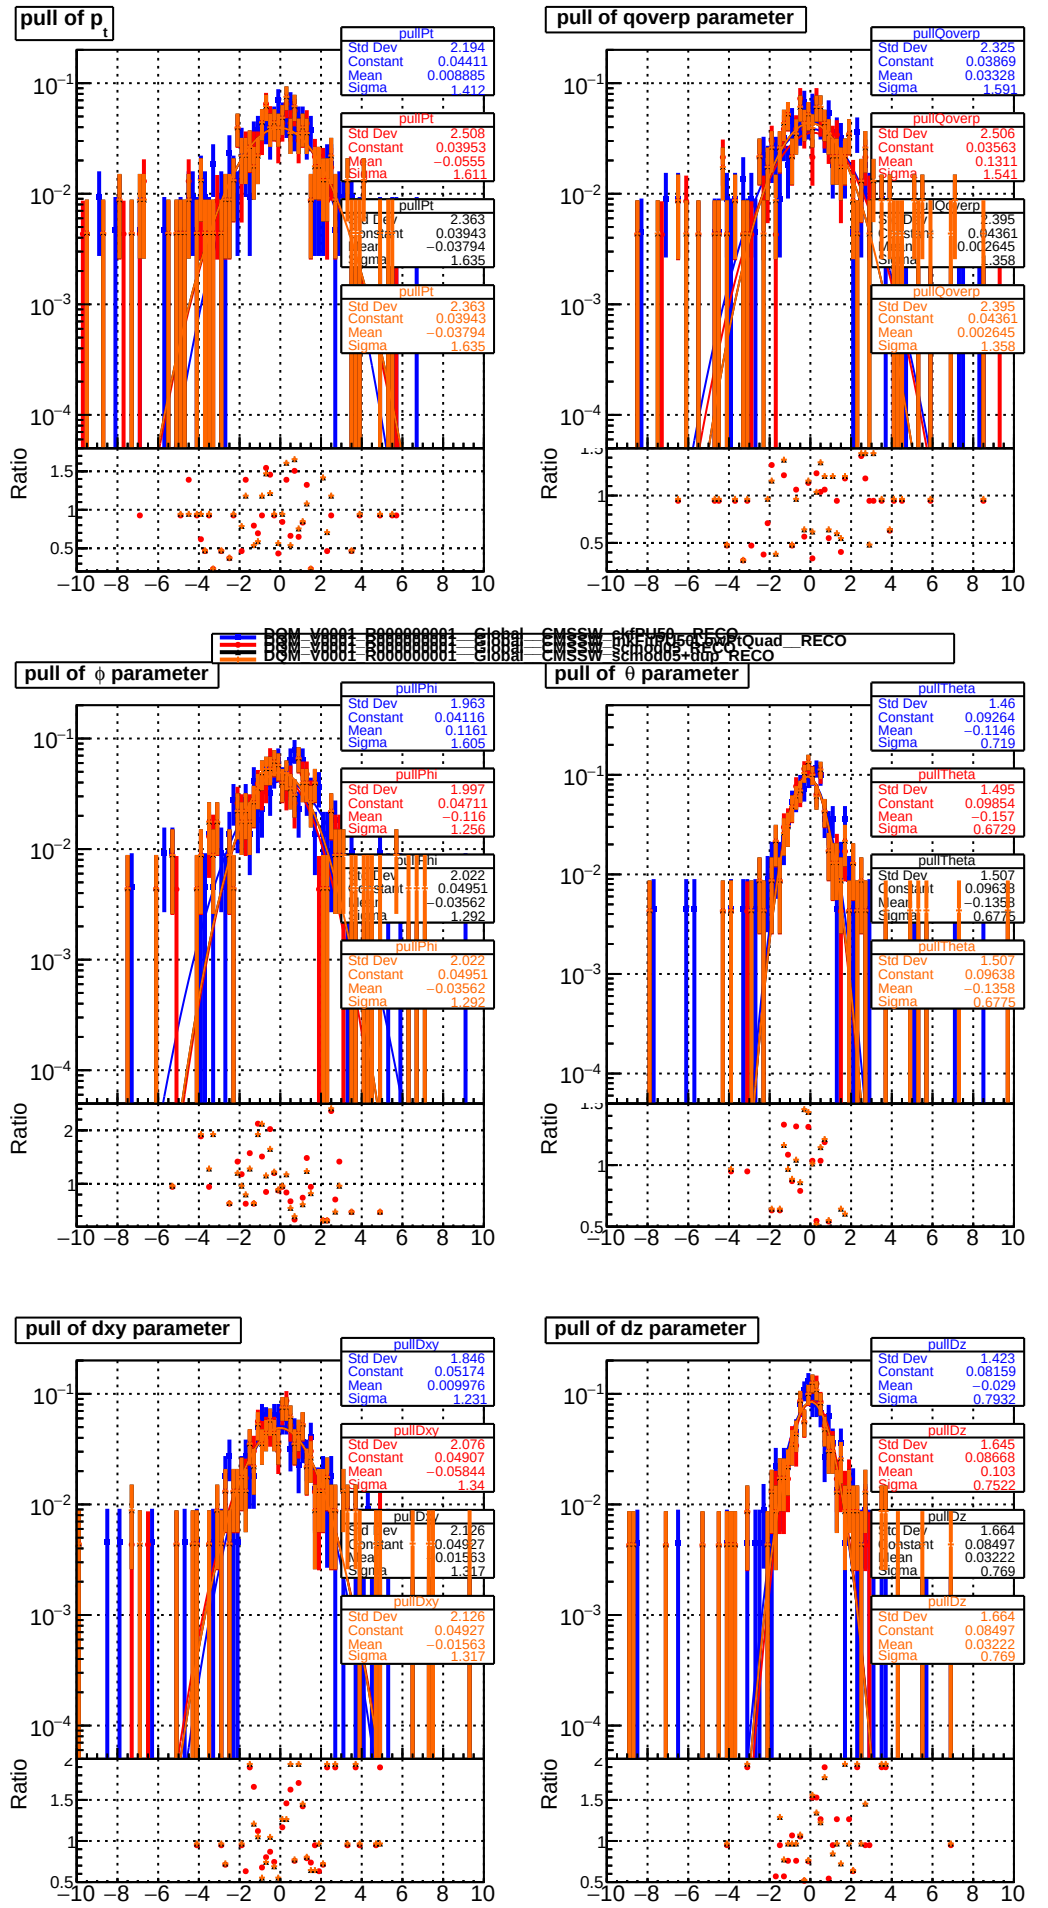
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.194
Constant 0.04411
Mean 0.008885
Sigma 1.412
pullPt
Std Dev 2.508
Constant 0.03953
Mean −0.0555
Sigma 1.611
pullPt
Std Dev 2.363
Constant 0.03943
Mean −0.03794
Sigma 1.635
pullPt
Std Dev 2.363
Constant 0.03943
Mean −0.03794
Sigma 1.635
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.325
Constant 0.03869
Mean 0.03328
Sigma 1.591
pullQoverp
Std Dev 2.506
Constant 0.03563
Mean 0.1311
Sigma 1.541
pullQoverp
Std Dev 2.395
Constant 0.04361
Mean 0.002645
Sigma 1.358
pullQoverp
Std Dev 2.395
Constant 0.04361
Mean 0.002645
Sigma 1.358
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPU50_RECO_FourQuad__RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scm005+RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scm005+dup_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.963
Constant 0.04116
Mean 0.1161
Sigma 1.605
pullPhi
Std Dev 1.997
Constant 0.04711
Mean −0.116
Sigma 1.256
pullPhi
Std Dev 2.022
Constant 0.04951
Mean −0.03562
Sigma 1.292
pullPhi
Std Dev 2.022
Constant 0.04951
Mean −0.03562
Sigma 1.292
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.46
Constant 0.09264
Mean −0.1146
Sigma 0.719
pullTheta
Std Dev 1.495
Constant 0.09854
Mean −0.157
Sigma 0.6729
pullTheta
Std Dev 1.507
Constant 0.09638
Mean −0.1358
Sigma 0.6775
pullTheta
Std Dev 1.507
Constant 0.09638
Mean −0.1358
Sigma 0.6775
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.846
Constant 0.05174
Mean 0.009976
Sigma 1.231
pullDxy
Std Dev 2.076
Constant 0.04907
Mean −0.05844
Sigma 1.34
pullDxy
Std Dev 2.126
Constant 0.04927
Mean −0.01563
Sigma 1.317
pullDxy
Std Dev 2.126
Constant 0.04927
Mean −0.01563
Sigma 1.317
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.423
Constant 0.08159
Mean −0.029
Sigma 0.7932
pullDz
Std Dev 1.645
Constant 0.08668
Mean 0.103
Sigma 0.7522
pullDz
Std Dev 1.664
Constant 0.08497
Mean 0.03222
Sigma 0.769
pullDz
Std Dev 1.664
Constant 0.08497
Mean 0.03222
Sigma 0.769
Ratio