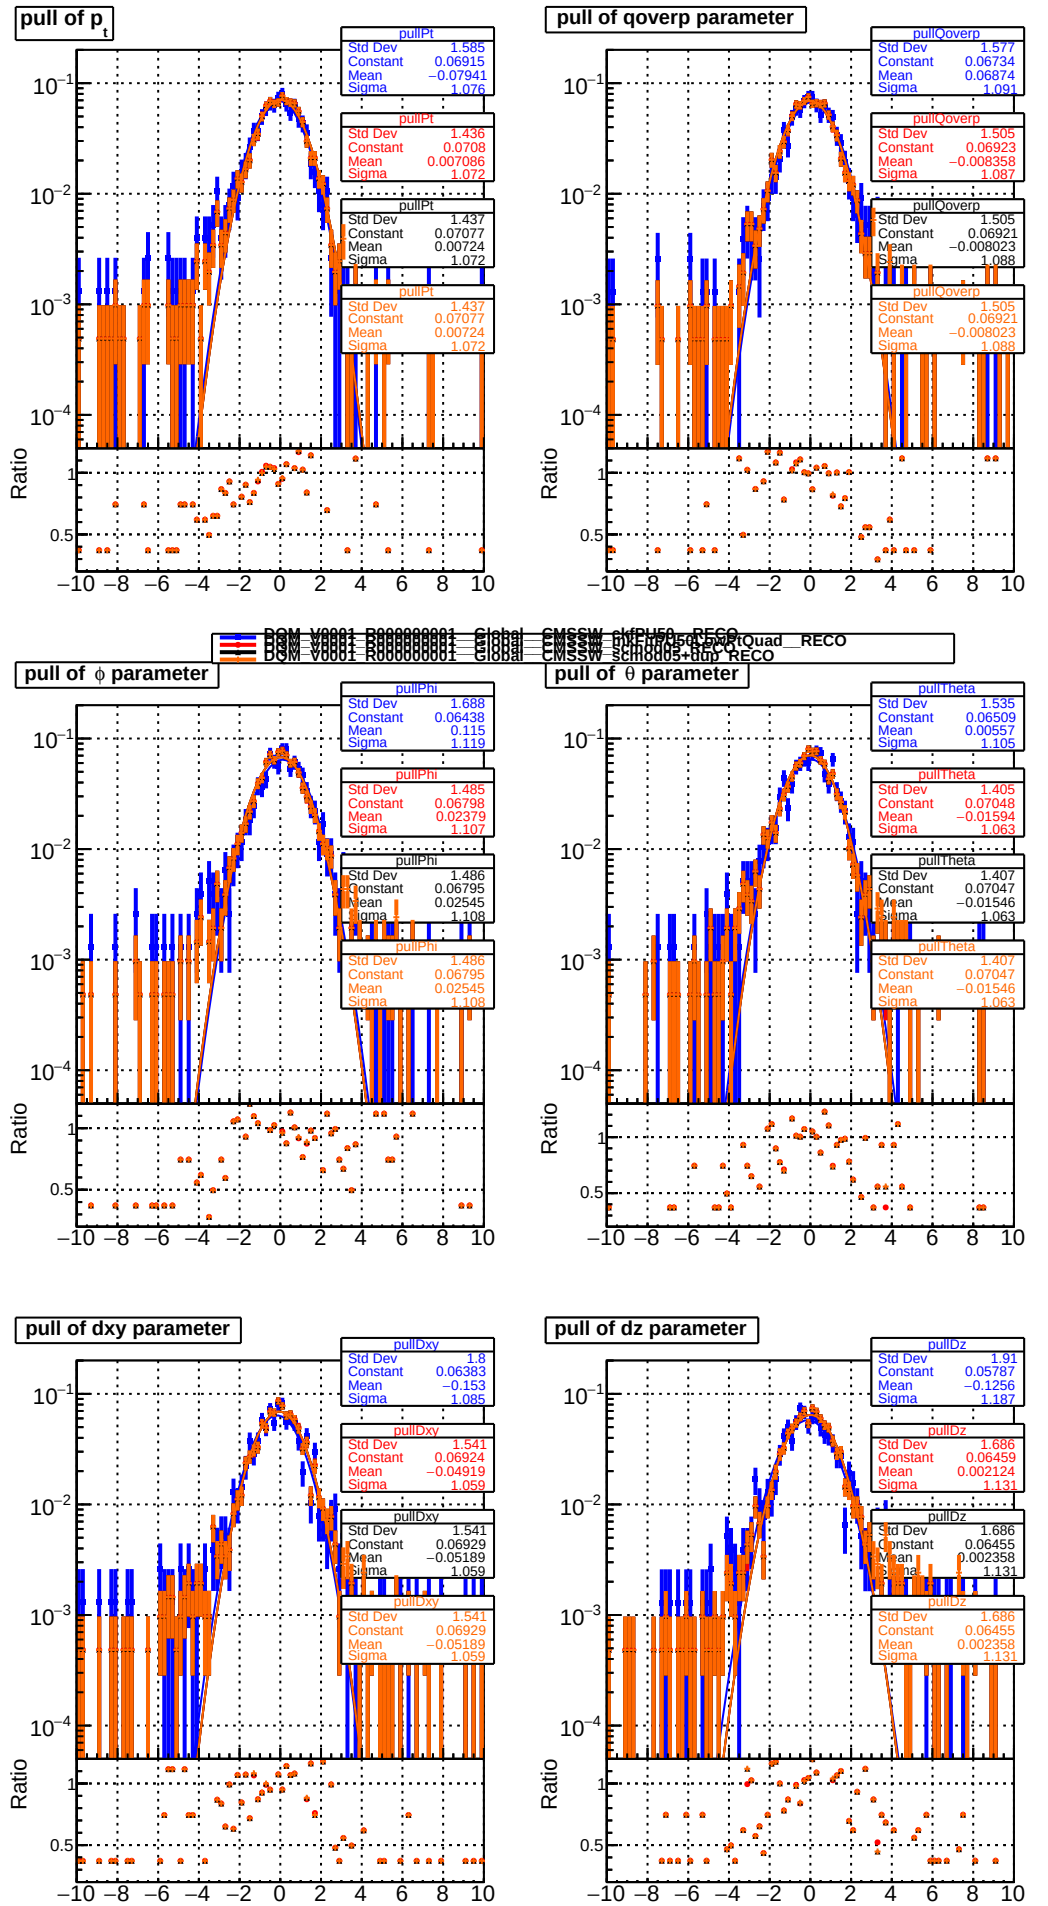
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.585
Constant 0.06915
Mean −0.07941
Sigma 1.076
pullPt
Std Dev 1.436
Constant 0.0708
Mean 0.007086
Sigma 1.072
pullPt
Std Dev 1.437
Constant 0.07077
Mean 0.00724
Sigma 1.072
pullPt
Std Dev 1.437
Constant 0.07077
Mean 0.00724
Sigma 1.072
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.577
Constant 0.06734
Mean 0.06874
Sigma 1.091
pullQoverp
Std Dev 1.505
Constant 0.06923
Mean −0.008358
Sigma 1.087
pullQoverp
Std Dev 1.505
Constant 0.06921
Mean −0.008023
Sigma 1.088
pullQoverp
Std Dev 1.505
Constant 0.06921
Mean −0.008023
Sigma 1.088
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_pixelPU50_pixelQuad__RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scimod05+RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scimod05+dup RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.688
Constant 0.06438
Mean 0.115
Sigma 1.119
pullPhi
Std Dev 1.485
Constant 0.06798
Mean 0.02379
Sigma 1.107
pullPhi
Std Dev 1.486
Constant 0.06795
Mean 0.02545
Sigma 1.108
pullPhi
Std Dev 1.486
Constant 0.06795
Mean 0.02545
Sigma 1.108
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.535
Constant 0.06509
Mean 0.00557
Sigma 1.105
pullTheta
Std Dev 1.405
Constant 0.07048
Mean −0.01594
Sigma 1.063
pullTheta
Std Dev 1.407
Constant 0.07047
Mean −0.01546
Sigma 1.063
pullTheta
Std Dev 1.407
Constant 0.07047
Mean −0.01546
Sigma 1.063
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.8
Constant 0.06383
Mean −0.153
Sigma 1.085
pullDxy
Std Dev 1.541
Constant 0.06924
Mean −0.04919
Sigma 1.059
pullDxy
Std Dev 1.541
Constant 0.06929
Mean −0.05189
Sigma 1.059
pullDxy
Std Dev 1.541
Constant 0.06929
Mean −0.05189
Sigma 1.059
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.91
Constant 0.05787
Mean −0.1256
Sigma 1.187
pullDz
Std Dev 1.686
Constant 0.06459
Mean 0.002124
Sigma 1.131
pullDz
Std Dev 1.686
Constant 0.06455
Mean 0.002358
Sigma 1.131
pullDz
Std Dev 1.686
Constant 0.06455
Mean 0.002358
Sigma 1.131
Ratio