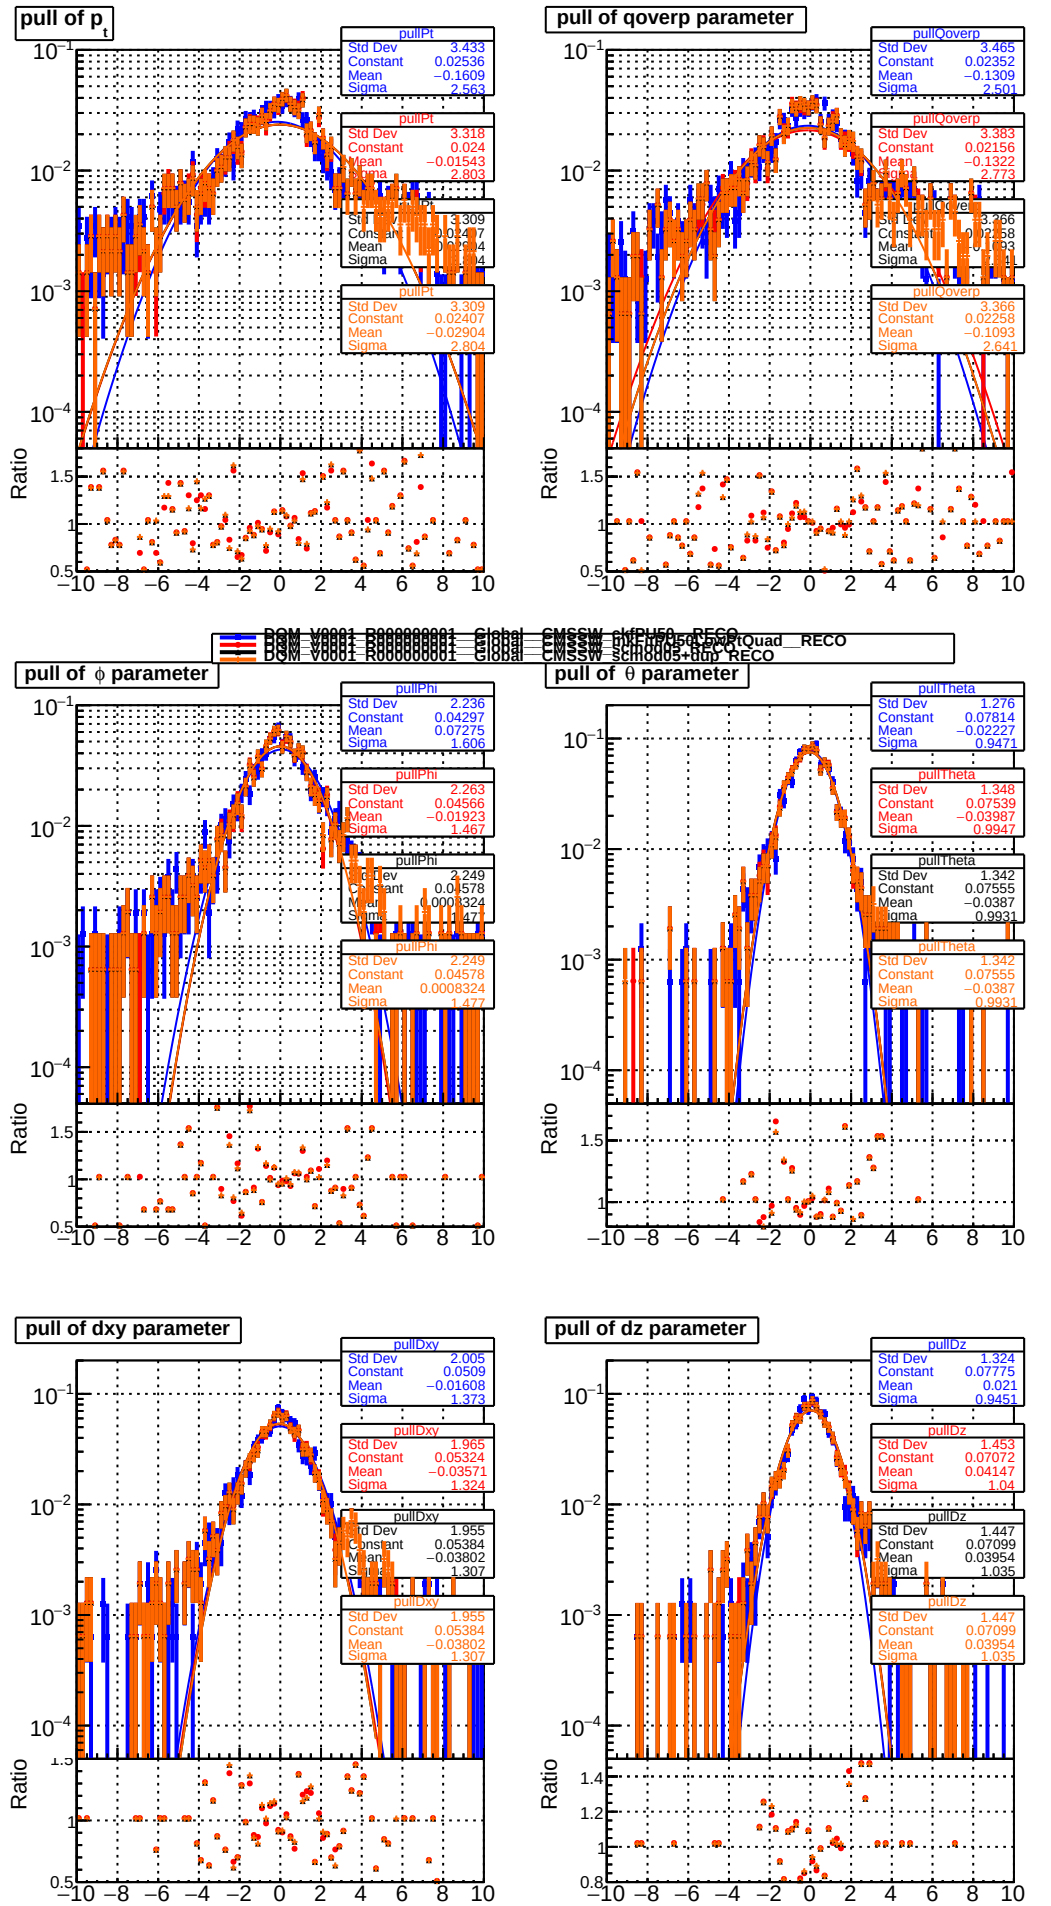
pull of p_t
pullPt
Std Dev 3.433
Constant 0.02536
Mean −0.1609
Sigma 2.563
pullPt
Std Dev 3.318
Constant 0.024
Mean −0.01543
Sigma 2.803
pullPt
Std Dev 3.309
Constant 0.02407
Mean −0.02904
Sigma 2.804
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 3.465
Constant 0.02352
Mean −0.1309
Sigma 2.501
pullQoverp
Std Dev 3.383
Constant 0.02156
Mean −0.1322
Sigma 2.773
pullQoverp
Std Dev 3.366
Constant 0.02258
Mean −0.1093
Sigma 2.641
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_pixelPU50_RECOQuad__RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scm005+RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_scm005+dup_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.236
Constant 0.04297
Mean 0.07275
Sigma 1.606
pullPhi
Std Dev 2.263
Constant 0.04566
Mean −0.01923
Sigma 1.467
pullPhi
Std Dev 2.249
Constant 0.04578
Mean 0.0008324
Sigma 1.477
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.276
Constant 0.07814
Mean −0.02227
Sigma 0.9471
pullTheta
Std Dev 1.348
Constant 0.07539
Mean −0.03987
Sigma 0.9947
pullTheta
Std Dev 1.342
Constant 0.07555
Mean −0.0387
Sigma 0.9931
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.005
Constant 0.0509
Mean −0.01608
Sigma 1.373
pullDxy
Std Dev 1.965
Constant 0.05324
Mean −0.03571
Sigma 1.324
pullDxy
Std Dev 1.955
Constant 0.05384
Mean −0.03802
Sigma 1.307
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.324
Constant 0.07775
Mean 0.021
Sigma 0.9451
pullDz
Std Dev 1.453
Constant 0.07072
Mean 0.04147
Sigma 1.04
pullDz
Std Dev 1.447
Constant 0.07099
Mean 0.03954
Sigma 1.035
Ratio