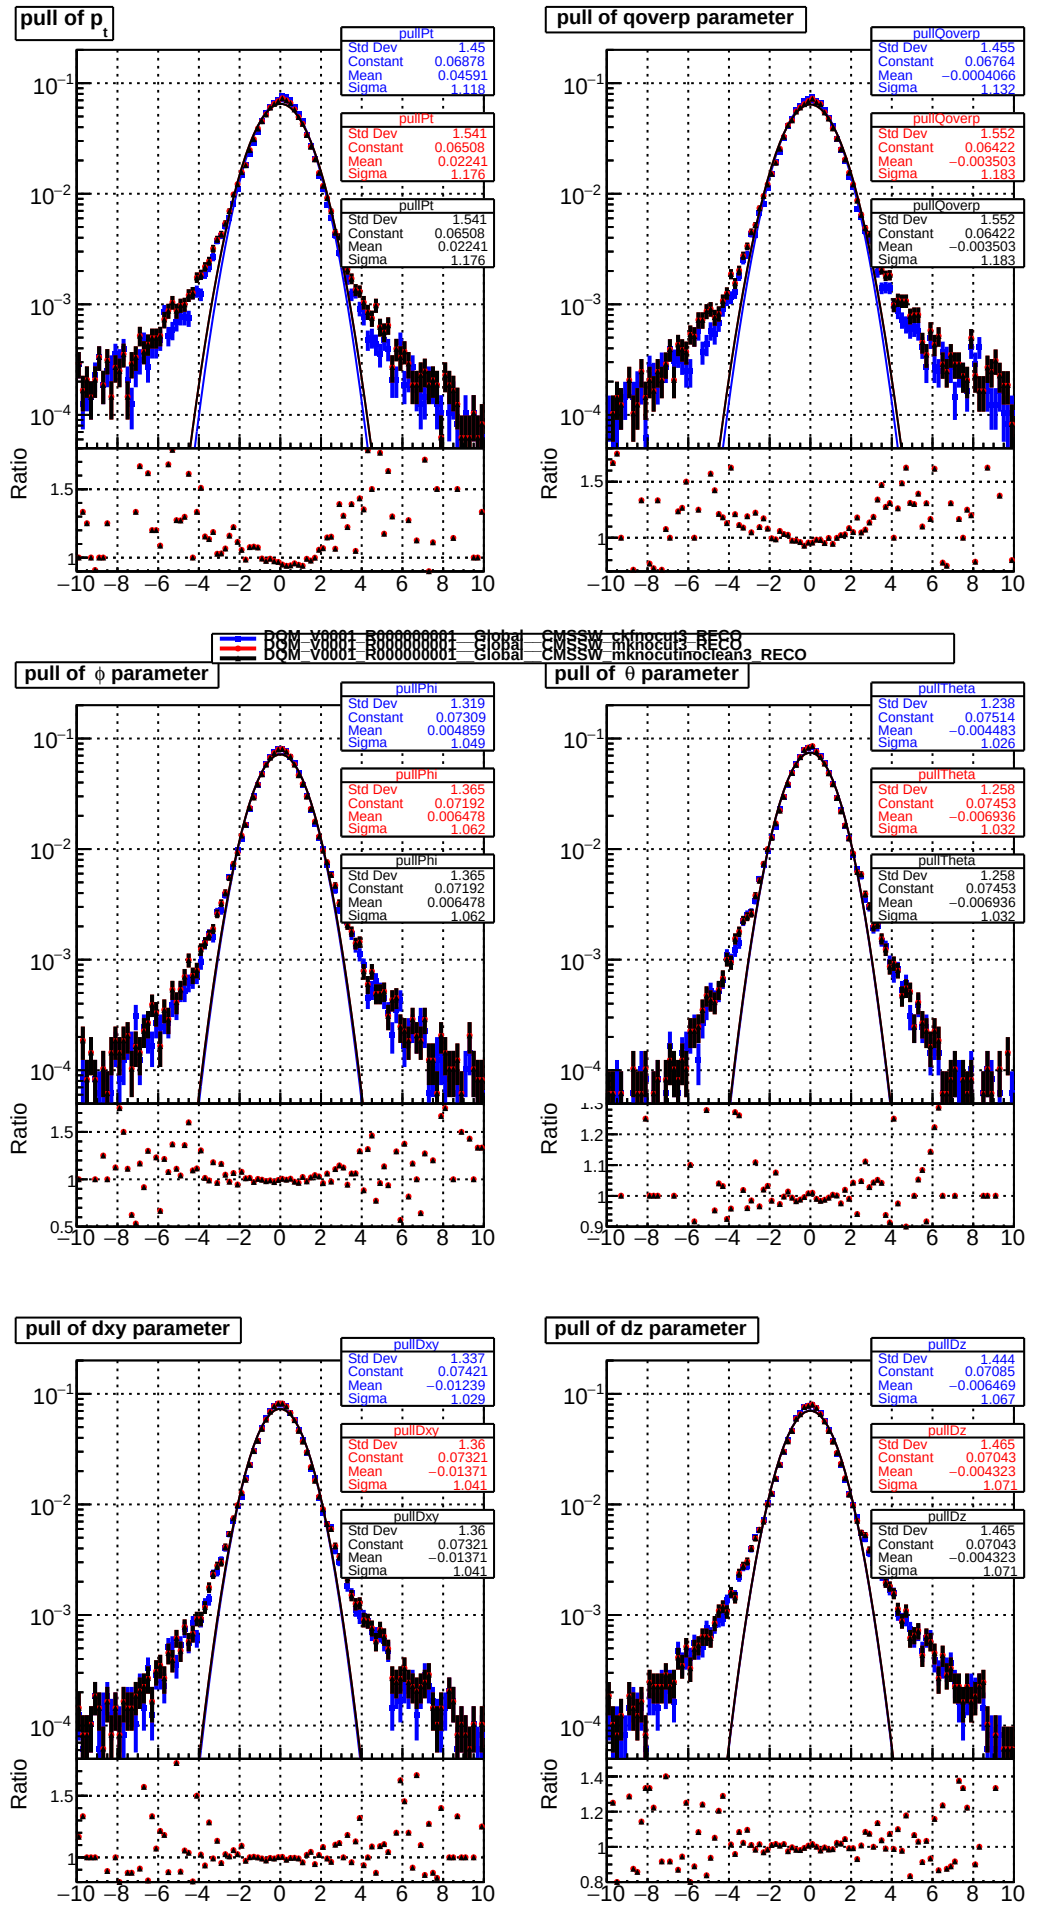
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.45
Constant 0.06878
Mean 0.04591
Sigma 1.118
pullPt
Std Dev 1.541
Constant 0.06508
Mean 0.02241
Sigma 1.176
pullPt
Std Dev 1.541
Constant 0.06508
Mean 0.02241
Sigma 1.176
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.455
Constant 0.06764
Mean −0.0004066
Sigma 1.132
pullQoverp
Std Dev 1.552
Constant 0.06422
Mean −0.003503
Sigma 1.183
pullQoverp
Std Dev 1.552
Constant 0.06422
Mean −0.003503
Sigma 1.183
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocutinoclean3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.319
Constant 0.07309
Mean 0.004859
Sigma 1.049
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.07192
Mean 0.006478
Sigma 1.062
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.07192
Mean 0.006478
Sigma 1.062
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.238
Constant 0.07514
Mean −0.004483
Sigma 1.026
pullTheta
Std Dev 1.258
Constant 0.07453
Mean −0.006936
Sigma 1.032
pullTheta
Std Dev 1.258
Constant 0.07453
Mean −0.006936
Sigma 1.032
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.337
Constant 0.07421
Mean −0.01239
Sigma 1.029
pullDxy
Std Dev 1.36
Constant 0.07321
Mean −0.01371
Sigma 1.041
pullDxy
Std Dev 1.36
Constant 0.07321
Mean −0.01371
Sigma 1.041
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07085
Mean −0.006469
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.465
Constant 0.07043
Mean −0.004323
Sigma 1.071
pullDz
Std Dev 1.465
Constant 0.07043
Mean −0.004323
Sigma 1.071
Ratio