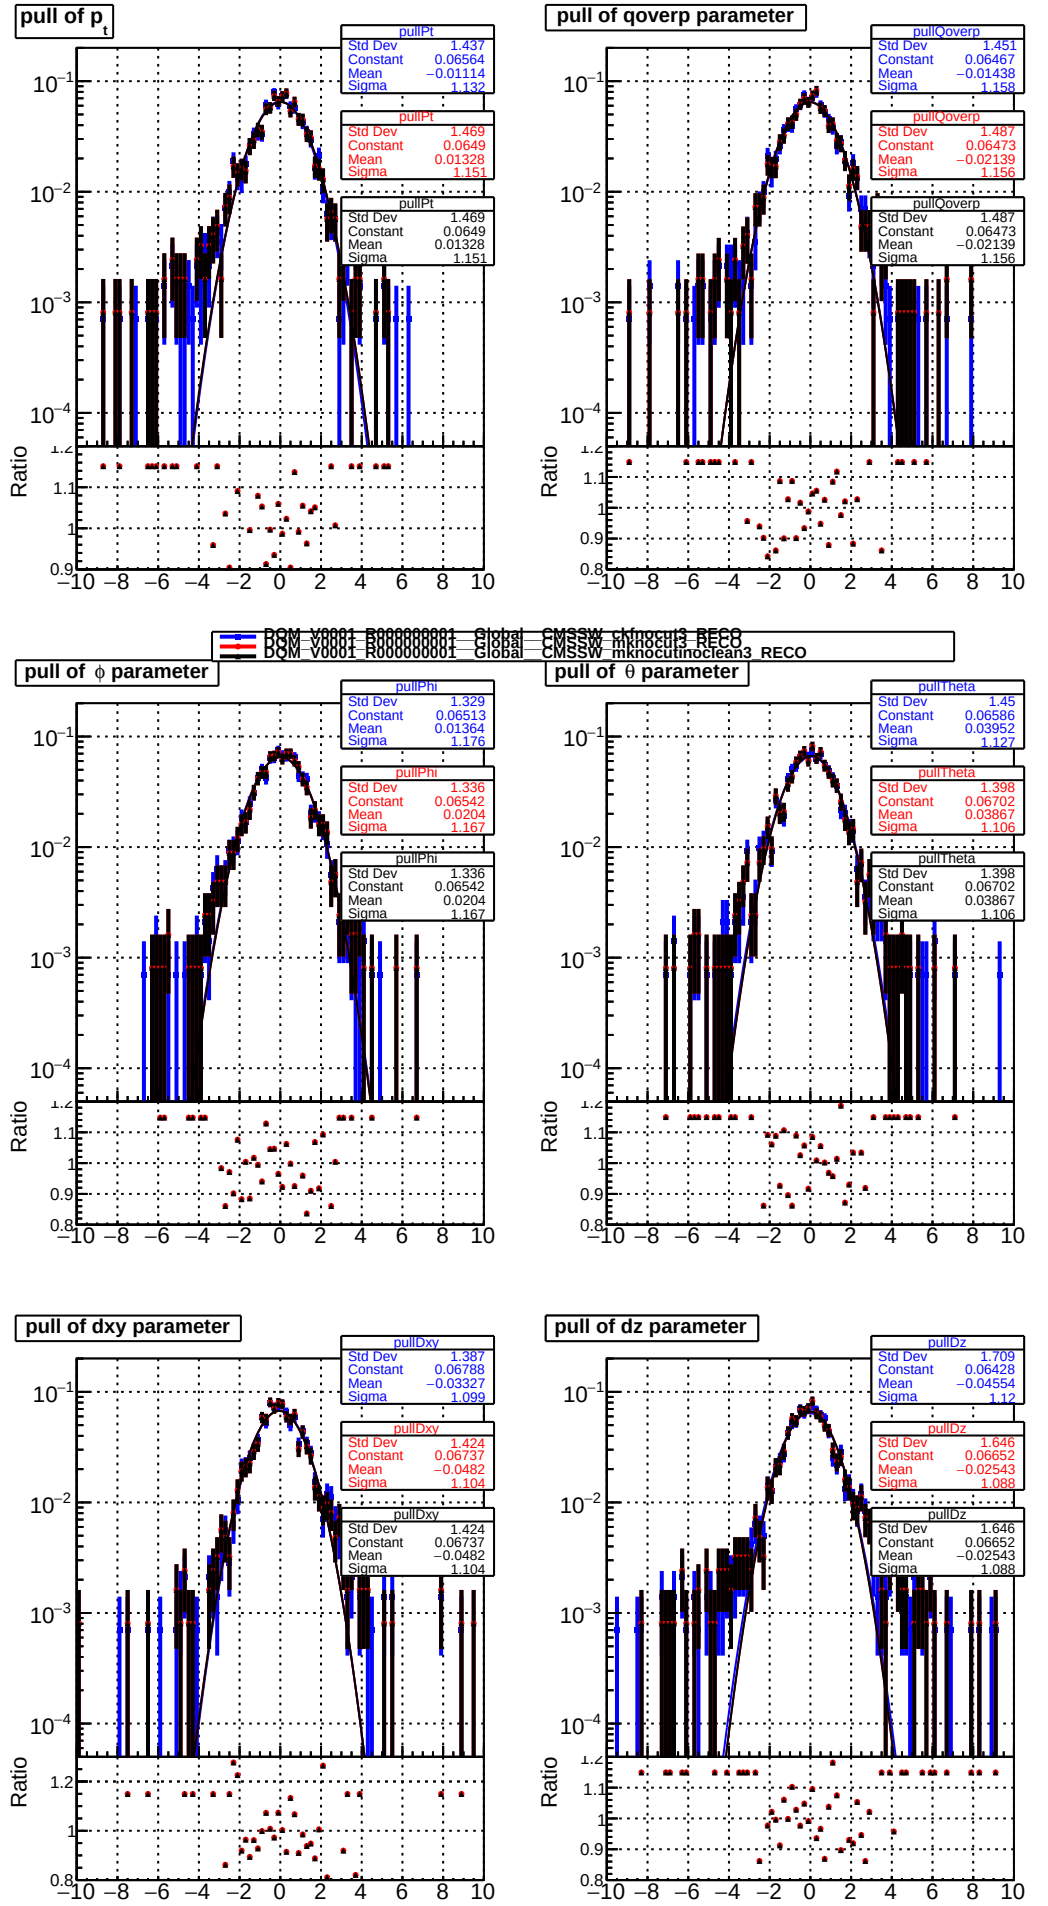
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.437
Constant 0.06564
Mean −0.01114
Sigma 1.132
pullPt
Std Dev 1.469
Constant 0.0649
Mean 0.01328
Sigma 1.151
pullPt
Std Dev 1.469
Constant 0.0649
Mean 0.01328
Sigma 1.151
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.451
Constant 0.06467
Mean −0.01438
Sigma 1.158
pullQoverp
Std Dev 1.487
Constant 0.06473
Mean −0.02139
Sigma 1.156
pullQoverp
Std Dev 1.487
Constant 0.06473
Mean −0.02139
Sigma 1.156
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocutinoclean3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.329
Constant 0.06513
Mean 0.01364
Sigma 1.176
pullPhi
Std Dev 1.336
Constant 0.06542
Mean 0.0204
Sigma 1.167
pullPhi
Std Dev 1.336
Constant 0.06542
Mean 0.0204
Sigma 1.167
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.45
Constant 0.06586
Mean 0.03952
Sigma 1.127
pullTheta
Std Dev 1.398
Constant 0.06702
Mean 0.03867
Sigma 1.106
pullTheta
Std Dev 1.398
Constant 0.06702
Mean 0.03867
Sigma 1.106
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.387
Constant 0.06788
Mean −0.03327
Sigma 1.099
pullDxy
Std Dev 1.424
Constant 0.06737
Mean −0.0482
Sigma 1.104
pullDxy
Std Dev 1.424
Constant 0.06737
Mean −0.0482
Sigma 1.104
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.709
Constant 0.06428
Mean −0.04554
Sigma 1.12
pullDz
Std Dev 1.646
Constant 0.06652
Mean −0.02543
Sigma 1.088
pullDz
Std Dev 1.646
Constant 0.06652
Mean −0.02543
Sigma 1.088
Ratio