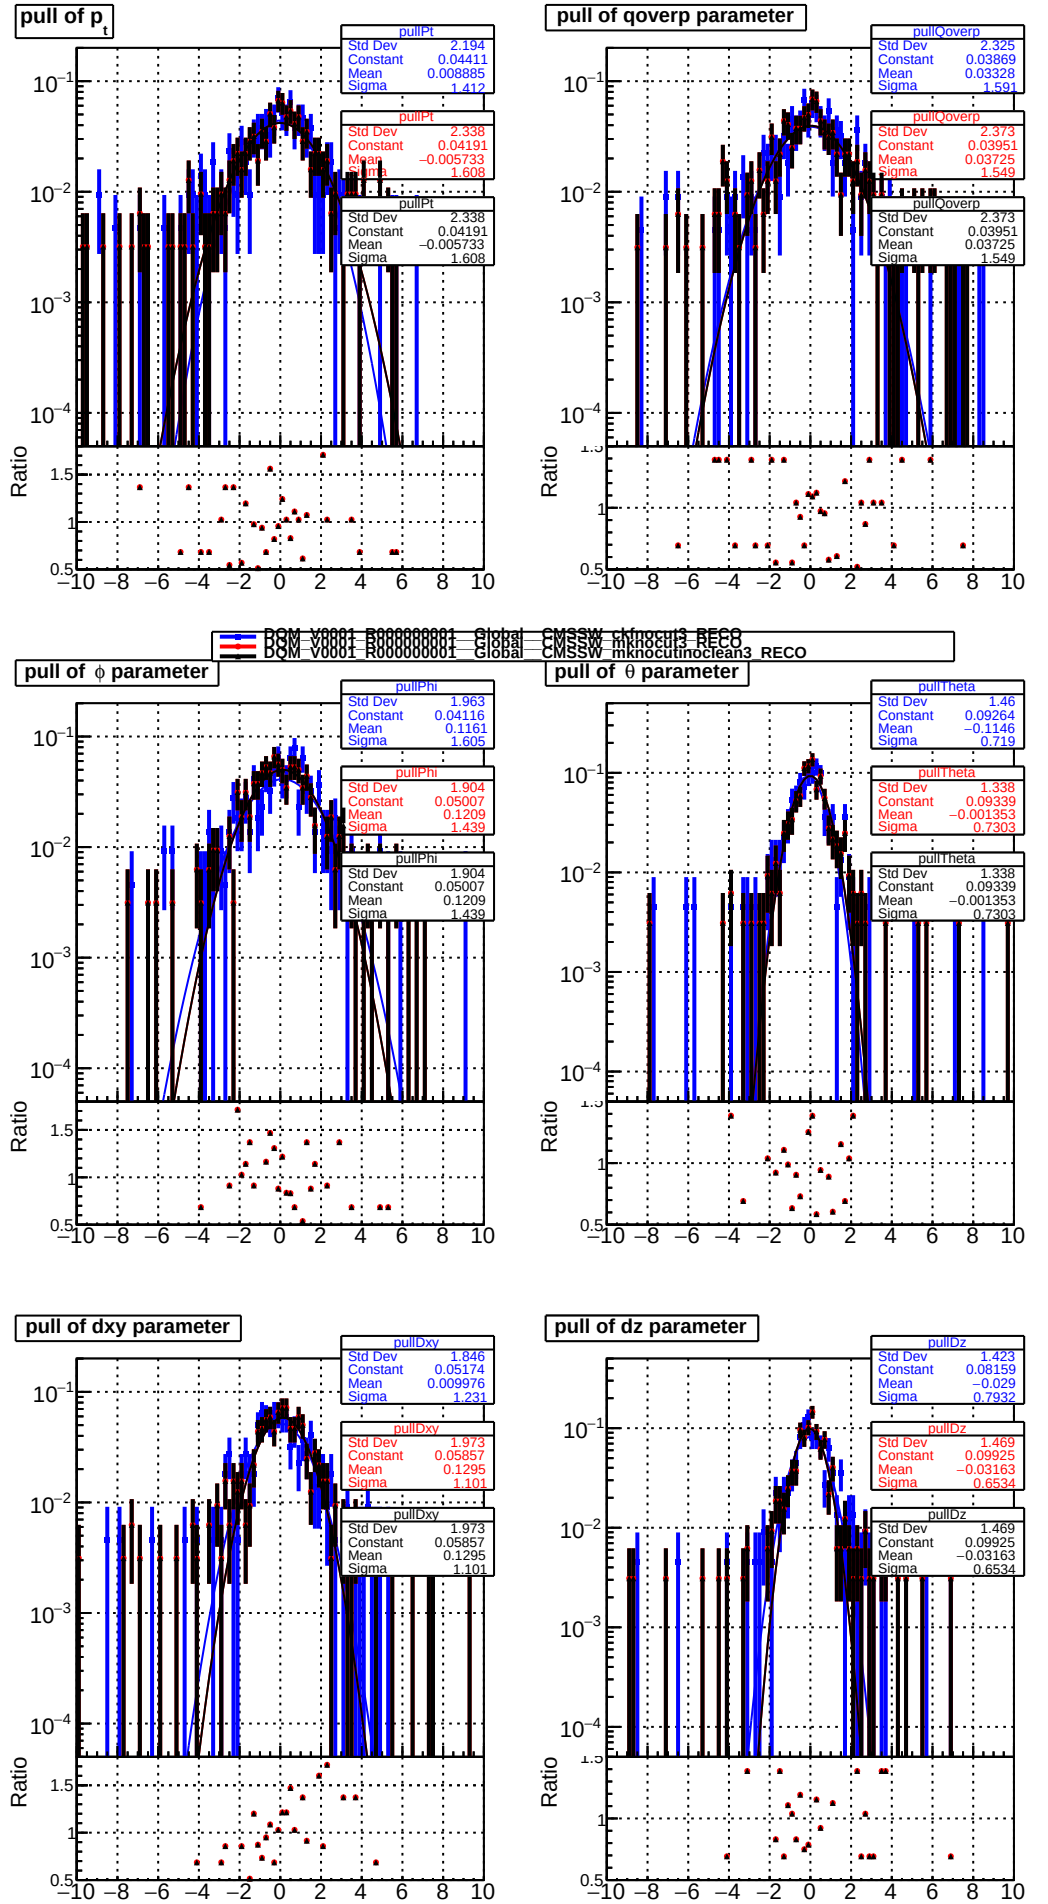
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.194
Constant 0.04411
Mean 0.008885
Sigma 1.412
pullPt
Std Dev 2.338
Constant 0.04191
Mean −0.005733
Sigma 1.608
pullPt
Std Dev 2.338
Constant 0.04191
Mean −0.005733
Sigma 1.608
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.325
Constant 0.03869
Mean 0.03328
Sigma 1.591
pullQoverp
Std Dev 2.373
Constant 0.03951
Mean 0.03725
Sigma 1.549
pullQoverp
Std Dev 2.373
Constant 0.03951
Mean 0.03725
Sigma 1.549
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocutinoclean3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.963
Constant 0.04116
Mean 0.1161
Sigma 1.605
pullPhi
Std Dev 1.904
Constant 0.05007
Mean 0.1209
Sigma 1.439
pullPhi
Std Dev 1.904
Constant 0.05007
Mean 0.1209
Sigma 1.439
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.46
Constant 0.09264
Mean −0.1146
Sigma 0.719
pullTheta
Std Dev 1.338
Constant 0.09339
Mean −0.001353
Sigma 0.7303
pullTheta
Std Dev 1.338
Constant 0.09339
Mean −0.001353
Sigma 0.7303
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.846
Constant 0.05174
Mean 0.009976
Sigma 1.231
pullDxy
Std Dev 1.973
Constant 0.05857
Mean 0.1295
Sigma 1.101
pullDxy
Std Dev 1.973
Constant 0.05857
Mean 0.1295
Sigma 1.101
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.423
Constant 0.08159
Mean −0.029
Sigma 0.7932
pullDz
Std Dev 1.469
Constant 0.09925
Mean −0.03163
Sigma 0.6534
pullDz
Std Dev 1.469
Constant 0.09925
Mean −0.03163
Sigma 0.6534
Ratio