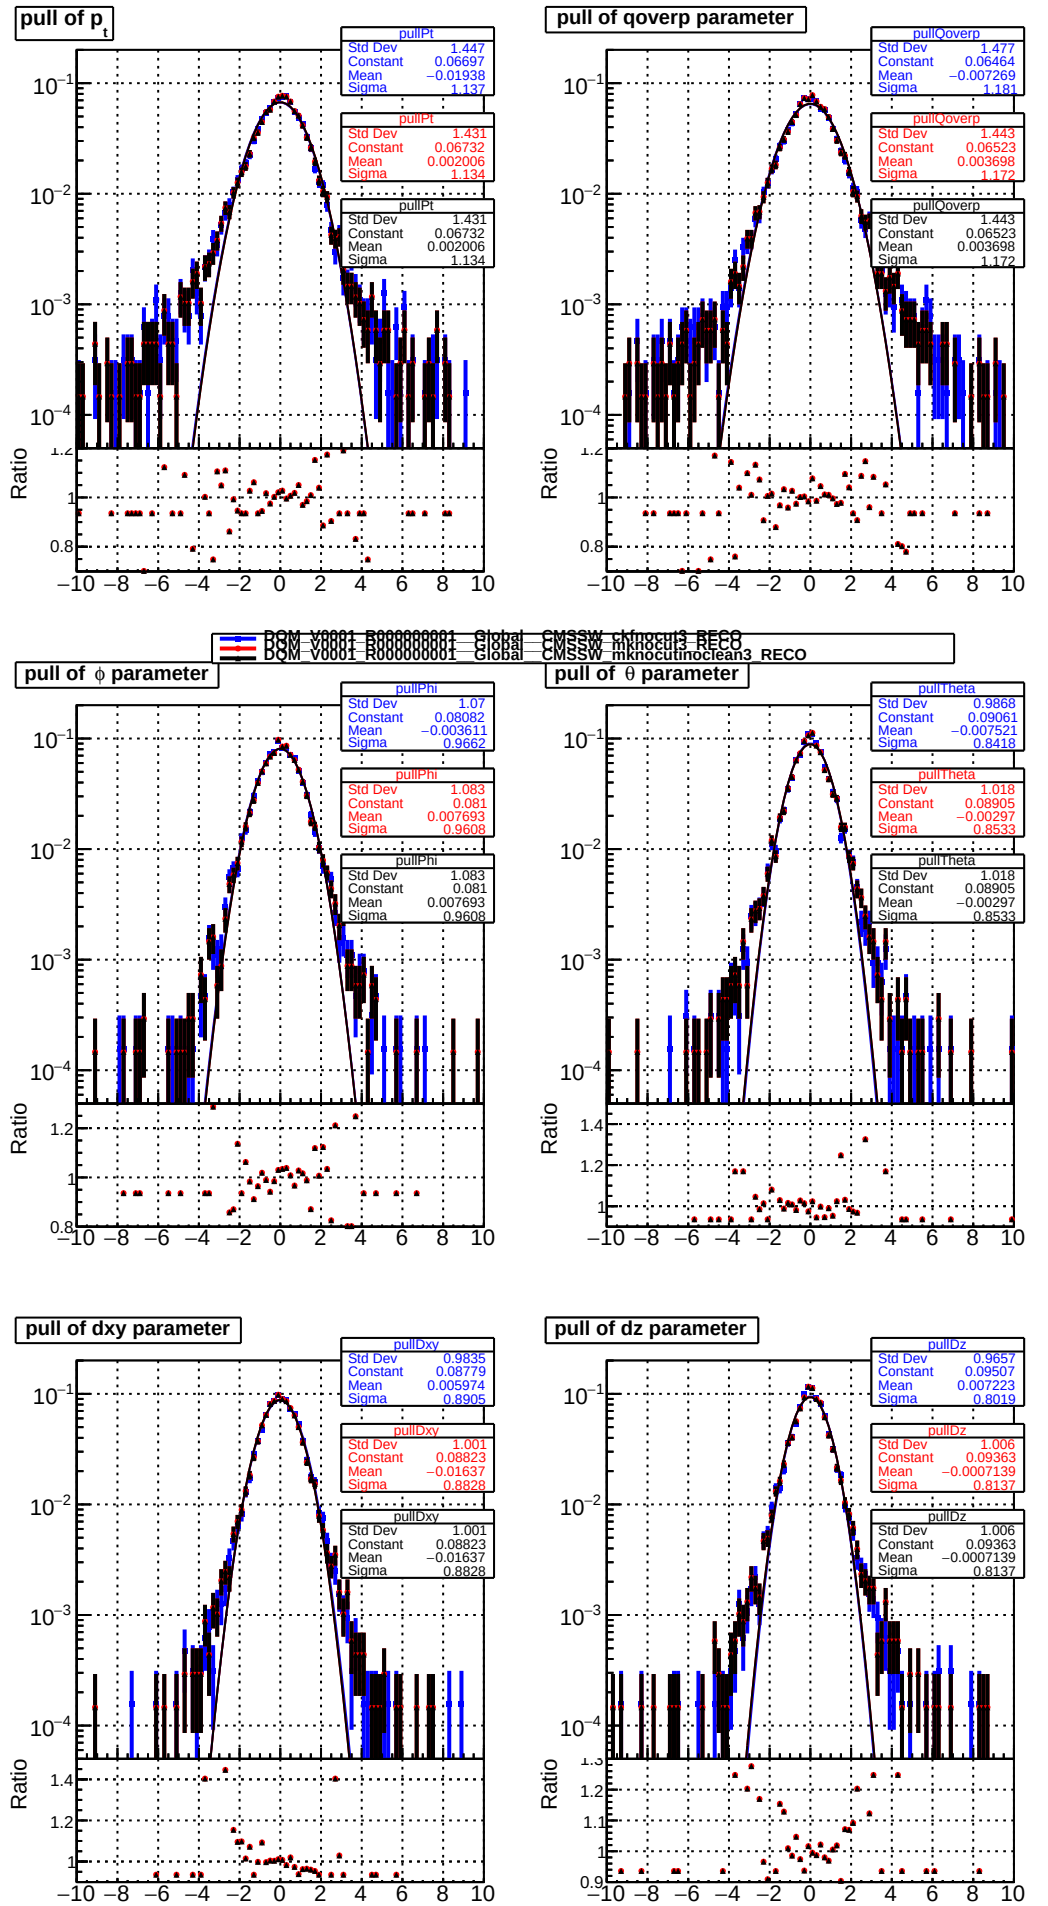
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06697
Mean −0.01938
Sigma 1.137
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06732
Mean 0.002006
Sigma 1.134
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06732
Mean 0.002006
Sigma 1.134
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.477
Constant 0.06464
Mean −0.007269
Sigma 1.181
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06523
Mean 0.003698
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06523
Mean 0.003698
Sigma 1.172
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocutinoclean3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.07
Constant 0.08082
Mean −0.003611
Sigma 0.9662
pullPhi
Std Dev 1.083
Constant 0.081
Mean 0.007693
Sigma 0.9608
pullPhi
Std Dev 1.083
Constant 0.081
Mean 0.007693
Sigma 0.9608
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 0.9868
Constant 0.09061
Mean −0.007521
Sigma 0.8418
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08905
Mean −0.00297
Sigma 0.8533
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08905
Mean −0.00297
Sigma 0.8533
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 0.9835
Constant 0.08779
Mean 0.005974
Sigma 0.8905
pullDxy
Std Dev 1.001
Constant 0.08823
Mean −0.01637
Sigma 0.8828
pullDxy
Std Dev 1.001
Constant 0.08823
Mean −0.01637
Sigma 0.8828
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 0.9657
Constant 0.09507
Mean 0.007223
Sigma 0.8019
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09363
Mean −0.0007139
Sigma 0.8137
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09363
Mean −0.0007139
Sigma 0.8137
Ratio