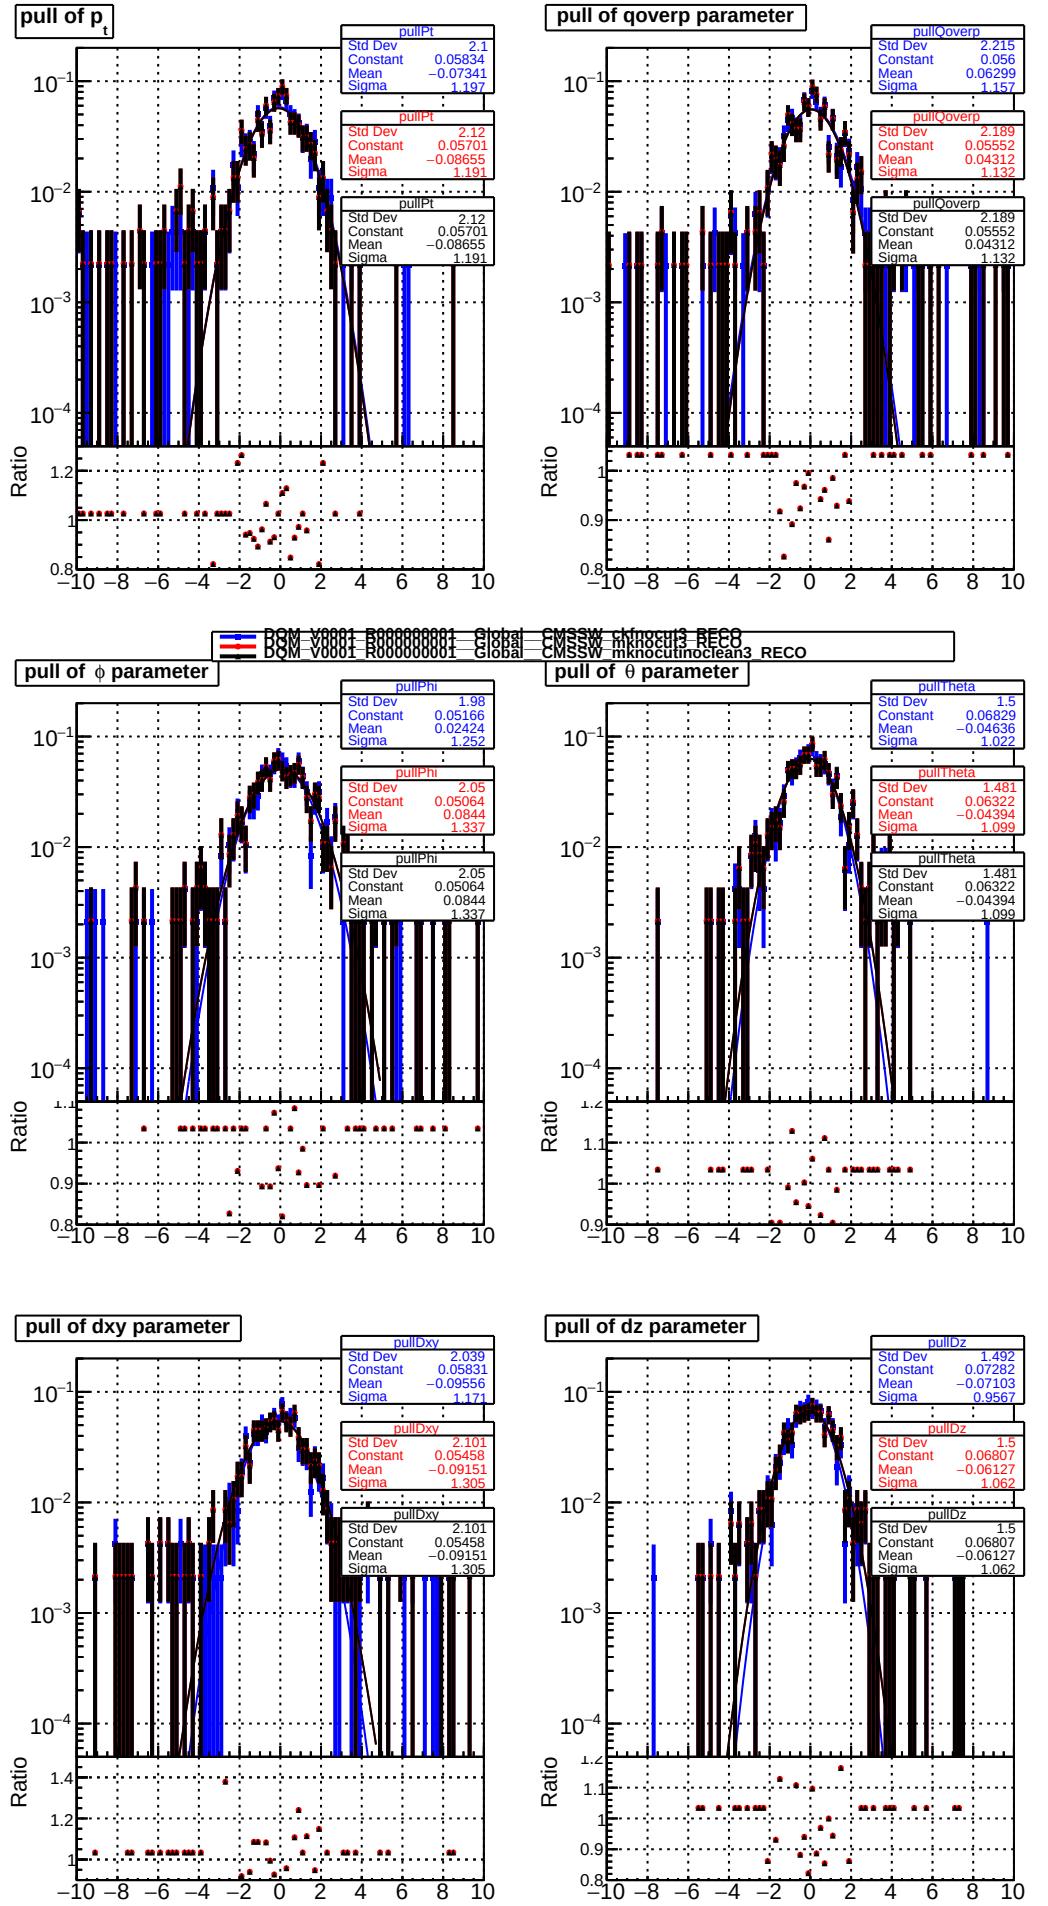
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.1
Constant 0.05834
Mean −0.07341
Sigma 1.197
pullPt
Std Dev 2.12
Constant 0.05701
Mean −0.08655
Sigma 1.191
pullPt
Std Dev 2.12
Constant 0.05701
Mean −0.08655
Sigma 1.191
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.215
Constant 0.056
Mean 0.06299
Sigma 1.157
pullQoverp
Std Dev 2.189
Constant 0.05552
Mean 0.04312
Sigma 1.132
pullQoverp
Std Dev 2.189
Constant 0.05552
Mean 0.04312
Sigma 1.132
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocutinoclean3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.98
Constant 0.05166
Mean 0.02424
Sigma 1.252
pullPhi
Std Dev 2.05
Constant 0.05064
Mean 0.0844
Sigma 1.337
pullPhi
Std Dev 2.05
Constant 0.05064
Mean 0.0844
Sigma 1.337
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.5
Constant 0.06829
Mean −0.04636
Sigma 1.022
pullTheta
Std Dev 1.481
Constant 0.06322
Mean −0.04394
Sigma 1.099
pullTheta
Std Dev 1.481
Constant 0.06322
Mean −0.04394
Sigma 1.099
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.039
Constant 0.05831
Mean −0.09556
Sigma 1.171
pullDxy
Std Dev 2.101
Constant 0.05458
Mean −0.09151
Sigma 1.305
pullDxy
Std Dev 2.101
Constant 0.05458
Mean −0.09151
Sigma 1.305
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.492
Constant 0.07282
Mean −0.07103
Sigma 0.9567
pullDz
Std Dev 1.5
Constant 0.06807
Mean −0.06127
Sigma 1.062
pullDz
Std Dev 1.5
Constant 0.06807
Mean −0.06127
Sigma 1.062
Ratio