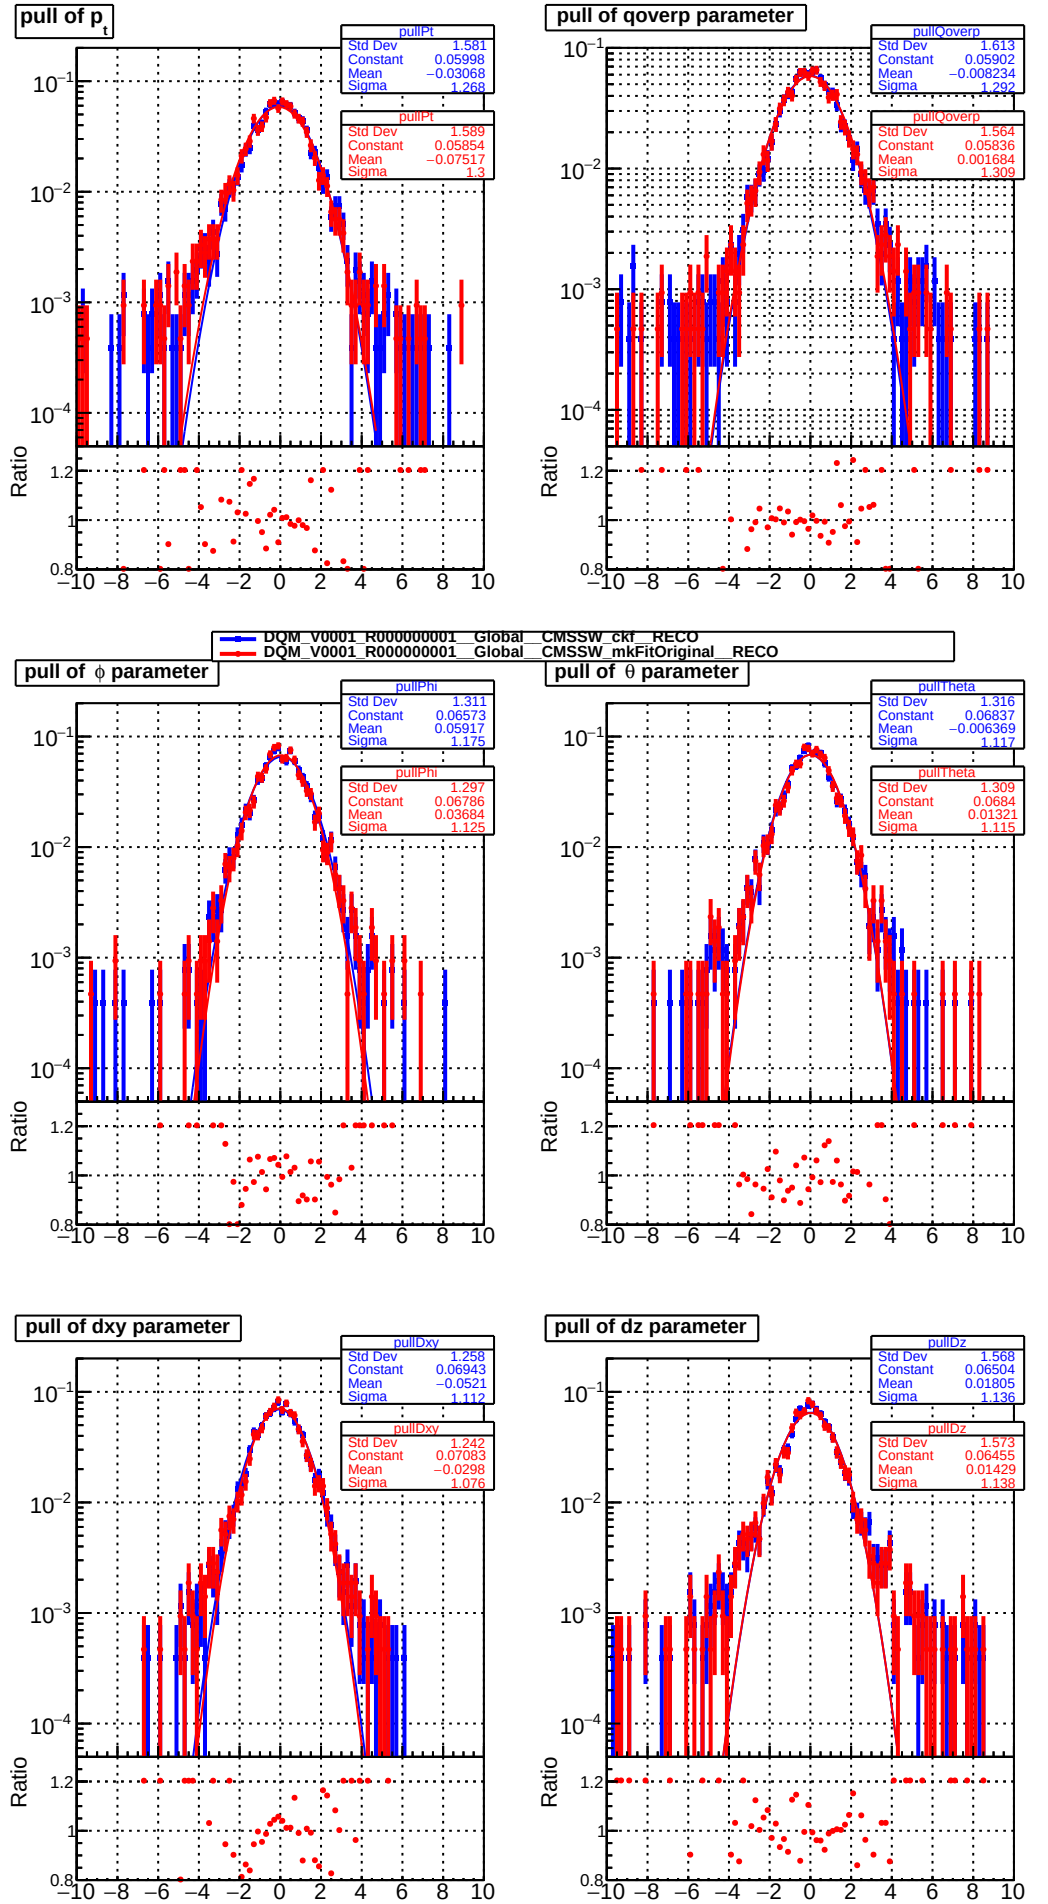
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.581
Constant 0.05998
Mean −0.03068
Sigma 1.268
pullPt
Std Dev 1.589
Constant 0.05854
Mean −0.07517
Sigma 1.3
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.613
Constant 0.05902
Mean −0.008234
Sigma 1.292
pullQoverp
Std Dev 1.564
Constant 0.05836
Mean 0.001684
Sigma 1.309
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckf__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitOriginal__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.06573
Mean 0.05917
Sigma 1.175
pullPhi
Std Dev 1.297
Constant 0.06786
Mean 0.03684
Sigma 1.125
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.316
Constant 0.06837
Mean −0.006369
Sigma 1.117
pullTheta
Std Dev 1.309
Constant 0.0684
Mean 0.01321
Sigma 1.115
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.258
Constant 0.06943
Mean −0.0521
Sigma 1.112
pullDxy
Std Dev 1.242
Constant 0.07083
Mean −0.0298
Sigma 1.076
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.568
Constant 0.06504
Mean 0.01805
Sigma 1.136
pullDz
Std Dev 1.573
Constant 0.06455
Mean 0.01429
Sigma 1.138
Ratio